
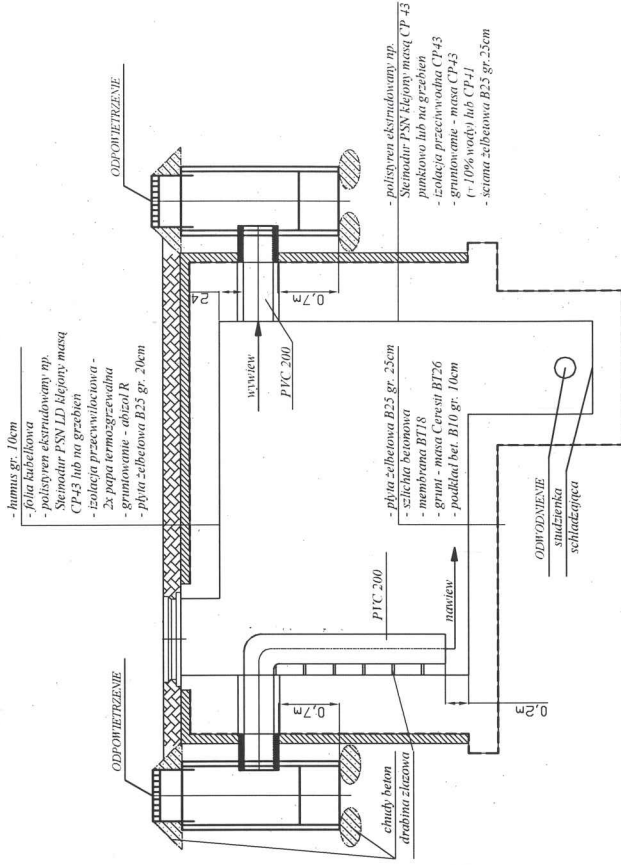


Przykładowa komora ciepłownicza z wentylacją i odwodnieniem

KOMORA

PRZEKRÓJ A-A

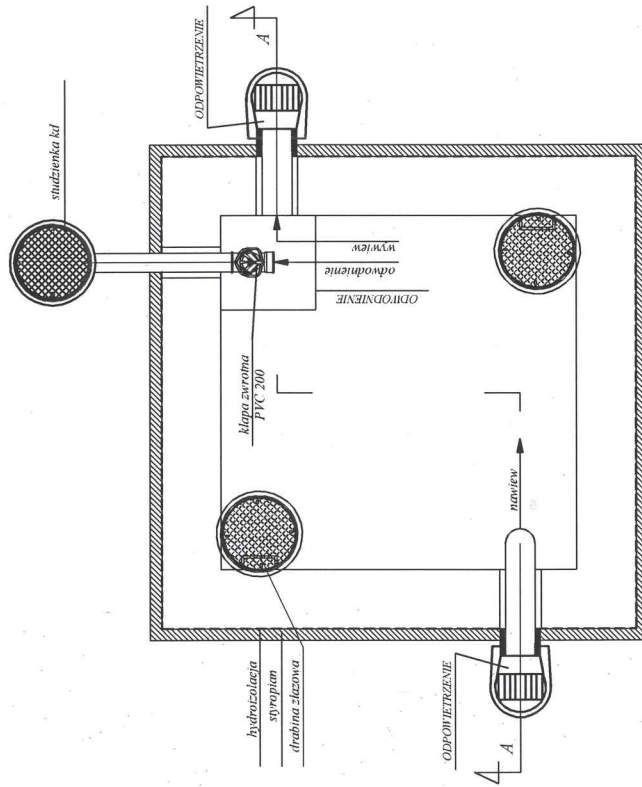

Uwaga:
 Studzienki wentylacyjne mogą być wykonane przy dowolnych ścianach komory pod warunkiem zachowania przepływu powietrza po przekątnej.
 Otwory na przejście rur preizolowanych należy zaprojektować w zależności od uwarunkowań projektowych.

nazwa opracowania	
RYSUNKI TYPOWE	
numer rysunku	nr rys.
PRZYKŁADOWA KOMORA CIEPŁOWNICZA Z WENTYLACJĄ I ODWODNIENIEM	3
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. ZMC oraz Dział Inż. 24, poz. 53 z dn. 04.02.1994r. / Projektant i wykończyciel: mgr inż. Andrzej Prokopiuk, p.i.t. Katowice.	