


WYMIAR	ODCHYLEKI
3,15H13	+0,180 0
Ø72H8	+0,046 0
Ø90M7	0 -0,035

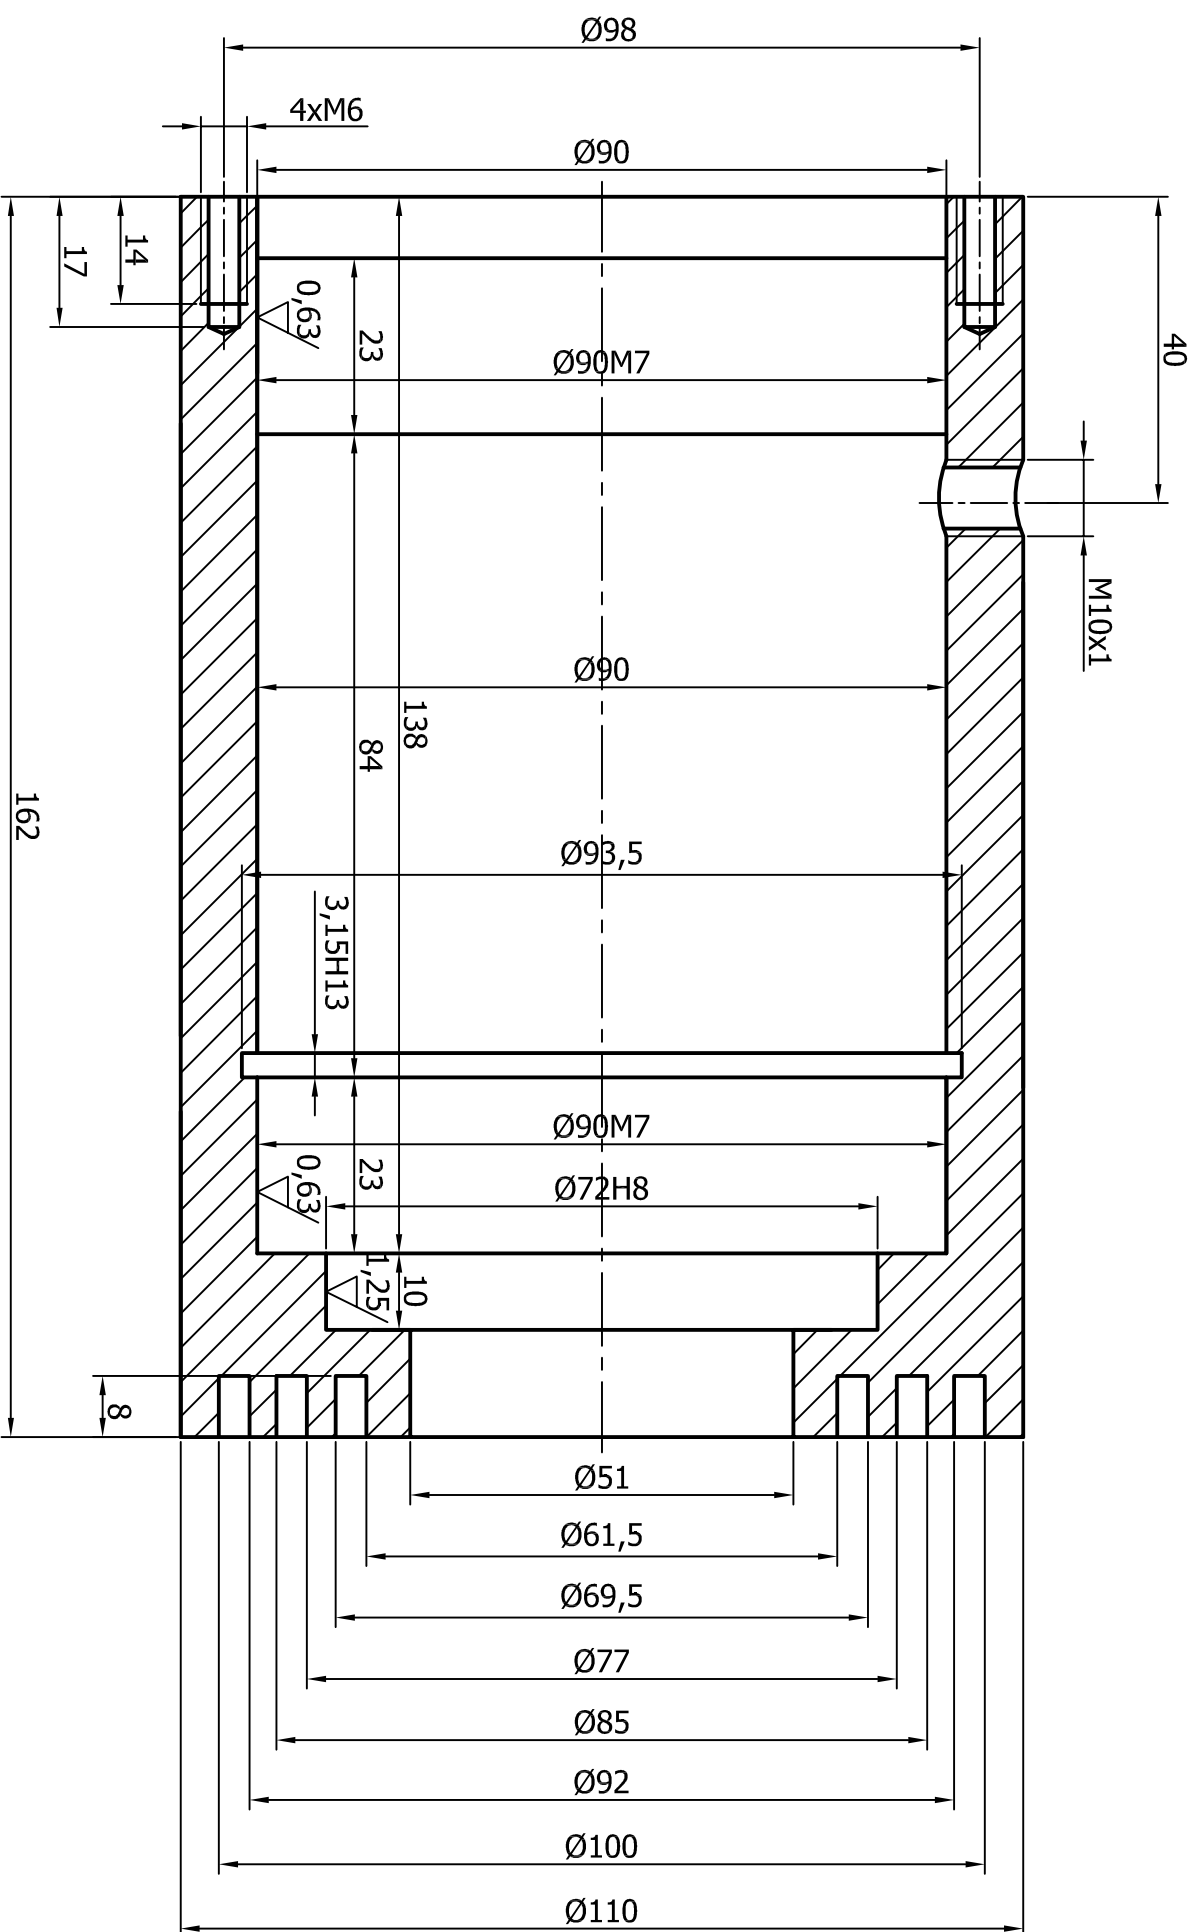

Uwaga:
Ostre krawędzie stępić.

5/ (✓)

Poz	Nazwa	II szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch
Zmiana	Nr karty	Podpis	Data	Zmiana	Nr karty	Podpis
Materiał		PN-EN 10025:2002		OBIEKT IOS. Przenośnik PG6. Instalacja ZPKW. Rolka podporowa taśmy. Tuleja z uchwytem.		Masa (kg)
Zatwierdz.		Tuleja Ø110/Ø51x162.		ZESPÓŁ/CZEŚĆ		
Konstr.		mgr inż. Robert Drogosz		Nr rysunku		Nr ark.
Kreślił		mgr inż. Robert Drogosz		82.006.06.001.001.0		II. ark.
Sprawdz.		mgr inż. J. Han		Zastęp. rys. nr		Nazwa DOS
Zastęp. rys. nr		1:2		Podziątka		
ELPOSERWIS		POLANIEC		3 - 05409		