


A-A

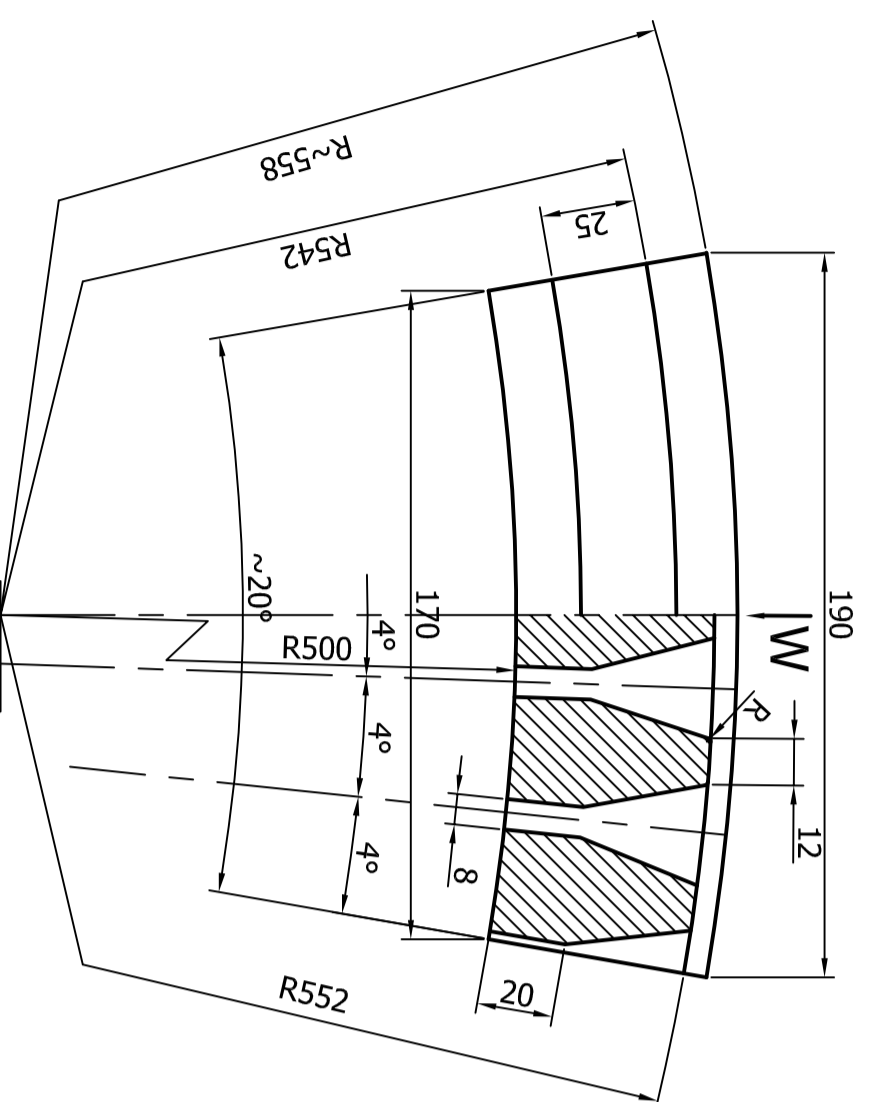

- Uwagi:
1. Pochylenia odlewnicze minimalne wg technologii producenta.
 2. Promienie nie określone minimalne wg technologii producenta.
 3. Wymiary bez podanych tolerancji wykonac wg tolerancji minimalnych odlewniczych producenta.
 4. Materiał dobrano na podstawie analizy składu chemicznego elementu istniejącego - szczegóły uzgodnić z wykonawcą.
 5. Twardość min. 60 HRC.
 6. Wygrzewać odpuszczając do usunięcia naprężeń wewnętrznych.
 7. Pomiarów dokonano z natury na obiekcie.

Poz	Nazwa	II szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch
Zmiana	Nr karty	Podpis	Data	Zmiana	Nr karty	Podpis
ZbCz28M01,2						
Material		OBIEKT		Data		Masa (kg)
PN-88/H-83114		IOS. Kruszaraka kamienia wapiennego.		ZESPÓŁ/CZĘŚĆ		
Konstr. mgr inż. Robert Drogosz 06.2018		Nr rysunku		Element rusztu.		Nr ark.
Kreslin mgr inż. Robert Drogosz 06.2018		82.002.00.000.001.1				II. ark.
Sprawdz. mgr inż. J. Han		ELPOSERWIS		Zastęp. rys. nr		Nazwa DOS
Zawierdz.		Podziałka		1:2		
POLANIEC		Zastęp. rys. nr		Nr arch		