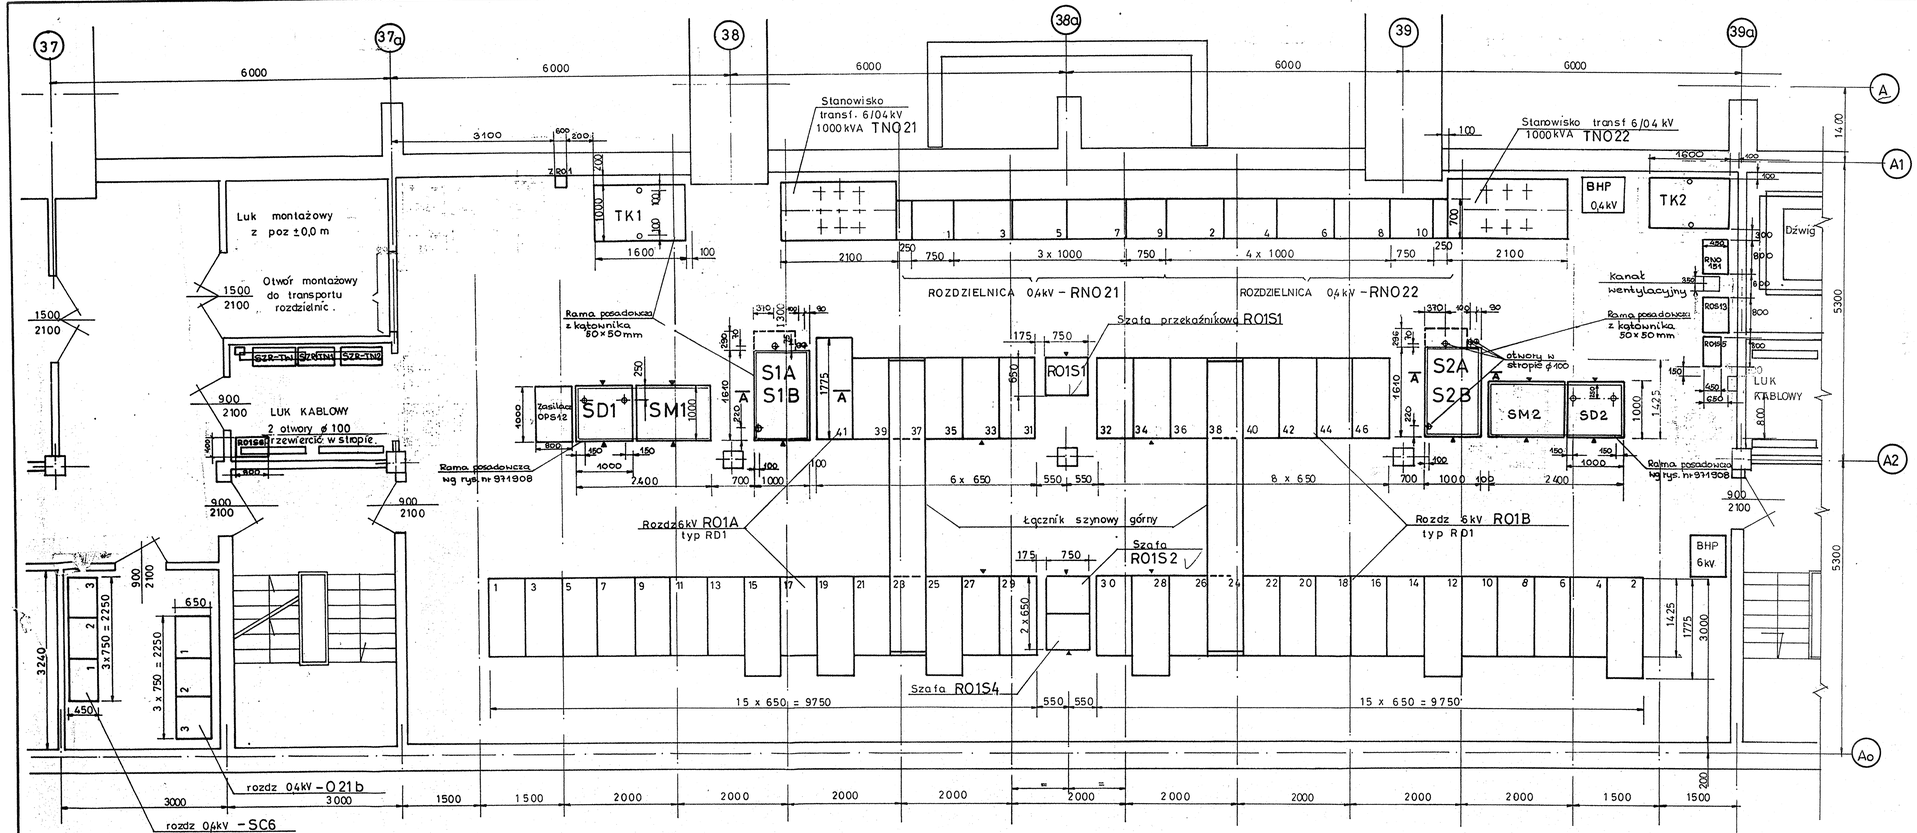

A-A



Kątownik zestawiony na rys. nr 971908

Uwaga:

1. Niezagospodarowane powierzchnie w podziałkach 37a-38 i 39-39a to rezerwa dla zainstalowania zespołów tyrystorowych.

Zm. „b" - 90.11. - likwidacja szafy RO1S, ustawienie 6 szaf z urządzeniami typu ZAZ RO1AS1÷S3, RO1BS1÷S3. Ustawienie rozdz. 0,4kV-O21b i SC6.

Zm. „c" - 92.11. - aktualizacja.

Zm. „d" - 93.05 - aktualizacja.

Zm. „e" - 93.10. - Wprowadzono dyspozycję kaskad do napędu pompy wody sieciowej OPT1÷OPT4.

Zm „f" 93.11. - wprowadzono dyspozycję dwóch szaf TW i TN1 oraz zasilacza Z/OPS12. Skorygowano dyspozycję transformatorów TK1 i TK2 oraz skrzynki ZRO21.

Zm „g" 12.93. naniesiono dyspozycję szafy SZR - TN2

Zm. „h" 09.94 - rysunek powykonawczy oraz lokalizacja szafy RO1S6 dla potrzeb sprężarkowni (Biprocemwap)

P215

ENERGOPROJEKT Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Warszawa, ul. Krucza 6/14		Nr archiwalny 840886 a,b,c,d,e,h				Nr porz. w tomie f.g. 1
Przedsięwzięcie	Symbol W-2380	Nr WOJ	Branża E	Tom	Zeszyt	Edycja
El. Połaniec Człon ciepłowniczy. Nawa pomieszczeń elektr. na poz. - 3,90 m. Dyspozycje.	Data 10.93r.	Podziałka 1:50	Faza PT	Format	Prac. E-3	Czas przech.
	Zastępuje rys. Zastąpiony przez rys. Nr 840666 d					
	Projekt. inż. Janiszewski		Sprawdził inż. A. Halesza			
	Wykonał inż. Janiszewski		Kier. prac. inż. A. Halesza			