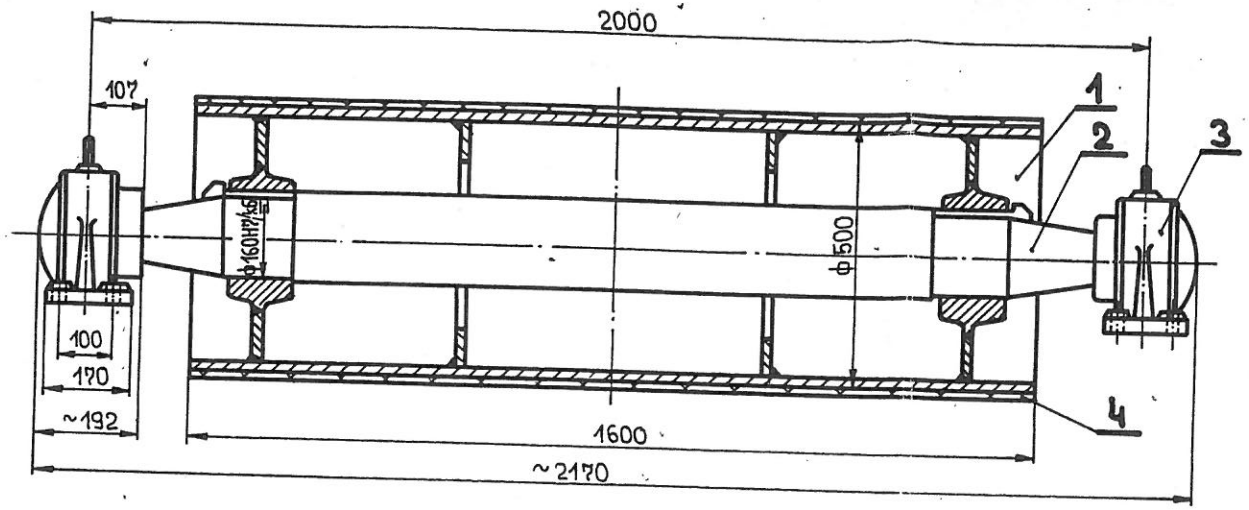

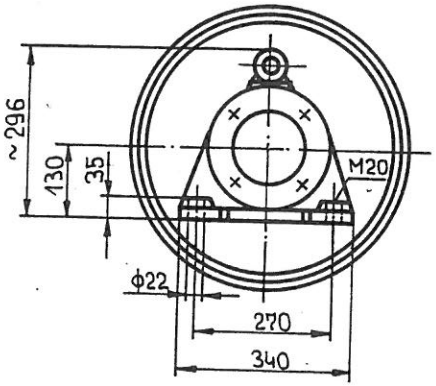

UWAGI:

1. Dop. obciążenie nominalne:
   a) max siła wypadkowa od napięć w taśmie T= **6,3** [T]
   b) max siła w taśmie $T_o \leq 5$ [T]
   c) przeciążenie chwilowe 40%
2. Zespół wykonać zgodnie z NW-72/POLTEGOR-01
   $GD^2 \approx 79$ kGm^2

4	Okładzina „Poltegor" B=1400; A=1600 wyk. II	1	wg rys.	68,8	–	–
3	Łożysko ϕ 80 1× wyk. S 1× wyk. L	2	–"–	92,40	04.02.13.02.00	2-0729
2	Oś ϕ 160-14	1	–"–	307,00	04.02.02.03.00	3-0375
1	Beben nienapędowy ϕ 500/160×1600	1	wg rys.	299,0	04.02.02.01.00	3-0371

Poz. | Nr rysunku | Norma | Nr

767

A. Misiak 12.83r.
inż. A. Drożdżowski 12.83r.
mgr inż. J. Noworyta 12.83r.

ZESPÓŁ/CZĘŚĆ **ZESPÓŁ BĘBNA NIENAPĘDOWEGO ϕ 500/2000 B=1400**

04 02 14 00 00

Nr arch.