

1


2

3


4

5

6

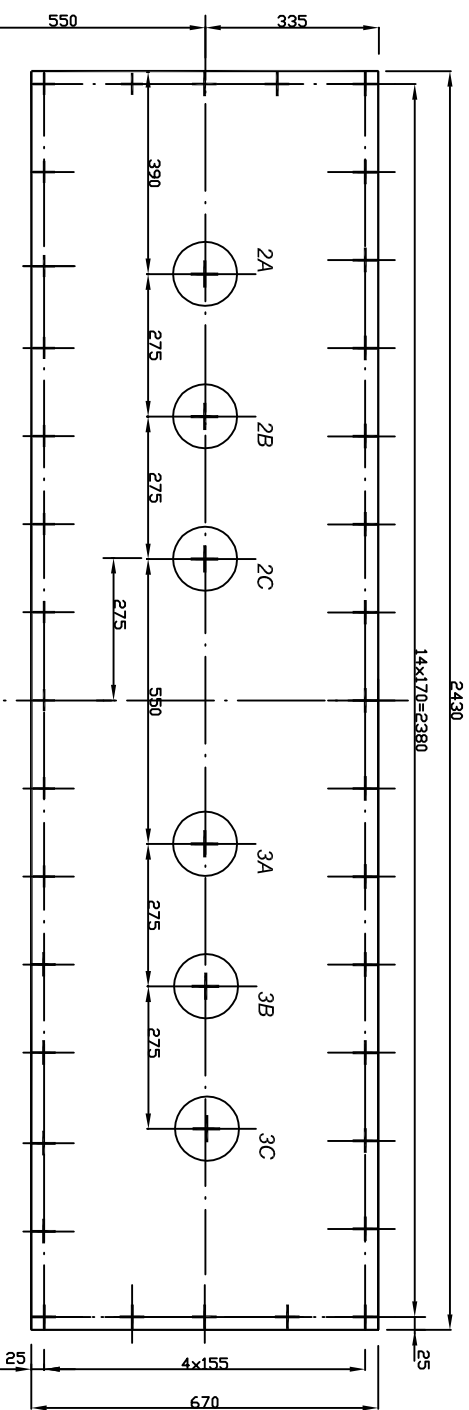

oś transformatora

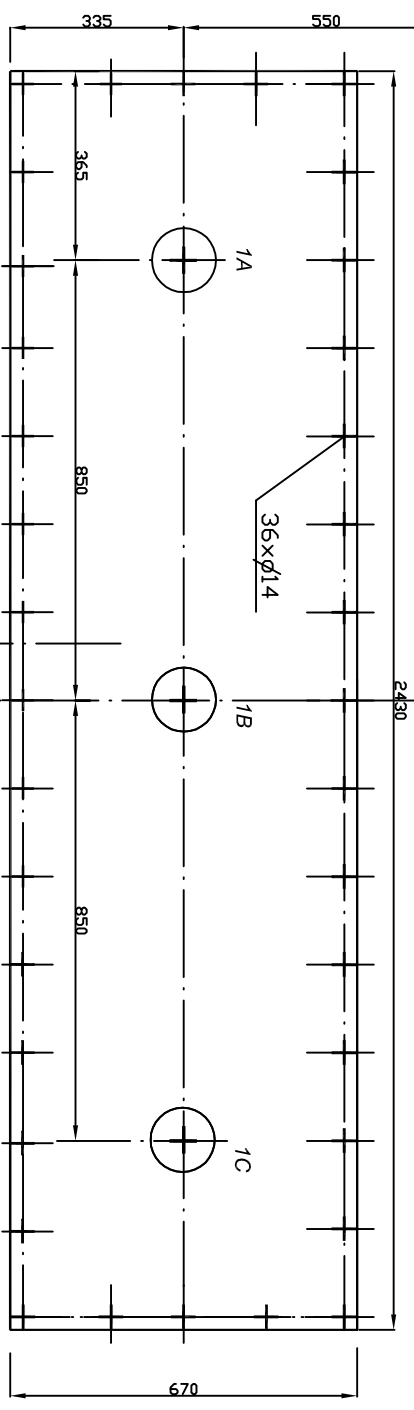

oś podwozia transformatora
oś płyty przepustów transformatora

UWAGA
Górna płaszczyzna płyki jest na wysokości 3477mm od poziomu główki szyny.

Oznaczenie	Tytuł zmiany		Data	Wprowadzający zmianę	Sprawdzający	Kierownik pracowni	Symbol	Data	Faza	Prac.	Podstawa	Projekt	Wskazujący	Sprawdził	Lubiątko	Kier. prac.	A. Kłosa	Płyty przepustowe transformatora TZ8 typu TDRbx - 25000/15	Nr. archiwalny	1 361210_00	Prac.	Nr. poz. w formie	2
	1	2																					

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20190618095759+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20190618095759+02'00')
/CreationDate
(piotr.lebda)
/Author
-mark-