
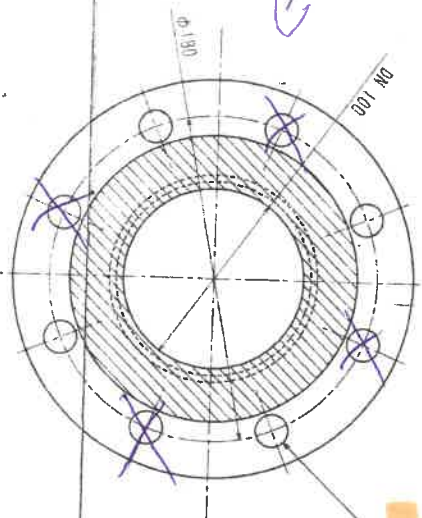


UWAGA: Wykładzina gumowa wewnątrz elementu rurociągu powinna charakteryzować się odpornością na ścieranie.  
 Czopki wewnątrz rurociągu - zawieszina wodna przemiata kamienia wapiennego. Sugerowana wykładzina gumowa Wulkodurk W302 lub podobny.

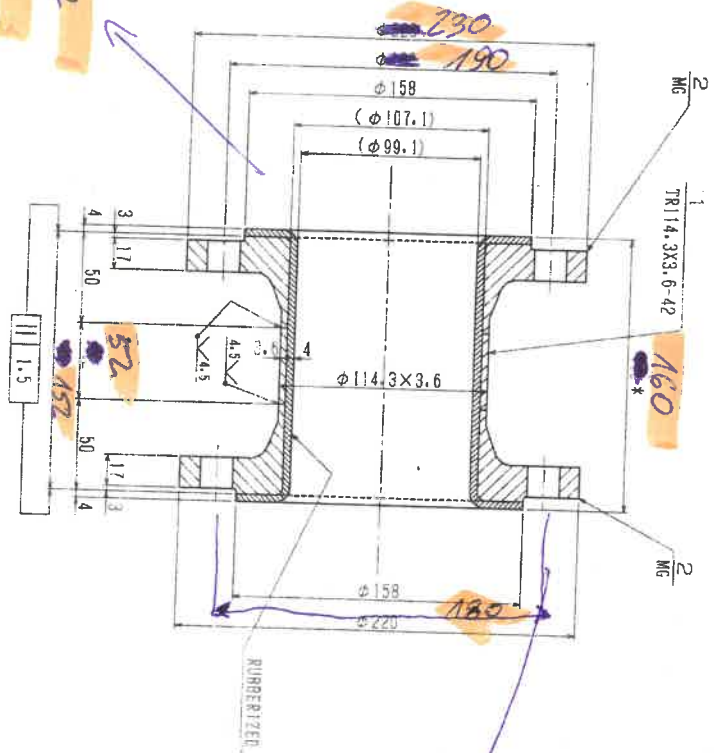

CAREER		NO.	ALTERATION	DATE	BY	DATE	BY
19		19					
19		19					

ORDER NO.	CUSTOMER	NAME OF MACHINE	ITEM QTY.	DATE	BY
06-5003	POLANIEC		1A	1997-02-13	

NOTES:  
 1. TO BE WELDED AIRTIGHT  
 2. THE INSIDE WALL AT WELDED JOINT TO BE GROUND

WELDS : CO<sub>2</sub>  
 4 ✓

$\Sigma = 7.0 \times 2 = 14.0 \text{ kg}$



PRELIMINARY

NO. PARTS	NAME OF PARTS	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
1	PIPE DN100-L150 MG		7.0	

FILE NO.	ORDER NO.	CUSTOMER
PCA-023	06-5003	POLANIEC

THIRD ANGLE PROJECTION  
 APPROVED BY: *K. Paul*  
 CHECKED BY: *S. Szymanski*  
 DATE: 19 . . . . .  
 TITLE: PIPE DN100-L150 MG  
 Dwg. No. 2C-30992

1 2 3 4 5 6 7 8 9