
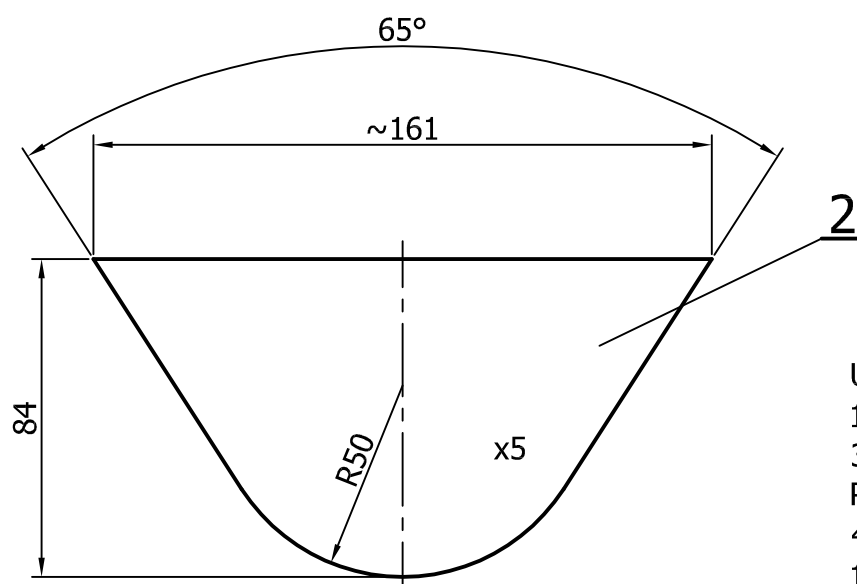
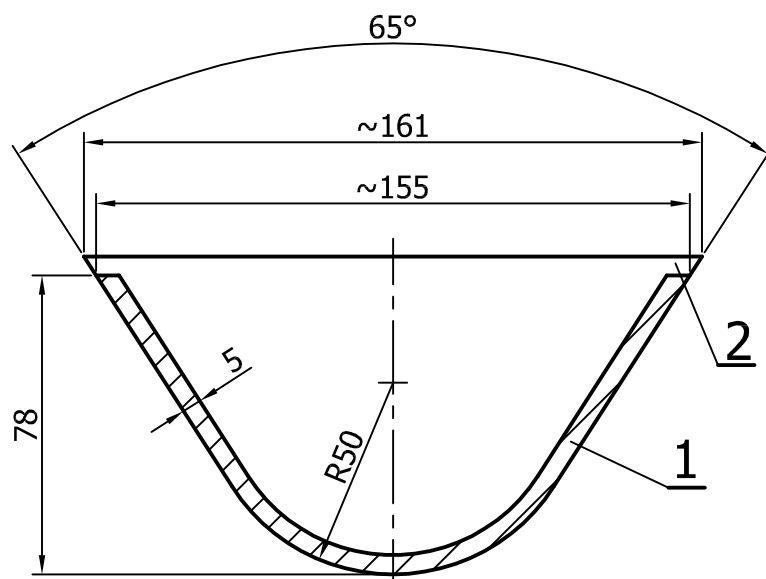


A-A

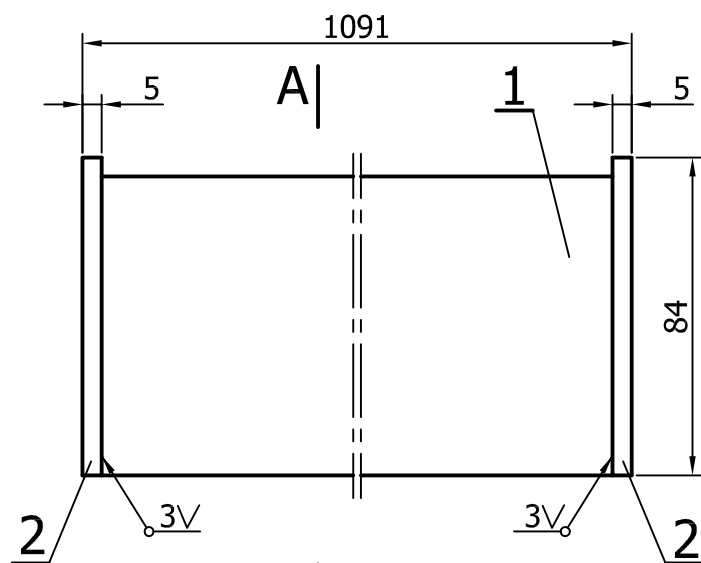

Uwagi:

1. Ostre krawędzie stepić.
3. Kryteria wykonania spoin w klasie D wg PN-ISO 5817:1997.
4. Wykonać badanie spoin: 100% badań VT wg PN-EN 970:1999.

2	Blacha 5x84x161	2	S235JR	1,06	PN-EN 10025:2002	
1	Blacha 5x231x1081	1	S235JR	9,8	PN-EN 10025:2002	
Poz	Nazwa	Il szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch
Zmiana	Nr karty	Podpis	Data	Zmiana	Nr karty	Podpis
Materiał			OBIEKT Zielony Blok. Przenośnik zgrzeblowy PZ 9.1 PZ 9.2. Zgrzeblo kompletne. ZESPÓŁ/CZĘŚĆ Wzmocnienie zgrzebla.			Masa (kg)
Konstr.	mgr inż. Robert Drogosz	12.2016	Nr rysunku 87.002.00.018.001.0			Nr ark.
Kreślił	mgr inż. Robert Drogosz	12.2016				II. ark.
Sprawdz.	mgr inż. J. Han					Nazwa DOS
Zatwierdz.						
ELPOSERWIS POŁANIEC		Podziałka 1:2	Zastęp. rys. nr		Nr arch	
			Zastęp. rys. nr		4 - 07129	