
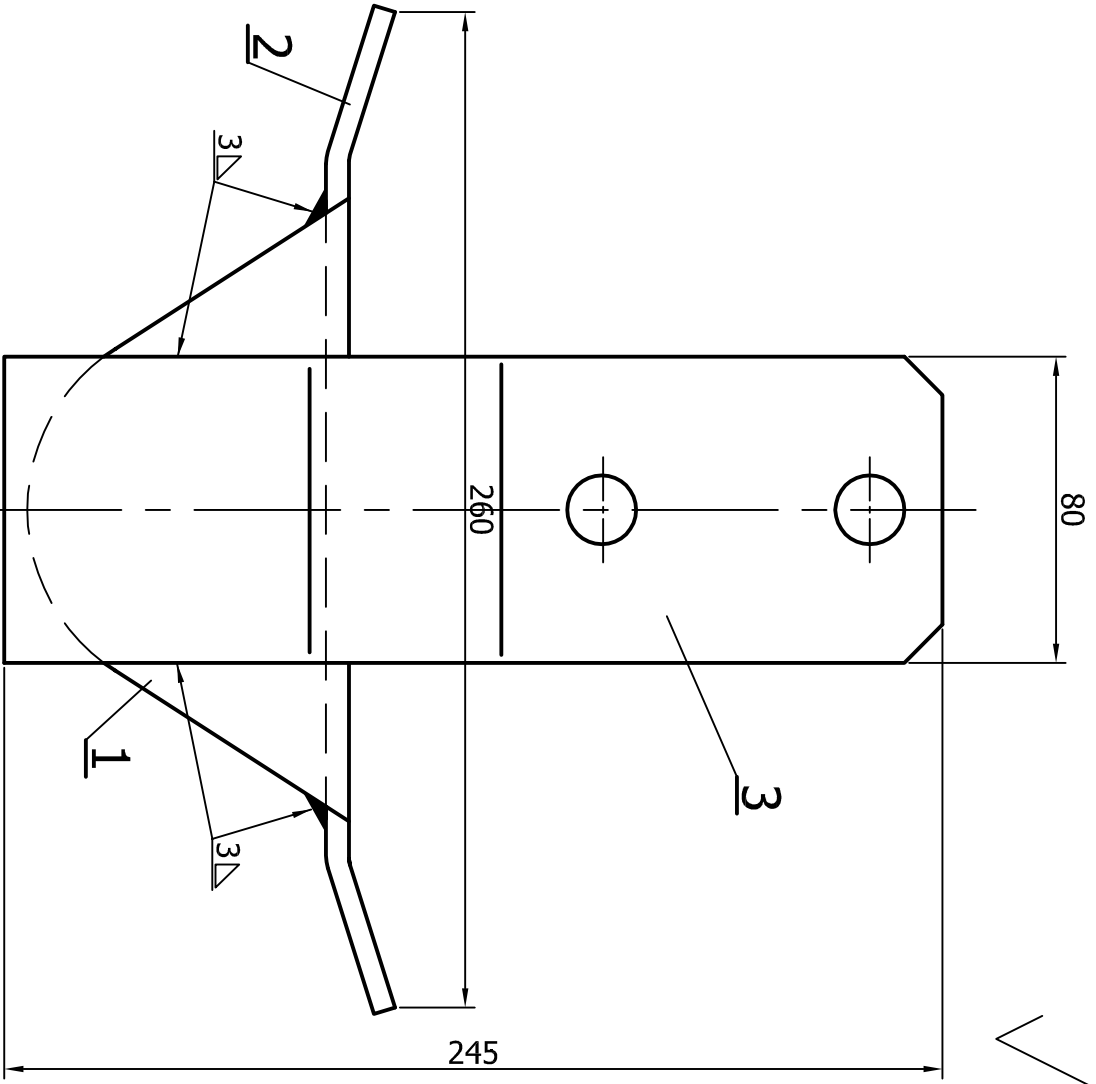


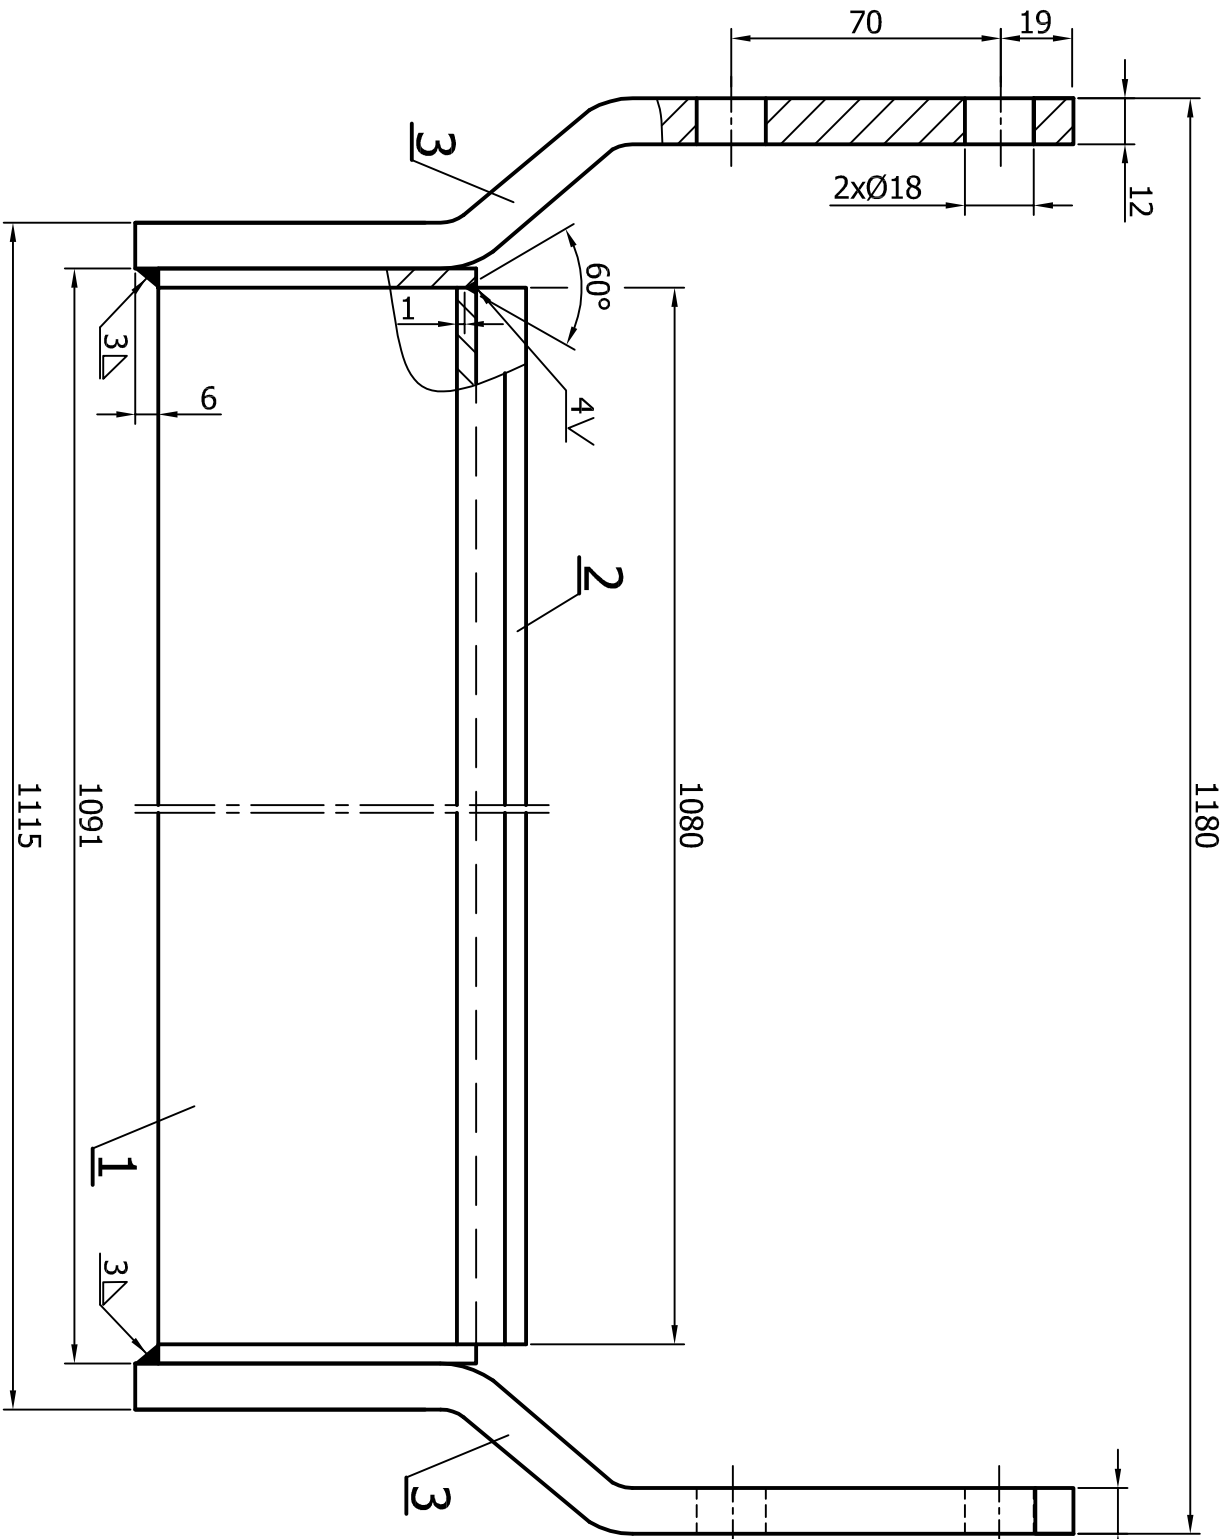

- Uwagi:
1. Ostre krawędzie stępić.
 2. Zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie 2 razy emalia podkładową
 3. Kryteria wykonania spoin w klasie D wg PN-ISO 5817:1997 .
 4. Wykonać badanie spoin:
100% badań VT wg PN-EN 970:1999.

3	Uchwyt zgrzebła	2		3,8	87.002.00.018.003.0	4-07131	
2	Zgrzebło	1		13,6	87.002.00.018.002.0	4-07130	
1	Wzmocnienie zgrzebła	1		10,8	87.002.00.018.001.0	4-07129	
Poz	Nazwa	II szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch	
Zmiana	Nr karty	Podpis					
Materiał							
Konstr.	mgr inż. Robert Drogosz	12.2016					
Kreślił	mgr inż. Robert Drogosz	12.2016					
Sprawdz.	mgr inż. J. Han						
Zatwierdz.							
ELPOSERWIS		Podziątka					
POŁANIEC		1:2					
		Zastęp. rys. nr		Nr arch			
		Zastęp. rys. nr		3 - 05394			
				OBIEKT Zielony Blok. Przenośnik zgrzeblowy PZ 9.1			
		PZ 9.2.				Masa (kg)	
		ZESPÓŁ/CZĘŚĆ					
		Zgrzebło kompletne.				~28	
Nr rysunku		87.002.00.018.000.0				Nr ark.	
						II. ark.	
						Nazwa DOS	