
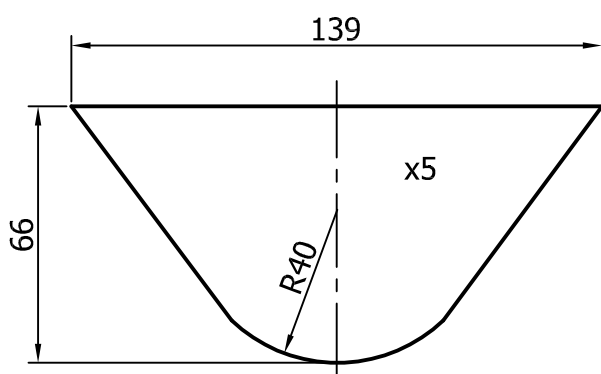
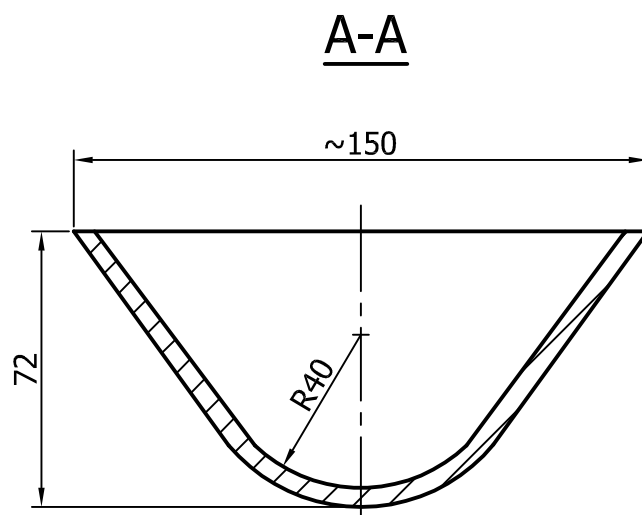


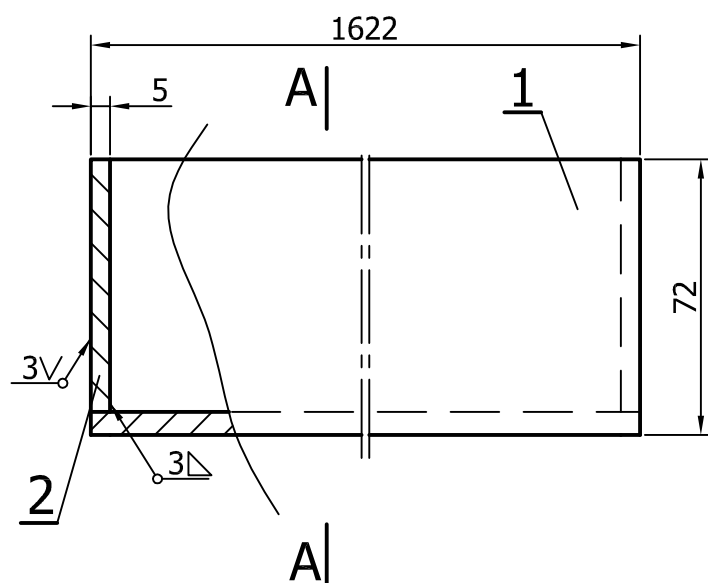

Uwagi:

1. Ostre krawędzie stepić.
3. Kryteria wykonania spoin w klasie D wg PN-ISO 5817:1997.
4. Wykonać badanie spoin:
100% badań VT wg PN-EN 970:1999.

2	Blacha 5x66x139			2	S235JR	0,7	PN-EN 10025:2002	
1	Blacha 5x217x1622			1	S235JR	13,8	PN-EN 10025:2002	
Poz	Nazwa			Il szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch
Zmiana	Nr karty	Podpis		Data	Zmiana	Nr karty	Podpis	Data
Materiał				OBIEKT Biomasa II. Przenośnik zgrzeblowy PZ 23. Zgrzebło kompletne. ZESPÓŁ/CZĘŚĆ Wzmocnienie zgrzebła.				Masa (kg) 14,5
	Konstr.	mgr inż. Robert Drogosz	11.2018					
	Kreślił	mgr inż. Robert Drogosz	11.2018					
	Sprawdz.	mgr inż. J. Han						
	Zatwierdz.							
ELPOSERWIS POŁANIEC			Podziałka 1:2	Nr rysunku 86.003.14.000.002.0			Nr arch. II. ark. Nazwa DOS	
				Zastęp. rys. nr			Nr arch	
			Zastęp. rys. nr			4 - 07260		