


UWAGA: Wykładzina gumowa wewnątrz elementu rurociągu powinna charakteryzować się odpornością na ścieranie. Czynnikiem wewnątrz rurociągu - zawiesina wodna przemiału kamienia wapiennego.

CAREER						
MARKS	ALTERATION	DATE	DESIGNED BY	APPROVED BY	MARKS	ALTERATION
△		19 . .			△	
△		19 . .			△	
ORDER NO.	CUSTOMER	NAME OF MACHINE	ITEM	QTY.	DATE	DESIGNED BY
06-5003	POLANIEC			1A	1997-02	
					19 . .	
					19 . .	
					19 . .	
					19 . .	

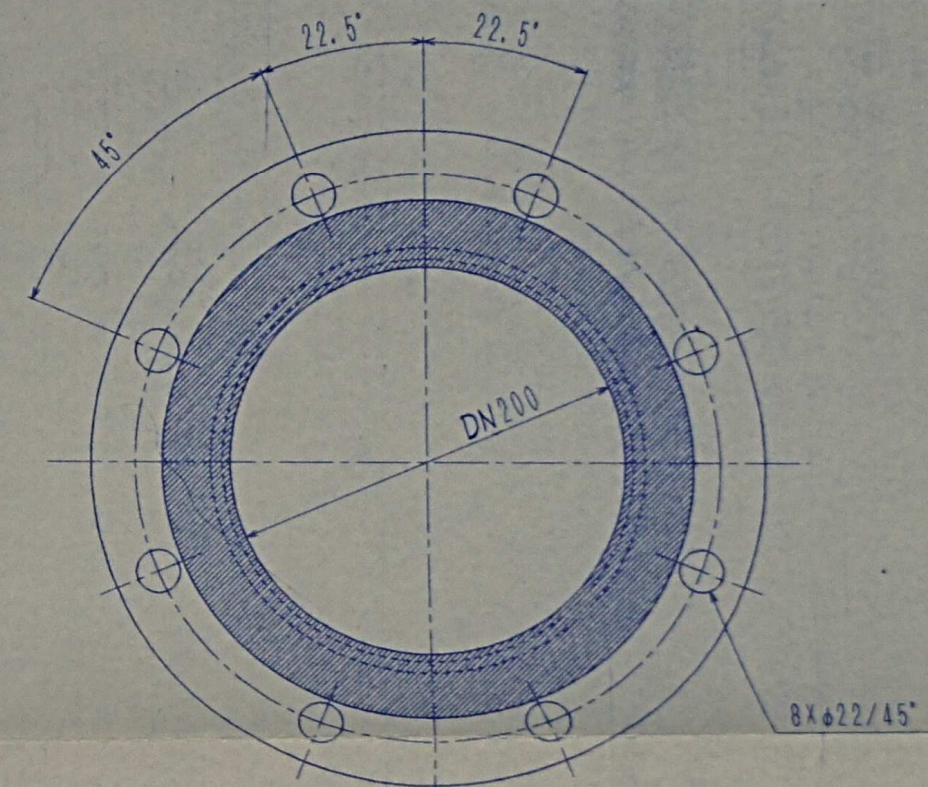

NOTES;
 1. TO BE WELDED AIRTIGHT
 2. THE INSIDE WALL AT WELDED JOINT TO BE GROU

WELDS ; CO:

5 ✓ 1.4m

Σ=38.1×4=152.



PRELIMINARY

	5				
	4				
	3				
	2	2	PIPE DN200-L650' MG	38.1	P2C-006
	2	1	PIPE DN200-L650' MG	38.1	P1C-006
	A				
NO. REQD	PARTS NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
FILE NO.	P1C-006 / P2C-006		ORDER NO.	06-5003	