
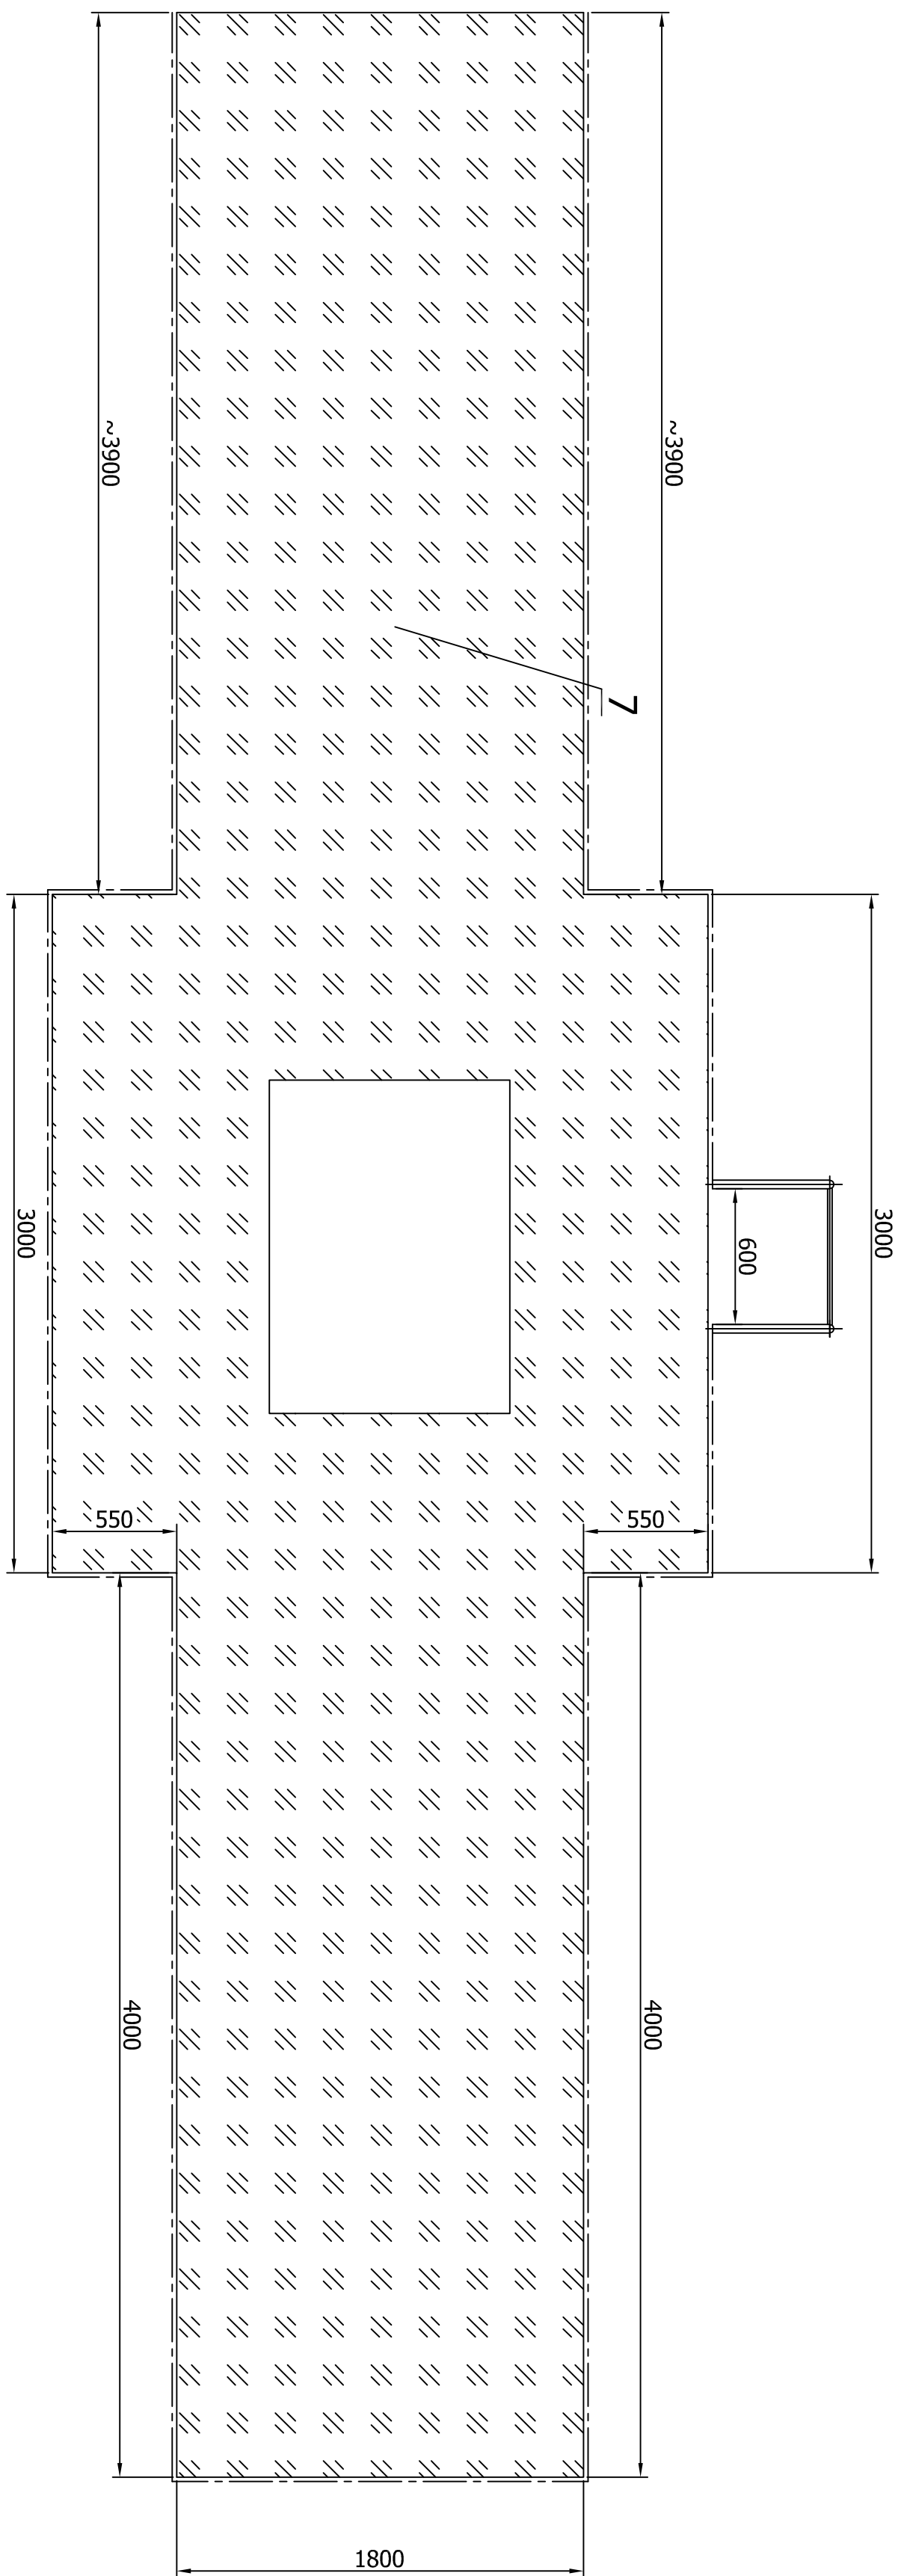
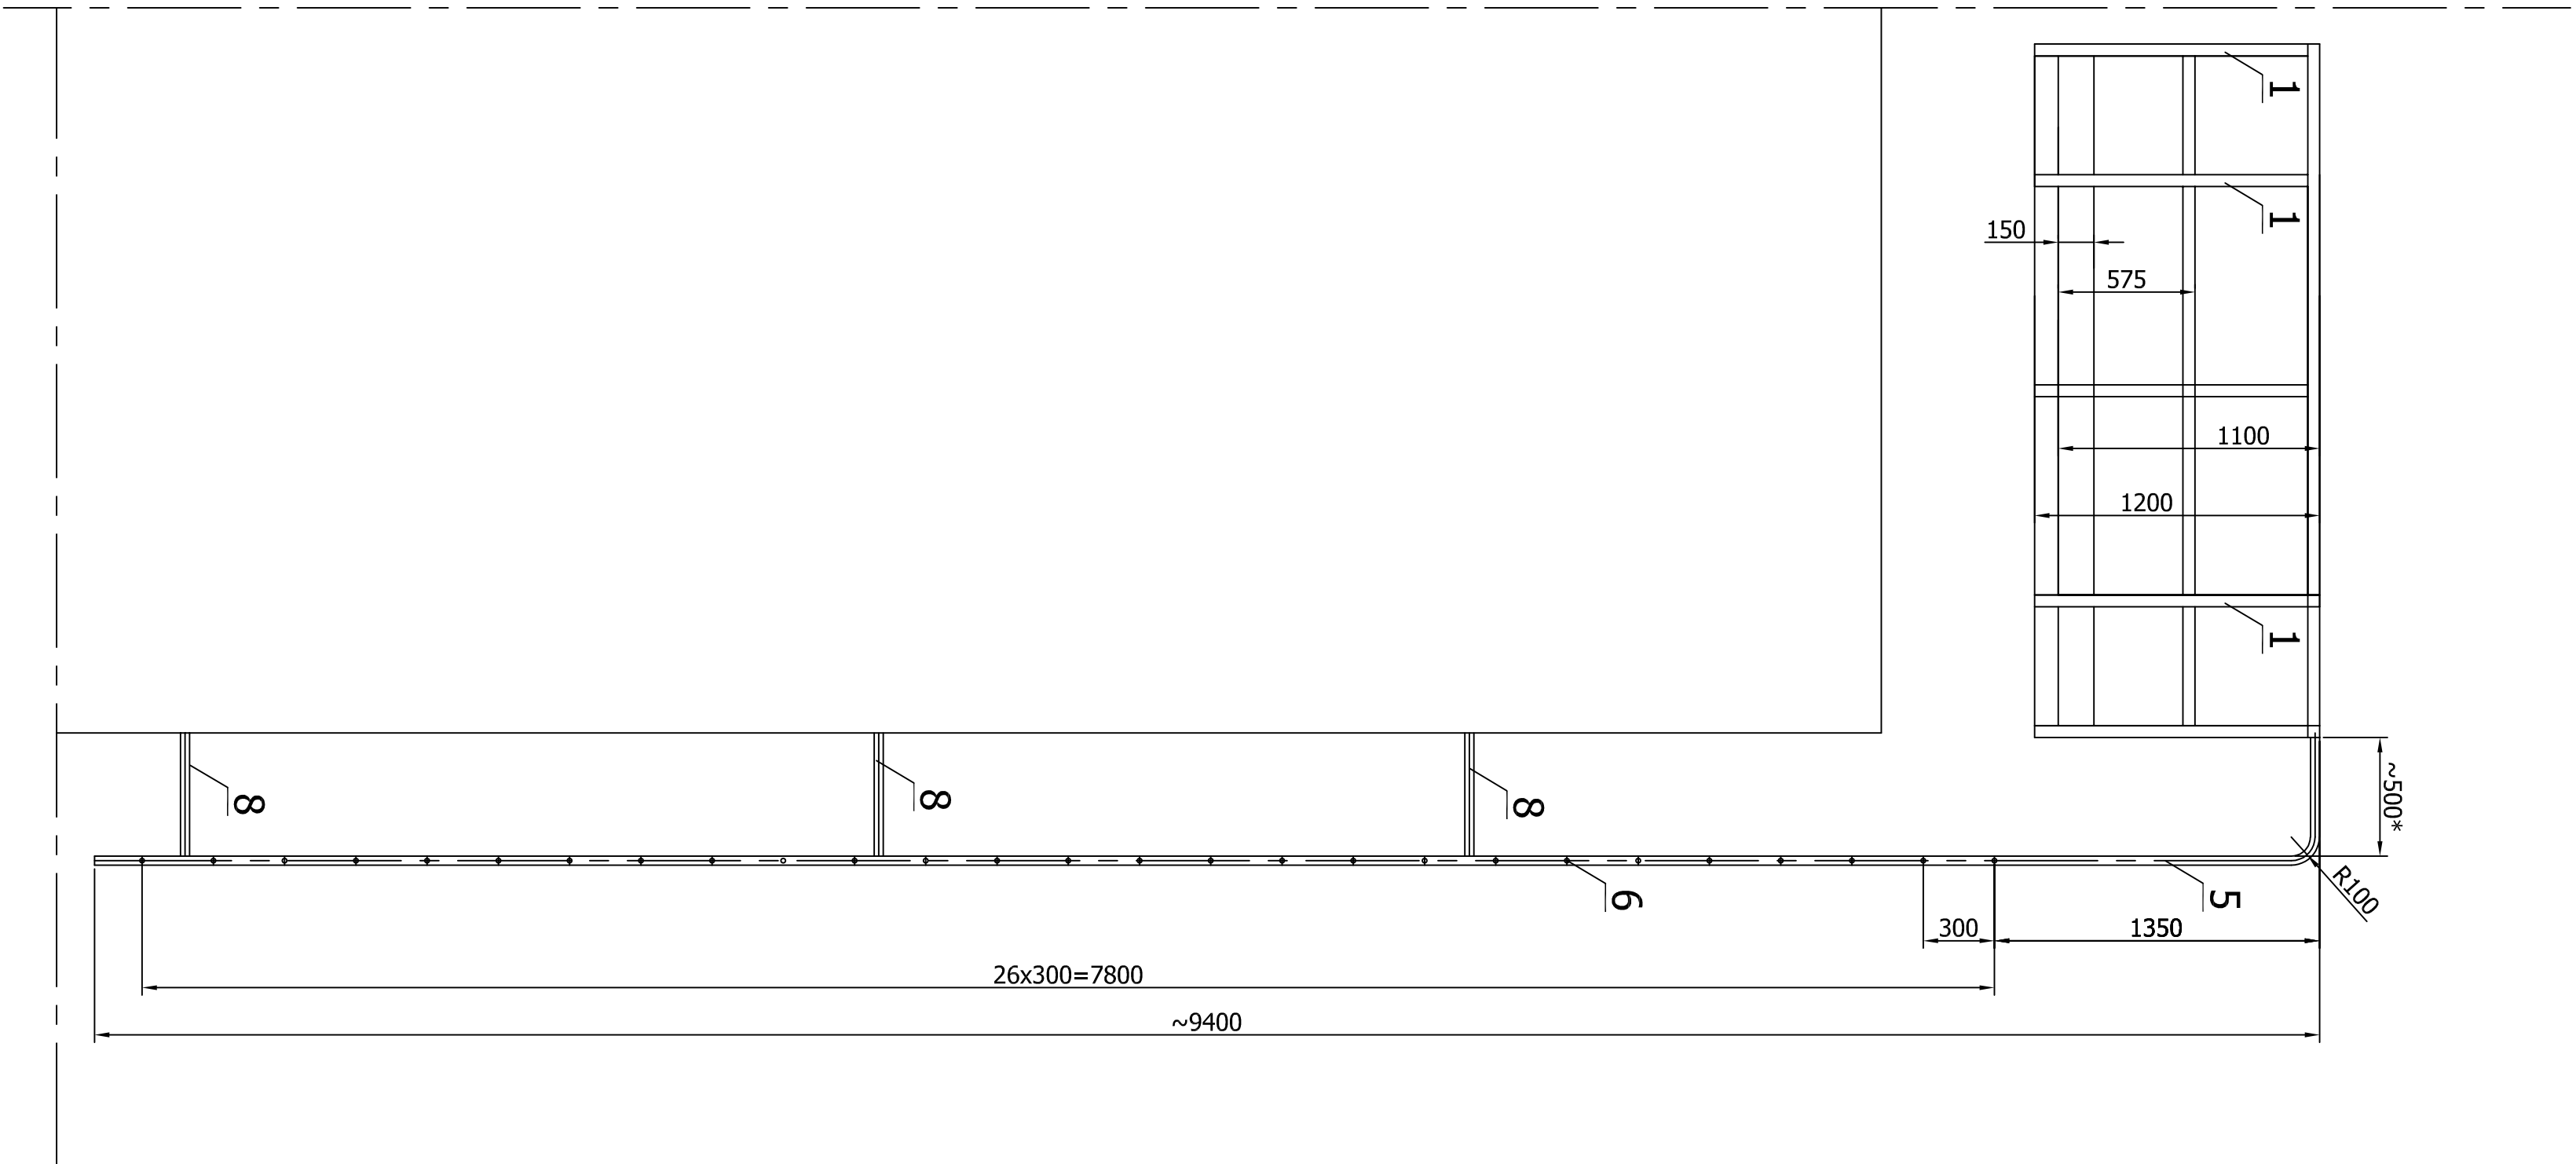


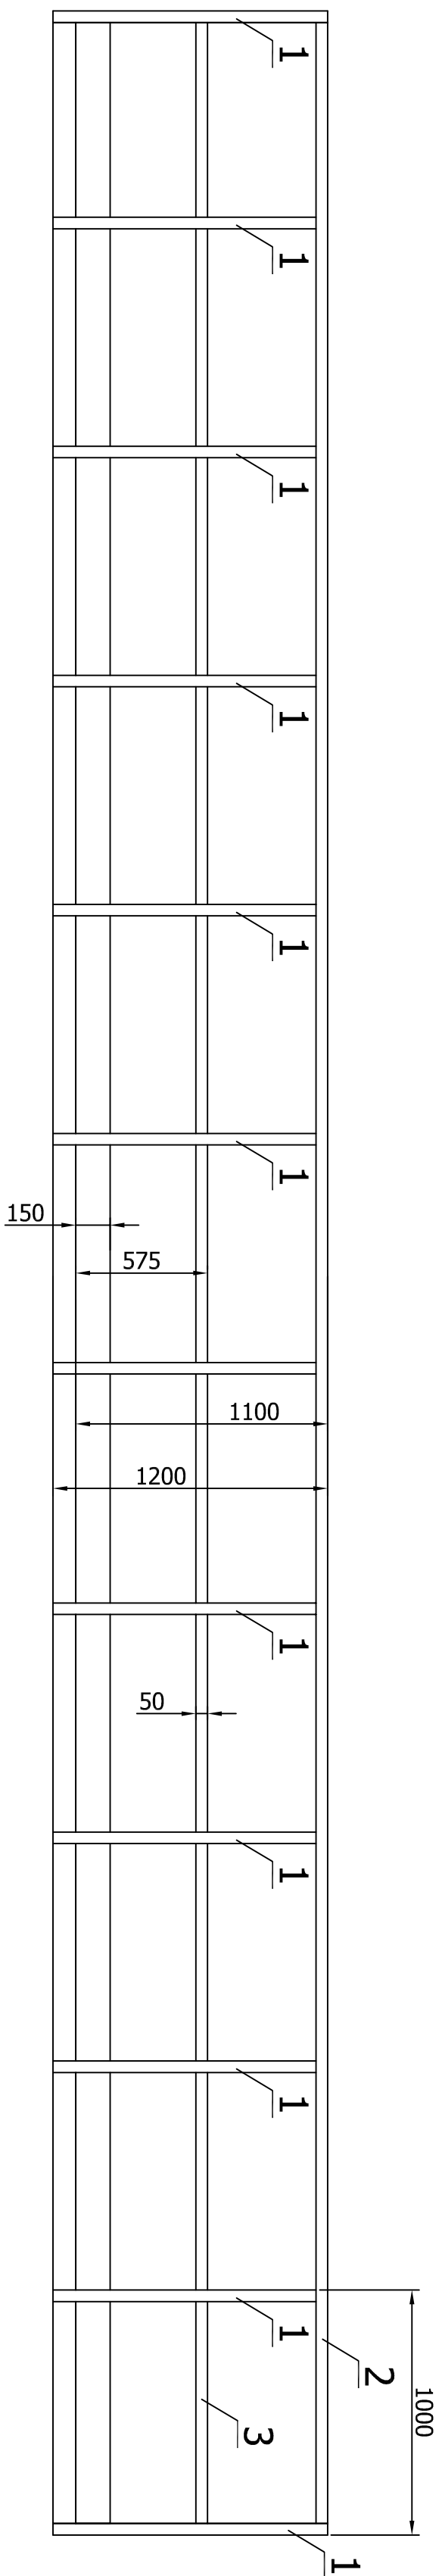

Uwagi:

1. Spójny nieoznaczony spawak (spójną palniczkową) o wielkości 0,7 czystszygo elementu spawanego lub spójną człowiek (o) o wielkości równej ciętnemu elementowi. Błądę tekstowa poz.7 spawak punktowo do konstrukcji.
2. Ostre krawędzie stępieć.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów przez oczyszczenie powierzchni do minimum 2 stopnia czystości, dwukrotne malowanie farbą podkładową epoksydową oraz dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową. Całkowita grubość warstw malarskich powinna wynosić minimum 200µm. Barwkie malować na kolor żółty, a białnkie na kolor niebieski.
4. Wygnać ist. elementy podestu.
5. Wybrać z gwintadka (*) uściśle na montażu.

Poz.	Naзва	II zst	Mat	Massa (kg)	Nr ys/Norma	Nr arch
8	Реш. 0385/5, L=1700*	6	S3S	19,0	PN-EH 102010-123000	
7	Бачка Яковина 5			8,5		
6	Реш. 020, L=600	Z7	S3S	19,0	PN-87/H-93200/02	
5	Реш. 0385/6, L=10000	2	S3S	19,0	PN-EH 102010-12300	
4	Бачка 33,150x4, w=2400	1	S3S	3,5	PN-EH 10025-2002	
3	≠ 50x5, l _н =2400	1	S3S	5,0	PN-EH 10056-12300	
2	50x50x5, l _н =2400	1	S3S	5,0	PN-EH 10056-12000	
1	60x60x5, l _н =3000	1	S3S	4,3	PN-EH 10056-12000	

Złotana		Nr karty	Podpis	Data	Złotana	Nr karty	Podpis	Data
								Maseg (kg)
Material								
Korpus:				ZESPOŁ CZĘŚĆ				
nr pat. od: Dokument Topograf.				Remontu podestu i drabiny.				
Korpus:								
nr pat. od: Dokument Topograf.								
Sprawozd.				Nr rysunku				
Zawartość:				48.001.00.309.000.0				
ELPOSERWIS				Podziałka				
POLANIEC				1:10				
Zadanie rys. nr				Nr arch				
Zadanie rys. nr				2 - 02961				
Kierownik DOK.				Nr ark.				
				Nr ark.				
				Numer DOK.				