Enea Elektrownia Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

Zawada, 27.10.2025 r.

Nr: NLP/PZP/22/2025

Dotyczy: „Wykonanie dostaw, usług oraz robót budowlanych w formule „pod klucz" – budowa próbopobierni oraz układu pomiaru ilości paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna transportem samochodowym", prowadzonego pod numerem NLP/PZP/22/2025.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania: Czy Zamawiający posiada projekt konstrukcji nawierzchni placu, na którym ma być realizowane zadanie budowy próbopobierni (jeżeli tak, prosimy o udostępnienie)?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie posiada projektu konstrukcji nawierzchni placu, na którym ma być realizowane zadanie budowy próbopobierni.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne z miejsca, gdzie ma być realizowana budowa próbopobierni (jeżeli tak, prosimy o udostępnienie)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych z miejsca, gdzie ma być realizowana budowa próbopobierni.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający może udostępnić wersję elektroniczną (dwg) do pliku załącznik nr 5 do PFU, lub inny umożliwiający dokonanie pomiarów odległości?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że udostępniona mapa w formacie pdf umożliwia dokonanie pomiarów odległości.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego miejsc możliwych wpinek woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający przekazuje poglądowe mapki z kanalizacją sanitarną, deszczową i ppoż. Miejsca dokładnego wpięcia zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie uzgodnienia projektu wykonawczego. Lokalizacja wody pitnej – najbliżej woda pitna znajduje się w budynku K-10

ppoż.

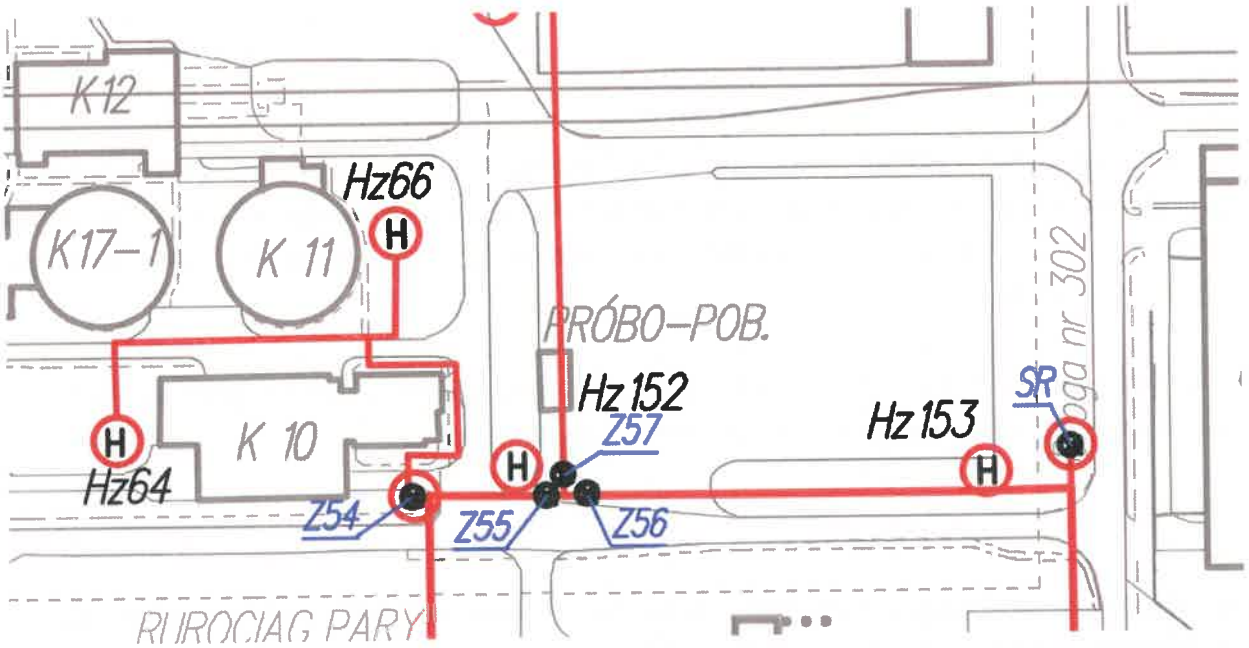

Kanalizacja sanitarna

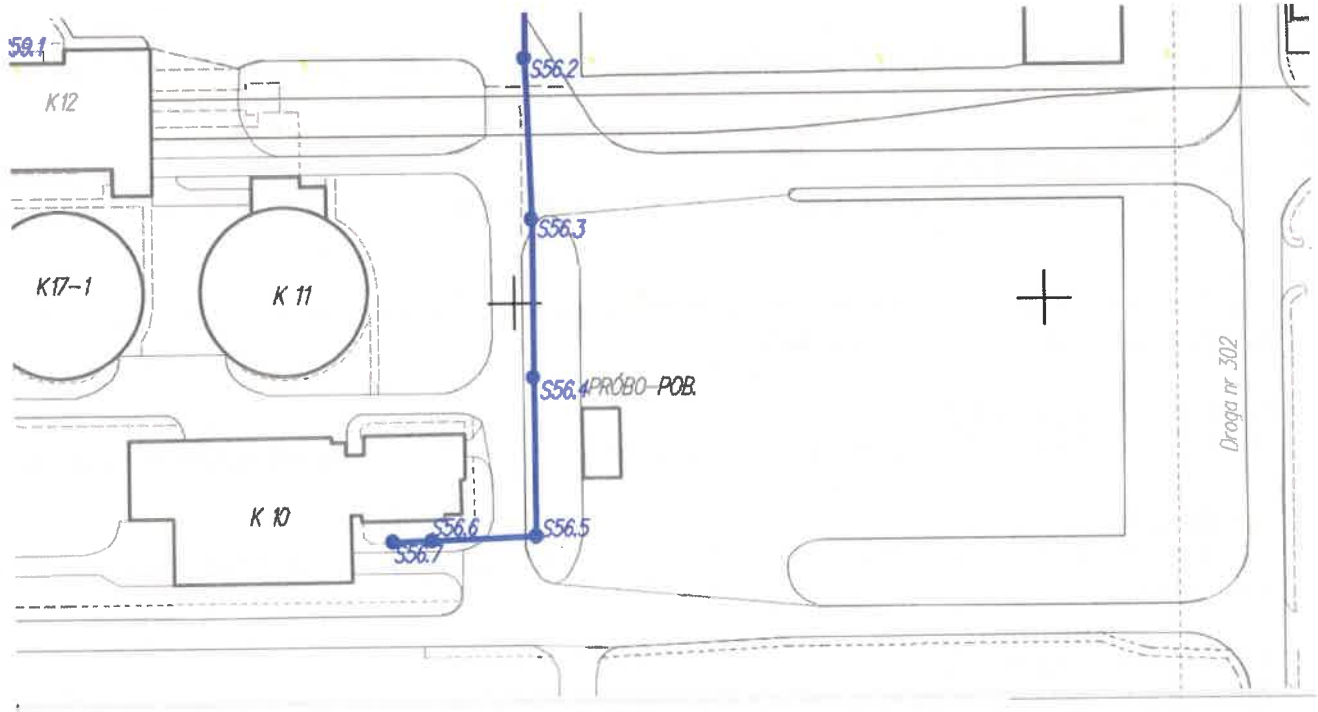

Kanalizacja deszczowa

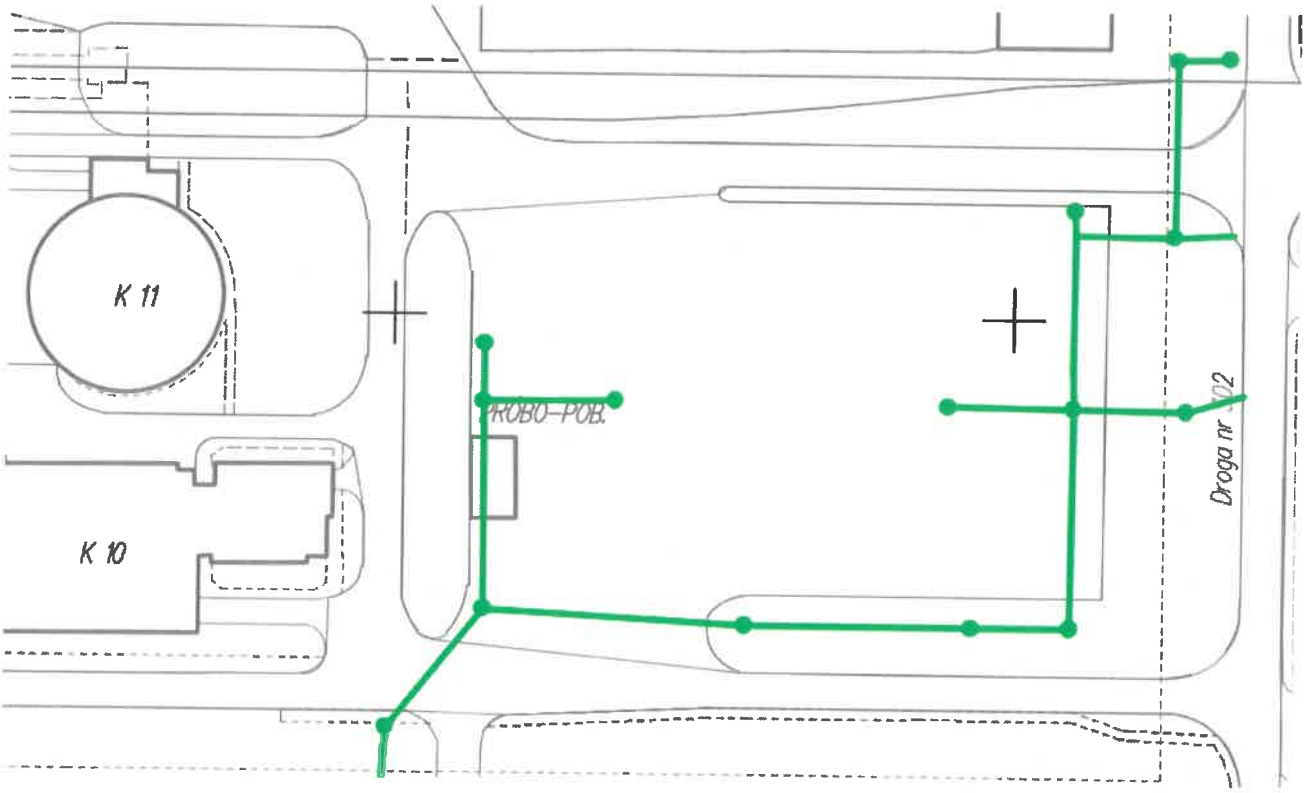

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający posiada dokumenty formalne (pozwolenia, uzgodnienia, itp.), które odnoszą się do ww. zadania (jeżeli tak, prosimy o udostępnienie)?

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający posiada pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno-prawne decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz operat przeciwpożarowy. Zamawiający udostępni posiadane pozwolenia. Zamawiający zwraca uwagę, ze zgodnie z PFU, w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania pozwolenia zamiennego/decyzji zmieniających jest to po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy oraz przeniesienia istniejącej już na placu rampy awaryjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości naprawy oraz przeniesienia istniejącej już na placu rampy awaryjnej.

Pytanie nr 8:
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.11.2025 r. Ze względu na złożoność zakresu prac objętych zamówieniem, Wykonawca potrzebuje dodatkowego czasu na skierowanie do Zamawiającego pytań w celu doprecyzowania wymagań, jak również uzyskania ofert od dostawców niezbędnych do przygotowania kompleksowej i rzetelnej propozycji, która będzie w pełni odpowiadać oczekiwaniom Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 14.11.2025 r. Zamawiający dokona modyfikacji stosownych punktów w SWZ I

Pytanie nr 9:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania:
Czy wykonawca w ramach realizacji niniejszego zadania będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji kablowej w celu doprowadzenia światłowodów oraz zasilania dla wag samochodowych oraz budynku zlokalizowanego w pobliżu bramy nr 5? Jeśli tak to w jakim zakresie należy wykonać niniejszą kanalizację oraz jakie standardy powinna ona spełniać?

Odpowiedź na pytanie nr 9:
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji kablowej w zakresie niezbędnym do doprowadzenia okablowania teletechnicznego w tym światłowodów oraz zasilania elektrycznego do wszystkich obiektów objętych zakresem PFU tj.:

- próbopobierni,
- wag samochodowych,
- budynku stróżówki zlokalizowanego w pobliżu bramy nr 5,
- urządzeń obmiaru objętościowego,

zgodnie z zakresem wymagań określonych w pkt. 3.9 PFU. Szczegółowy zakres kanalizacji obejmuje trasę od punktu zasilania i infrastruktury telekomunikacyjnej do wskazanych ww. obiektów, uwzględniając wszelkie istniejące przeszkody terenowe.

Kanalizacja powinna spełniać standardy przemysłowe dotyczące odporności mechanicznej i ochrony przed warunkami atmosferycznymi, w tym zastosowanie rur ochronnych o odpowiedniej klasie. Poniżej minimalne wymagania Zamawiającego (również w zakresie prowadzenia prac):

- Kanalizację teletechniczną wykonać jako dwu-rurową wykonaną z rury gładkościennej giętkiej RHDPE ∅75mm koloru niebieskiego przeznaczonej dla kabli 0,23/0,4 kV oraz z rury gładkościennej giętkiej RHDPE ∅50mm koloru czarnego przeznaczonej dla kabli teletechnicznych i światłowodowych.
- Dla wprowadzania kabli w rury projektuje się studnie kablowe betonowe dwuelementowe typu SK-1 o wymiarach zewnętrznych (D/S/W) 1080x630x800 mm o klasie obciążenia B125 (montaż tylko na terenach zielonych). W przypadku konieczności wykonania otworów wejściowych w innych miejscach, niż wykonane fabrycznie, należy wykonać je za pomocą wiertnicy z zastosowaniem końcówki o średnicy nieznacznie przekraczającej średnicę wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów metodą kucia.
- Rury osłonowe mogą być łączone między sobą poprzez złączki z uszczelką, zgrzewane doczołowo lub łączone mufą elektrooporową.
- Kanalizacja teletechniczna układana w wykopach otwartych, na głębokości do 0,8 m. Natomiast przy skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą techniczną kanalizacja wykonana przy zastosowaniu bezwykopowych metod układania jak przeciski czy przewierty sterowane.
- Wykopy muszą być realizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób w nim pracującym. Szerokość wykopu na wysokości osi układanej rury powinna być na tyle duża, aby umożliwiała swobodny dostęp do rur przy łączeniu oraz zagęszczenia obsypki w obrębie styku rury z podsypką. Odstęp pomiędzy rurą a ścianą wykopu minimum 200 mm. Nie należy wykonywać wykopu w szybszym tempie niż montaż

rurociągu, zasypywanie rur powinno następować zaraz po ich ułożeniu w wykopie. W przypadku występowania mrozu, należy zabezpieczyć dno wykopu tak, aby pod zasypywaną rurą nie pozostawała przemarznięta warstwa gruntu. Wykopy powinny być zasypywane bezpośrednio po wykonaniu w nich określonych prac. Przed rozpoczęciem zasypywania należy w razie potrzeby oczyścić i odwodnić dno. Zalecanym materiałem do wykonania zasypki jest piasek, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. gruzu, korzeni). W czasie wykonywania obsypki należy zabezpieczyć rurę przed spadającymi przedmiotami lub niepożądanym materiałem rodzimym. Wykop należy zasypać na wysokość 20-30 cm i ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „Uwaga światłowód" (lub podobnym). Taśmę należy ułożyć równomiernie na całej długości trasy kablowej, unikając zaginania i skręcania. Każda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopów powinna być zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, obsypka i zasypka powinna być zagęszczona do poziomu terenu. Zagęszczanie prowadzić tak, aby nie doprowadzić do deformacji rur, stopień zagęszczenia gruntu wynosi od 85% ÷92% wartości Proctora.

Szczegółowy przebieg tras kanalizacji kablowej będzie ustalany w porozumieniu z Zamawiającym oraz z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej na terenie. Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy pełną dokumentację powykonawczą, w tym mapy powykonawcze oraz protokoły odbioru. Wszystkie materiały i technologie muszą spełniać normy PN oraz wymogi Zamawiającego, zapewniając trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki atmosferyczne.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania odpowiednich przepustów kablowych w zabudowywanych obiektach betonowych (próbopobiernia, wagi), zapewniających dostępność tras kablowych dla instalacji i urządzeń infrastruktury teletechnicznej, obejmującej m.in. szlabany, światła sygnalizacyjne, kamery ANPR, terminale oraz inne urządzenia dostarczane w ramach odrębnego postępowania przetargowego na system Awizacji, które docelowo uzupełnią te obiekty,
- pozostawienia w projektowanych szafach rozdzielczych elektrycznych i informatycznych odpowiedniej wolnej przestrzeni montażowej umożliwiającej montaż i wpięcie urządzeń infrastruktury teletechnicznej systemu Awizacji.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający posiada Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zadania objętego niniejszym postępowaniem? Jeśli tak, to prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający posiada Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiający udostępni posiadaną decyzję. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z PFU, w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania pozwolenia zamiennego/decyzji zmieniających jest to po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 11:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni transport biomasy w celu przeprowadzenia testów i rozruchu instalacji próbopobierni.

Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający potwierdza, że zapewni transport biomasy w celu przeprowadzenia testów i rozruchu instalacji próbopobierni.

Pytanie nr 12:
Czy czas obsługi serwisowej urządzeń jest wliczany do czasu pracy instalacji, mając na uwadze wymaganą dyspozycyjność?

Odpowiedź na pytanie nr 12:
Czas obsługi serwisowej urządzeń jest wliczany do czasu pracy instalacji.

Pytanie nr 13:
Czy obsługa próbopobierni będzie rozpoczynała proces pobierania próbek zdalnie? Czy ma to wykonać kierowca np. przez odbicie karty?

Odpowiedź na pytanie nr 13:
Proces pobierania próbek będzie zależał od rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 14:
W jaki sposób należy przewidzieć system monitoringu obejmujący obszar próbopobierni, wag oraz pomiarów objętości. Czy jako nowy niezależny system, czy jako rozbudowę istniejącego, a kamery należy włączyć do istniejącego systemu monitoringu, jeśli tak do jakiego. Czy w przypadku rozbudowy systemu monitoringu należy przewidzieć dodatkowe stanowiska operatorskie czy zostaną zastosowane istniejące urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 14
System monitoringu obejmujący obszar próbopobierni, wag oraz pomiarów objętości powinien być zaprojektowany jako rozbudowa istniejącego systemu monitoringu funkcjonującego na terenie Zamawiającego, z integracją nowych kamer z istniejącą infrastrukturą. Nowe elementy muszą być kompatybilne technicznie z aktualnym systemem pod względem protokołów komunikacyjnych, formatu obrazu oraz wymagań dotyczących zasilania i zarządzania.

Kamery należy włączyć do aktualnie funkcjonującego systemu u Zamawiającego, co umożliwi centralne zarządzanie i nadzór oraz zapewni spójność rejestracji i archiwizacji materiału wideo. Instalacja i uruchomienie dostarczonych elementów CCTV w istniejącym oprogramowaniu VMS będzie realizowane przy współpracy z Zamawiającym (Zamawiający zobowiązuje się do wskazania puli adresów, implementacji kamer do systemu VMS, utworzenia użytkowników).

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć lokalne stanowisko operatorskie w budynku próbopobierni, dedykowane dla służb operacyjnych obsługujących ten obszar, umożliwiające podgląd obrazu i kontrolę pracy systemu na miejscu.

Integracja nowego sprzętu powinna również uwzględniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych oraz ochrony prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniżej minimalne wymagania Zamawiającego dla stosowanych kamer:

- **Minimalne wymagania funkcjonalne dla kamer systemu CCTV**
  - wszystkie zaprojektowane i zastosowane stacjonarne kamery światła dziennego muszą mieć rozdzielczość i ogniskową obiektywu dostosowaną do uzyskania wytworzenia strefy nadzoru terenu nie mniejszej niż 30 m dla maksymalnej strefy martwej 10m.,
  - kamery stacjonarne światła dziennego powinny mieć uruchomione analityki obrazowe w zasięgach zgodnych z zaleceniami producenta,

- kamery PTZ światła dziennego zainstalowane do weryfikacji zdarzeń alarmowych powinny być wykonane w technologii dzień/noc (z odsuwanym filtrem podczerwieni) i mieć zintegrowane oświetlacze świecące w zakresie podczerwieni o długości fali nie krótszej niż 900nm.,
- wymaga się aby kamery były zgodne z protokołem ONVIF M - potwierdzone na stronie onvif.org,
- wymaga się aby kamery objęte były co najmniej 5 letnią gwarancją producenta.

➢ **Minimalne wymagania dla kamer PTZ:**
- rozdzielczość 2MP (1920x1080),
- przetwornik 1/2.8" CMOS lub większy,
- zoom optyczny min. 31x -zoom cyfrowy min. 12x,
- jasność obiektywu min. F1.6,
- obsługiwane rozdzielczości: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 640x480,
- WDR min. 120dB,
- obsługa kompresji H.264, H.265, M-JPEG,
- odświeżanie 60kl/s dla pełnej rozdzielczości H.264,
- bezpieczeństwo sieciowe: HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP),
- wbudowana analiza obrazu: pojawianie, znikanie, wirtualna linia, wykrywanie sabotażu, klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd,
- min. zasięg promiennika IR 100m,
- wbudowana wycieraczka lub system osuszania kopuły poprzez wibrację,
- obsługa karty pamięci micro SD/SDHC/SDXC,
- certyfikaty IP66, IK10 (obudowa), NEMA4X,
- temperatura pracy -40°C ~ +55°C,
- zasilanie typu PoE (IEEE802.3bt, typ 3).

➢ **Minimalne wymagania dla kamer typu bullet:**
- rozdzielczość min. 4MP,
- przetwornik 1/2.9" CMOS lub większy,
- obiektyw 2.8 - 8.5mm lub większy,
- jasność obiektywu min. F1.4,
- WDR 120dB,
- obsługa kompresji H.264, H.265, M-JPEG,
- wielostrumieniowość: min. 3 strumienie,
- odświeżanie min. 25kl/s dla pełnej rozdzielczości (H.264),
- wsparcie HTTPS, 802.1x, TLS,
- detekcja ruchu, detekcja audio, wykrywanie sabotażu, wykrywanie wstrząsów,
- możliwość instalowania dodatkowych aplikacji bezpośrednio w kamerze,
- zasięg promiennika IR - 30m,
- obsługa karty pamięci micro SD/SDHC/SDXC,
- ONVIF Profile S/G/T,
- certyfikaty IP66, IP67, NEMA4X, IK10,
- zasilanie PoE (IEEE802.3af).

➢ **Minimalne wymagania dla kamer wandaloodpornych kopułowych:**
- rozdzielczość min. 4MP,

- przetwornik 1/2.8" progressive CMOS lub większy,
- obiektyw 4.5 - 8.5 mm lub większy,
- jasność obiektywu min. F1.5,
- WDR 120dB,
- obsługa kompresji H.264, H.265, M-JPEG,
- wielostrumieniowość: min. 3 strumienie,
- odświeżanie min. 25kl/s dla pełnej rozdzielczości (H.264),
- wsparcie HTTPS, 802.1x, TLS,
- detekcja ruchu, detekcja audio, wykrywanie sabotażu, wykrywanie wstrząsów,
- możliwość instalowania dodatkowych aplikacji bezpośrednio w kamerze,
- zasięg promiennika IR 40m,
- obsługa karty pamięci micro SD/SDHC/SDXC,
- ONVIF Profile S/G/T,
- certyfikaty IP66, IP67, NEMA4X, IK10,
- temperatura pracy -40°C ~ +55°C,
- zasilanie PoE /12V DC.

Pytanie nr 15:
Czy światłowody układane poza kanalizacją kablową mają być układane w rurach ochronnych np. typu RHPE.

Odpowiedź na pytanie nr 15
Światłowody układane poza kanalizacją kablową powinny być instalowane w rurach ochronnych o właściwościach zgodnych z normami obowiązującymi dla infrastruktury telekomunikacyjnej, takich jak rury typu RHPE lub inne rury o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i ochronie przed czynnikami zewnętrznymi.

Pytanie nr 16:
Prosimy o wskazanie miejsca zasilania dla kontenera „stróżówki" oraz wag samochodowych nr 9 i 10. W PFU w pkt. 3.8 p. pkt d „Zasilanie wagi dla samochodów ciężarowych" jest zapis, że szacunkowa długość linii kablowych wynosi odpowiednio ok. 200m dla zasilania nr 1 oraz ok.100m dla zasilania nr 2. Długości te wskazują na zasilania wag samochodowych nr 7 i 8 zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku próbopobierni, natomiast wagi samochodowe nr 9 i 10 oraz kontener stróżówki będą się znajdować w innej lokalizacji w sporej odległości od budynku próbopobierni i wag samochodowych nr 7 i 8.

Odpowiedź na pytanie nr 16
Stróżówka - WLZ wykonać z wagi netto (6).
Waga netto (6) - WLZ zasilający: pomiar objętości przed waga netto (5); wagę netto (6); stróżówkę (9), pomiar objętości przed waga netto (7); wagę netto (8) z uwzględnieniem mocy szczytowej Ps 20,79 kW dla bramy nr 5, wykonać:
- WLZ nr 1 z projektowanej rozdzielnicy 0,4kV próbopobierni samochodowej (1).
- WLZ nr 2 z rozdzielni 04kV OBPD zlokalizowanej w budynku IOS część polska budynek K10-1. W tym celu należy: zakupić i wykonać kabel przystosowany do projektowanego obciążenia z zachowaniem 20% rezerwy mocy, rozdzielnice. Parametry rozdzielnicy: napięcie znamionowe 230/400V, napięcie znamionowe izolacji 690V, znamionowy prąd ciągły dostosowany do obciążenia, dodatkowo zachować 20% rezerwy mocy i miejsca, częstotliwość znamionowa 50Hz. ochrona przez obudowę IP min.44, klasa ochronności I. Rozdzielnica wyposażona w ochronę przeciwprzepięciową, ręczny przełącznik wyboru zasilania, przystosowana do warunków środowiskowych. Wymagania jakościowe dla rozdzielnic zgodne z zapisem PFU pkt 3.8. F.

Pytanie nr 17:
Prosimy o informację, czy będzie możliwe doprowadzenie zasilania napięciem gwarantowanym na potrzeby m. in. instalacji oświetlenia awaryjnego z istniejącej rozdzielnicy napięcia gwarantowanego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie lokalizacji tej rozdzielnicy.

Odpowiedź na pytanie nr 17
Zamawiający informuje, że nie będzie możliwe doprowadzenie zasilania napięciem gwarantowanym na potrzeby m. in. instalacji oświetlenia awaryjnego z istniejącej rozdzielnicy napięcia gwarantowanego.

Pytanie nr 18:
Prosimy o informację, kiedy będzie możliwe doprowadzenie zasilania z rozdzielnic 0,4kV, będących obecnie na etapie projektowania.

Odpowiedź na pytanie nr 18
Prawdopodobny termin podania napięcia na projektowaną rozdzielnicę 0,4kV RSTB-3A/B to czwarty kwartał 2026roku.

Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający wymaga wprowadzenia sygnałów z próbopobierni w system DCS. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie systemu DCS znajdującego się na terenie ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Dodatkowo prosimy o wskazanie wymaganych przez Zamawiającego sygnałów.

Odpowiedź na pytanie nr 19
Wymagane przesyłanie do systemu DCS OVATION. Sygnały będą ustalone z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 20:
Kiedy będzie gotowy system awizacji w celu wymiany danych z systemem próbopobierni?

Odpowiedź na pytanie nr 20
Termin gotowości systemu Awizacji do wymiany danych z systemem próbopobierni zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym oraz wykonawcą systemu Awizacji, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji obu zadań/projektów. Wstępnie przewiduje się, że interfejsy wymiany danych będą dostępne w fazie końcowej wdrożenia systemu Awizacji i realizacji niniejszej umowy, co umożliwi Zamawiającemu i Wykonawcom przeprowadzenie wymaganych testów integracyjnych i odbiorowych. Szczegółowe terminy będą ustalane podczas uzgodnień technicznych między Stronami.

Pytanie nr 21:
Ze względu na brak danych dotyczących nowego systemu awizacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie zakresu Wykonawcy do udostępnienia sygnałów w postaci cyfrowej, które zostaną wprowadzone i zwizualizowane przez dostawcę nowego systemu awizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 21
Nie wyrażamy zgody na ograniczenie zakresu. W ramach realizacji inwestycji Wykonawca próbopobierni zobowiązany jest do umożliwienia/zapewnienia pełnej integracji między systemami poprzez współpracę z Wykonawcą systemu Awizacji.
W szczególności dotyczy to:

– odbierania polecenia/komend z systemu Awizacji (np. uruchomienie procesu próbkowania dla wskazanych pojazdów),
– udostępniania danych i sygnałów (cyfrowych i analogowych),
– wspólnego uzgodnienia interfejsów komunikacyjnych,
– realizacji testów integracyjnych.
Szczegółowy zakres integracji zostanie ustalony na etapie uzgodnień technicznych.

Pytanie nr 22:
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi w ścianie bezpośrednio obok bramy, zamiast w bramie. Lokalizacja drzwi ma wpływ na rodzaj bramy, a tym samym czas trwania procesu.

Odpowiedź na pytanie nr 22
Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi w ścianie bezpośrednio obok bramy.

Pytanie nr 23:
Prosimy o wskazanie czy istniejące strefy zagrożenia wybuchem obejmują teren stanowiący przedmiot zapytania. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie.

Odpowiedź na pytanie nr 23
Istniejące strefy zagrożenia wybuchem nie obejmują teren stanowiący przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 24:
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca nie identyfikuje stref zagrożenia wybuchem dla przedmiotu zadania, należy na etapie wykonywania projektu przedstawić stosowną opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Odpowiedź na pytanie nr 24
Jeżeli Wykonawca nie identyfikuje stref zagrożenia wybuchem dla przedmiotu zadania, należy na etapie wykonywania projektu przedstawić Zamawiającemu stosowną opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Pytanie nr 25:
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że w nawiązaniu do zapisów PFU (pkt. 2.3 – 2.3.19 – k) planowana nowa brama wjazdowa nr 4 nie wchodzi w zakres zadania budowy próbopobierni.

Odpowiedź na pytanie nr 25
Planowana nowa brama wjazdowa nr 4 nie wchodzi w zakres zadania budowy próbopobierni

Pytanie nr 26:
Prosimy o doprecyzowanie okresu gwarancji, Opis Przedmiotu Zamówienia wymaga min. 36 miesięcy okresu gwarancji, natomiast SWZ przewiduje 24 miesiące. Prosimy o uściślenie okresów wydłużonych gwarancji dla poszczególnych elementów budowlanych i instalacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 26
Okres gwarancji opisuje pkt 10.2 SWZ III. Zamawiający zwraca uwagę, że w postępowaniu nie ma dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia tylko PFU.

Pytanie nr 27:

Prosimy o podanie wymaganego standardu projektowania, wykonania i odbiorów przeciw pożarowych (NFPA, VdS, FM Global, PN-B-02851 itd.).

Odpowiedź na pytanie nr 27
Standardem Zamawiającego jest NFPA.

Pytanie nr 28:
Prosimy o wskazanie możliwego miejsca włączenia do zakładowej sieci wody p.poż.

Odpowiedź na pytanie nr 28
Odpowiedź jak w pytaniu nr 5.

Pytanie nr 29:
Prosimy o wskazanie lokalizacji i parametrów najbliższych hydrantów zewnętrznych (protokół ostatnich badań wydajnościowych).

Odpowiedź na pytanie nr 29
Lokalizacja podana w odpowiedzi na pytanie nr 5. Parametry pompowni – poniżej:

Urządzenia pompowni wody p.poż. wraz ze zbiornikiem magazynowym. Głównymi urządzeniami pompowni wody p.poż. są:

1. Pompy wody sieciowej PWS 1÷4 o parametrach:
   - wydajność - 250 m^3/h,
   - wysokości podnoszenia - 94 m H_2O.

   Zadaniem pomp PWS jest zapewnienie ilości i ciśnienia wody w sieci p.poż. Elektrowni Połaniec.
2. Osadnik pionowy. W przypadku zasilania zbiornika p.poż. z pompowni C1 woda przepływa dodatkowo przez osadnik pionowy, w którym następuje sedymentacja zanieczyszczeń mechanicznych.
3. Hydrofory 1÷3. Zadaniem hydroforów jest utrzymywanie stabilnego ciśnienia wody w sieci p.poż.
4. Pompa odwodnień o parametrach:
   - wydajność - 25 m^3/h,
   - wysokość podnoszenia - 10,8 m H_2O.

   Powstające przecieki z dławic pracujących pomp PWS i Pomp wody surowej odprowadzane są kolektorem grawitacyjnym do kanału zrzutowego zaopatrzonego w ziemny zawór odcinający lub za pomocą pompy odwodnień do trzeciego odcinka kanału zrzutowego.
5. Zbiornik magazynowy wody p.poż. ma pojemność 2000 m^3. Zbiornik wyposażony jest w instalację spustową i przelewową ze wspólnym wylotem do 3 odcinka kanału zrzutowego. W związku z potrzebą wyłączenia zbiornika do przeglądu bądź czyszczenia, istnieje możliwość zasilania sieci wody p.poż. z pominięciem zbiornika magazynowego poprzez kierowanie wody oczyszczonej ze stacji demineralizacji, bądź wody surowej po osadniku pionowym bezpośrednio na ssanie pomp wody sieciowej PWS.

Sieć p.poż. na terenie Elektrowni Połaniec. Woda p.poż. doprowadzana jest pompami sieciowymi PWS do sieci p.poż. Elektrowni Połaniec dwoma kolektorami. Ilość zużywanej wody p.poż. określają wodomierze zamontowane w budynku pompowni na wyjściu wody do sieci, w obrębie wodomierzy zainstalowano armaturę odcinającą. Sieć wody p.poż. na terenie Elektrowni Połaniec jest siecią pierścieniową.

Pytanie nr 30:
Prosimy o informacje czy cały obiekt ma być ogrzewany? Prosimy o podanie preferowanego sposobu ogrzewania.

Odpowiedź na pytanie nr 30
Zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie nr 31:
Prosimy o wskazanie pomieszczeń z wymaganą klimatyzacją.

Odpowiedź na pytanie nr 31
Wykonawcę obowiązują zapisy PFU oraz obowiązującego prawa.

Pytanie nr 32:
Prosimy o informacje czy obiekt należy wyposażyć w instalację centralnego odkurzania?

Odpowiedź na pytanie nr 32
Wykonawcę obowiązują zapisy PFU oraz obowiązującego prawa.

Pytanie nr 33:
Prosimy o informacje czy Inwestor posiada wytyczne / uzgodnienie p.poż. dla przedmiotowej Inwestycji?

Odpowiedź na pytanie nr 33
Zamawiający posiada Operat Pożarowy uwzględniający przedmiotową inwestycję. Zamawiający udostępni posiadany Operat Pożarowy.

Pytanie nr 34:
Prosimy o potwierdzenie dokładności obmiaru objętości: PFU wymaga ±5% z akredytowanym wzorcowaniem w siedzibie Zamawiającego, OPZ wskazuje <1% dla masy i objętości. Prosimy o informacje, który wymóg obowiązuje na etapie odbioru?

Odpowiedź na pytanie nr 34
Zamawiający zwraca uwagę, że w postępowaniu nie ma dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia. Wiążące są wymagania opisane w PFU.

Pytanie nr 35:
Odpylanie: Prosimy o wskazanie źródeł emisji (jeśli istnieją), preferowane urządzenia, klasy filtrów, kryteria skuteczności.

Odpowiedź na pytanie nr 35
Źródła emisji wynikają z zastosowanej przez wykonawcę technologii.

Pytanie nr 36:
Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których należy zapewnić wentylację awaryjną i oddymianie, sposób sterowania oraz sygnały jakie należy przekazać do DCS.

Odpowiedź na pytanie nr 36
Wentylacja awaryjna i oddymiania w pomieszczeniach zgodnie z zapisami PFU i obowiązującymi przepisami prawa.

Sygnały do DCS zostaną uzgodnione z Zamawiającym po wykonaniu projektu technologicznego.

Pytanie nr 37:
Prosimy o podanie parametrów ścieków technologicznych i deszczowych do projektu doboru separatorów; sposób przekazywania alarmu napełnienia do DCS.

Odpowiedź na pytanie nr 37
Zgodnie z zapisami PFU. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania do kanalizacji ścieków o temperaturze powyżej 35°C i pH nie mieszącym się w przedziale 6,5 do 9.

Pytanie nr 38:
Prosimy o wskazanie miejsc włączeń dla kanalizacji deszczowej i technologicznej. Prosimy o podanie dopuszczalnych materiałów oraz klasy obciążeń.

Odpowiedź na pytanie nr 38
Odpowiedź jak w pytaniu nr 5.

Pytanie nr 39:
Prosimy o informacje czy Zamawiający oczekuje nowego źródła i sieci sprężonego powietrza? Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia wskazują, że sieć nie jest zapewniana.

Odpowiedź na pytanie nr 39
Jeżeli technologia zastosowana przez wykonawcę wymaga sieci sprężonego powietrza to wykonawca ma ją zapewnić.

Pytanie nr 40:
Prosimy o informacje jakie wyposażenie/instalacje należy zapewnić w kontenerze "Stróżówka"?

Odpowiedź na pytanie nr 40
Zgodnie z PFU.

Pytanie nr 41:
Prosimy o informacje czy dla połączeń światłowodowych wskazanych w pkt. 3.9 PFU istniej kanalizacja kablowa?

Odpowiedź na pytanie nr 41
Informujemy, że dla połączeń światłowodowych wskazanych w pkt. 3.9 PFU nie istnieje kanalizacja kablowa, którą można wykorzystać w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia. Wszelkie wymagania dotyczące wymagań w tym zakresie znajdują się w PFU i odpowiedzi na pytanie nr 9.

Pytanie nr 42:
Prosimy o informacje czy monitoring wizyjny ma być zastosowany również na stanowiskach poboru próbek?

Odpowiedź na pytanie nr 42
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14. Monitoring wizyjny będzie zastosowany również na stanowiskach poboru próbek, celem zapewnienia nadzoru operacyjnego oraz bezpieczeństwa pracy w tych obszarach. Kamery zlokalizowane na stanowiskach poboru próbek zostaną zintegrowane z centralnym systemem monitoringu obowiązującym u Zamawiającego.

Pytanie nr 43:
Prosimy o informacje czy monitoring wizyjny ma być rejestrowany? Jeżeli tak to w jakim zakresie (ile klatek/s, w jakiej rozdzielczości, jaki okres rejestracji)?

Odpowiedź na pytanie nr 43
Monitoring wizyjny będzie rejestrowany/zapisywany centralnie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Szczegóły dotyczące parametrów rejestracji, takie jak liczba klatek na sekundę, rozdzielczość oraz okres przechowywania nagrań, są zgodne ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego (przyjmuje się, że standardowo rejestracja będzie realizowana w rozdzielczości Full HD (lub wyższej), przy min. 10 kl./s, a okres archiwizacji nagrań będzie wynosił co najmniej 30 dni).

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie lokalizacji kontenera typu „stróżówka", o którym mowa w PFU. Czy kontener ten ma być zlokalizowany przy stanowiskach wagowych do ważenia brutto, oznaczonych na załączniku nr 4 jako waga 7 i waga 8?

Odpowiedź na pytanie nr 44
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do PFU. Zamawiający zastępuje dotychczasowy załącznik nr 4 do PFU nowym.

Pytanie nr 45:
Prosimy o informacje czy obsługa próbopobierni ma być realizowana z kontenera typu „Stróżówka" czy z wydzielonego pomieszczenia w budynku próbopobierni?

Odpowiedź na pytanie nr 45
Obsługa próbopobierni ma być realizowana z wydzielonego pomieszczenia w budynku próbopobierni.

Pytanie nr 46:
Prosimy o doprecyzowanie liczby oraz lokalizacji wag samochodowych objętych zakresem niniejszego zadania. W PFU wskazano budowę dwóch nowych stanowisk do ważenia samochodów brutto oraz dwóch stanowisk do ważenia tary pojazdów opuszczających teren zakładu. Jednocześnie na załączniku nr 4 do PFU widnieje sześć wag: w rejonie B3 (waga 1 i waga 4), w pobliżu próbopobierni (waga 7 i waga 8), w części północno-wschodniej mapy (waga 10 przy oznaczeniu MK7) oraz w rejonie trasy kolejowej (waga 9). Na załączniku nr 5 przedstawiono natomiast jedynie cztery wagi – dwie zlokalizowane przed próbopobiernią oraz dwie w części północno-zachodniej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które z przedstawionych na załącznikach wag należy uwzględnić w ramach niniejszego zadania oraz w jakich lokalizacjach mają zostać wykonane?

Odpowiedź na pytanie nr 46
Waga nr 1 i 4 to istniejące wagi, przy których nie będą realizowane żadne prace.

Pytanie nr 47:
Prosimy o potwierdzenie, czy dopuszczalne jest zastosowanie wag zagłębionych (z pomostem równym z poziomem placu) zamiast wag wyniesionych ponad teren, o ile zapewnione zostanie prawidłowe odwodnienie i dostęp serwisowy.

Odpowiedź na pytanie nr 47
Zgodnie z wymogami PFU w pkt 3.10., Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wag zagłębionych.

Pytanie nr 48:
Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących pomieszczeń, które należy zlokalizować w budynku próbopobierni. Z zapisów PFU (str. 30) wynika, że w budynku próbopobierni jest konieczność zapewnienia pomieszczeń obsługi poboru próbek z samochodów, wstępnego przygotowania próbek do badań laboratoryjnych, węzła socjalno-bytowego, pomieszczenia elektrycznego oraz magazynu próbek. W pomieszczeniu operatora należy dodatkowo zlokalizować urządzenia nadzorowane przez jedną, a najlepiej dwie osoby, a także minimum dwa stanowiska obsługi poboru próbek wyposażone w panele operatorskie. PFU wymaga również umieszczenia w tym pomieszczeniu ekranów systemu monitoringu oraz wyposażenia takiego jak pakowarka z drukarką, regały do magazynowania próbek, wózek transportowy, młyn bijakowy, betoniarka do mieszania próbek, łopata ze stali nierdzewnej, krzesło biurowe, biurko z regulacją wysokości oraz odkurzacz przemysłowy. Z uwagi na liczbę pomieszczeń, zajmującą przestrzeń wraz z wyposażeniem, nie jest możliwe zlokalizowanie ich wszystkich w bryle budynku o wymiarach określonych w PFU. Prosimy o doprecyzowanie, czy dopuszczalne jest umieszczenie części wymienionych pomieszczeń lub wyposażenia poza bryłą hali próbopobierni?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Dopuszczalne jest, po uzgodnieniu z zamawiającym na etapie projektowania, umieszczenie części wymienionych pomieszczeń lub wyposażenia poza bryłą hali próbopobierni.

Pytanie nr 49:
Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących rampy awaryjnej do pobierania próbek, o której mowa w PFU. W dokumentacji wskazano jedynie, że ma to być niezadaszona, stalowa konstrukcja wolnostojąca, posadowiona na istniejącym placu, niepowiązana trwale z gruntem. Prosimy o potwierdzenie czy rampa ma stanowić konstrukcję wyniesioną ponad poziom placu, umożliwiającą obsługę samochodów ciężarowych z poziomu podestu roboczego, czy też ma być zlokalizowana na poziomie terenu. Prosimy również o sprecyzowanie, czy na rampie awaryjnej przewiduje się montaż robota do poboru próbek, analogicznego jak w próbopobierni oraz w jaki sposób materiał pobrany z naczepy ma być następnie transportowany i składowany lub przechowywany.

Odpowiedź na pytanie nr 49
Potwierdzamy, że rampa awaryjna ma stanowić konstrukcję wyniesioną ponad poziom placu, umożliwiającą obsługę samochodów ciężarowych z poziomu podestu roboczego.

Pytanie nr 50:
Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycję.

Odpowiedź na pytanie nr 50
Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, w którym została uwzględniona przedmiotowa inwestycja. Zamawiający zwraca uwagę, ze zgodnie z PFU, w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania pozwolenia zamiennego/decyzji zmieniających jest to po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 51:
Prosimy o wskazanie lokalizacji stacji BUEB.

Odpowiedź na pytanie nr 51
Lokalizacja stacji BUEB - przed wiatą WWS1 od strony placu składowego nr 3, ok.60 m od drogi przy IOS cześć duńska.

Pytanie nr 52:
Prosimy o wskazanie lokalizacji budynku oznaczonego jako K18-2?

Odpowiedź na pytanie nr 52
Zgodnie z zapisami PFU i mapką załącznik nr 4 do PFU.

Pytanie nr 53:
Prosimy o informacje czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych dwu systemowych do oświetlenia podstawowego i awaryjnego?

Odpowiedź na pytanie nr 53
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych dwu systemowych do oświetlenia podstawowego i awaryjnego

Pytanie nr 54:
Prosimy o informacje czy system oświetlenia awaryjnego należy przewidzieć baterią centralną czy należy zastosować oprawy z akumulatorami?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Dopuszcza się zastosowanie opraw z akumulatorami.

Pytanie nr 55:
Prosimy o wskazanie skąd mają być zasilane wagi do ważenia tary?

Odpowiedź na pytanie nr 55
Wagi do ważenia tary będą zasilane z budynku stróżówki, zgodnie z załącznikiem nr 4 do PFU

Pytanie nr 56:
Prosimy o wskazanie skąd mają być zasilane urządzenia do pomiaru objętości (brutto i tara)?

Odpowiedź na pytanie nr 56
Urządzenia do pomiaru objętości przy wagach tara będą zasilane z budynku stróżówki, urządzenia do pomiaru objętości przy wagach brutto będą zasilane z budynku K-10.

Pytanie nr 57:
Prosimy o wskazanie lokalizacji Brama nr 5.

Odpowiedź na pytanie nr 57
Brama nr 5 znajduje się przy planowanej stróżówce wskazanej na mapie w załączniku nr 4 do PFU

Pytanie nr 58:
Prosimy o wskazanie lokalizacji kontenera Bioenergia Brama nr 5.

Odpowiedź na pytanie nr 58
Planowana Stróżówka została wskazana na mapie w załączniku nr 4 do PFU.

Pytanie nr 59:
Prosimy o informacje skąd ma być zasilany nowy punkt dostępowy Brama nr 5?

Odpowiedź na pytanie nr 59
Z bramy nr 5.

Pytanie nr 60:
Prosimy o informacje skąd ma być zasilany nowy punkt dostępowy Kontener Bioenergia Brama nr 5?

Odpowiedź na pytanie nr 60
Kontener Bioenergia przy Bramie nr 5
- zasilanie nr 1 (WLZ nr 1) z projektowanej rozdzielnicy 0,4kV próbopobierni samochodowej.
- zasilanie nr 2 (WLZ nr 2) z rozdzielni 04kV OBPD zlokalizowanej w budynku IOS część polska budynek K10-1.

Pytanie nr 61:
Prosimy o określenie wymagań swicha - punkt dostępowy Waga nr 7, 8, 9, 10.

Odpowiedź na pytanie nr 61
Switche są po stronie zamawiającego i będą to switche IE3100

Pytanie nr 62:
Prosimy o informacje w jakim standardzie mają być wykonane trasy kablowe z koryt?

Odpowiedź na pytanie nr 62
Zgodnie z zapisami PFU pkt 3.8.g.

Pytanie nr 63:
Prosimy o informacje czy istnieje dokument określający strefy zagrożenia wybuchem?

Odpowiedź na pytanie nr 63
Zamawiający posiada Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, udostępniony wykonawcom na stronie https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec

Pytanie nr 64:
Prosimy o informacje czy okablowanie do zasilania nowych urządzeń próbopobierni ma być prowadzone po istniejących estakadach, czy też w ziemi, a może w inny sposób?

Odpowiedź na pytanie nr 64
Zgodnie z zapisami PFU pkt 3.8.

Pytanie nr 65:
Prosimy o informacje czy w nowej próbopobierni należy przewidzieć system sygnalizacji alarmu pożaru?

Odpowiedź na pytanie nr 65
Należy przewidzieć system sygnalizacji alarmu pożaru

Pytanie nr 66:
Prosimy o informacje czy w nowej próbopobierni należy przewidzieć system kontroli dostępu?

Odpowiedź na pytanie nr 66
Zamawiający nie przewiduje systemu kontroli dostępu.

Pytanie nr 67:
Prosimy o informacje czy sygnały z urządzeń AKPiA z nowej próbopobierni należy wysłać do systemu nadrzędnego elektrowni? Jeżeli tak to gdzie jest punkt wpięcia?

Odpowiedź na pytanie nr 67
Do systemu DCS OVATION, Wykonać połączenie do nowej szafy sieciowej (zabudowa w nowobudowanym budynku stacji BUEB).

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego w formule „pod klucz", dotyczącego budowy próbopobierni oraz układu pomiaru ilości paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Połaniec S.A. transportem samochodowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zakresu rzeczowego zamówienia.

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w pkt 3.1.1.1, Zamawiający wskazuje, że budynek próbopobierni należy zaprojektować jako obiekt wyposażony m.in. w instalację teletechniczną, instalację sygnalizacji pożaru oraz system monitoringu wizyjnego. W dokumentacji brak jest jednak szczegółowych wytycznych dotyczących wymagań technicznych, standardów oraz sposobu integracji tych systemów z istniejącą infrastrukturą. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie następujących kwestii:

Pytanie nr 68:
Prosimy o potwierdzenie, że projekt i wykonanie systemów detekcji oraz sygnalizacji pożarowej powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi stosowanymi w obiektach Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Odpowiedź na pytanie nr 68
Potwierdzamy, że projekt i wykonanie systemów detekcji oraz sygnalizacji pożarowej powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami PFU.

Pytanie nr 69:
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacji zadania należy rozbudować istniejący system detekcji wczesnych faz pożaru, mający na celu eliminację potencjalnych zagrożeń pożarowych wynikających z dostarczania biomasy.

Odpowiedź na pytanie nr 69
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest budowa próbopobierni. Potrzeba montażu przywołanych systemów będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów PFU.

Pytanie nr 70:
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacji zadania należy rozbudować istniejący w obiekcie system sygnalizacji pożarowej oraz zapewnić wizualizację nowego systemu w istniejącym systemie nadrzędnym.

Odpowiedź na pytanie nr 70
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest budowa próbopobierni. Potrzeba montażu przywołanych systemów będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów PFU.

Pytanie nr 71:
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacji zadania należy wykonać system monitoringu wizyjnego zgodny z wymogami dyrektyw NDAA, NIS2 i CER, prosimy o wyspecyfikowanie minimalnych wymagań technicznych, jakie powinny być spełnione przez system monitoringu wizyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 71
Zamawiający informuje, że w ramach realizacji niniejszego zadania nie przewiduje wykonania nowego systemu monitoringu wizyjnego stanowiącego element systemu zabezpieczenia technicznego. Parametry kamer technologicznych i inne wymagania opisane są w PFU i w odpowiedziach na pytania 9 i 14.

Pytanie nr 72:
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacji zadania należy wykonać system kontroli dostępu, prosimy również o określenie minimalnych wymagań funkcjonalnych i technicznych dotyczących ww. systemu.

Odpowiedź na pytanie nr 72
Zamawiający informuje, że na etapie realizacji niniejszego zadania nie przewiduje wykonania systemu kontroli dostępu (KD). W ramach zakresu zadania Wykonawca zobowiązany jest jedynie do przygotowania infrastruktury technicznej umożliwiającej wdrożenie systemu KD w przyszłości, w tym:

- montażu drzwi wyposażonych w elektrozamek,
- doprowadzenia zasilania elektrycznego zakończonego zasilaczem buforowym,
- wykonania instalacji teletechnicznej (IT) w postaci skrętki lub światłowodu z najbliższej szafy dystrybucyjnej.

Wykonanie kompletnego systemu kontroli dostępu, wraz z jego uruchomieniem i integracją, nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 73:

Prosimy o określenie istniejących systemów kanalizacji (sanitarnej i deszczowej), do których mamy się wpinać czy jest to kanalizacja grawitacyjna czy ciśnieniowa?

Odpowiedź na pytanie nr 73
Zamawiający określił miejsce wpięcia do systemów kanalizacji w odpowiedzi na pytanie nr 5. Zamawiający informuje, że są to kanalizacje grawitacyjne.

Pytanie nr 74:
Czy przewiduje się wykonanie sanitariatów w części przeznaczonej dla obsługi próbopobierni? Zgodnie z PFU ma być tam stanowisko pracy zmianowej z węzłem sanitarnym, jednak na liście instalacji sanitarnych w zakresie jest tylko kanalizacja deszczowa (rys.1 vs rys. 2).

Odpowiedź na pytanie nr 74
Sanitariaty powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy i budynku K-10.

Pytanie nr 75:
W odniesieniu do instalacji grzewczej, czy musimy zapewnić ogrzewanie całej hali czy tylko pomieszczenia dla obsługi? (jeżeli całej hali to ogrzewanie powietrzne, centrala klimatyzacyjno-wentylacyjna z nagrzewnicą, pytanie czy nagrzewnica elektryczna, jest taki zapis w PFU, str. 48)

Odpowiedź na pytanie nr 75
Zamawiający wymaga, aby ogrzewany był budynek stróżówki oraz strefy zamknięte próbopobierni, w których przebywać będą pracownicy Zamawiającego.

Pytanie nr 76:
Czy należy przyjąć przebieg kanalizacji deszczowej zgodnie ze wskazanym na projekcie?

Odpowiedź na pytanie nr 76
Tak, należy przyjąć przebieg kanalizacji deszczowej zgodnie ze wskazanym na projekcie.

Pytanie nr 77:
Obecnie na placu, na którym mają być prowadzone prace, znajdują się hałdy z biomasą. Czy po stronie Zamawiającego będzie uprzątnięcie terenu?

Odpowiedź na pytanie nr 77
Po stronie Zamawiającego będzie uprzątnięcie terenu.

Pytanie nr 78:
Czy w ramach inwestycji należy wykonać odwodnienie dróg i placów, czy przewidziano odprowadzenie do istniejącej kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź na pytanie nr 78
Należy wykonać odwodnienie dróg i placów do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 79:
Czy istnieją ograniczenia logistyczne lub czasowe dotyczące transportu ciężkiego i pracy dźwigów na terenie Elektrowni?

Odpowiedź na pytanie nr 79
Nie ma ograniczeń dotyczących transportu ciężkiego.

Pytanie nr 80:

W celu doprecyzowania zakresu Przedmiotu Umowy zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Przedmiot Umowy nie obejmuje prac związanych z budową/ modernizacją/odbudową/remontem infrastruktury znajdującej się pomiędzy obiektami przewidzianymi do wykonania w zgodnie z założeniami PFU, z wyjątkiem instalacji i sieci wymaganych przyjętym przez Wykonawcę rozwiązaniem technologicznym oraz prac związanych z przywróceniem stanu tej infrastruktury z momentu przejęcia Terenu budowy.

Odpowiedź na pytanie nr 80
Przedmiot Umowy nie obejmuje prac związanych z budową/ modernizacją/odbudową/remontem infrastruktury znajdującej się pomiędzy obiektami przewidzianymi do wykonania zgodnie z założeniami PFU, z wyjątkiem drogi pożarowej, instalacji i sieci wymaganych przyjętym przez Wykonawcę rozwiązaniem technologicznym oraz prac związanych z przywróceniem stanu tej infrastruktury z momentu przejęcia Terenu budowy.

Pytanie nr 81:
W celu zapewnienia stałej obsługi serwisowej w okresie Gwarancji Podstawowej, konieczne jest połączenie zdalne z oprogramowaniem Próbopobierni za pomocą VPN. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający umożliwi takie połączenie.

Odpowiedź na pytanie nr 81
Na potrzebę dostępu Wykonawcy do prowadzenia prac zdalnie zostanie zestawiony tunel VPN site-to-site pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. W tym celu Wykonawca musi zapewnić w swojej lokalizacji i na swój koszt urządzenie pozwalające na skonfigurowanie tunelu VPN w technologii IPSec według parametrów podanych przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

Pytanie nr 82:
Czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie dostawę wraz z transportem biomasy w celu przeprowadzenia testów, rozruchu oraz pomiarów gwarancyjnych próbopobierni?

Odpowiedź na pytanie nr 82
Zamawiający zapewni transport biomasy w celu przeprowadzenia testów i rozruchu instalacji próbopobierni.

Pytanie nr 83:
Prosimy o potwierdzenie, że koszt mediów na czas rozruchu (energia elektryczna, sprężone powietrze, inne), znajduje się po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 83
Koszt mediów na czas rozruchu znajduje się po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 84:
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie słowa „rozładunek" z procesu pomiarów gwarancyjnych. Wykonawca nie ma wpływu na czas rozładunku samochodu.

Odpowiedź na pytanie nr 84
Zamawiający zapewnia, że podczas programu pomiarów gwarancyjnych rozładunek samochodu będzie odbywał się bez zbędnej zwłoki.

Pytanie nr 85:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu zadawania pytań do dnia 22.10.2025 r. Ze względu na złożoność zakresu prac objętych zamówieniem, Wykonawca potrzebuje dodatkowego czasu na skierowanie do Zamawiającego pytań w celu doprecyzowania wymagań, jak również uzyskania ofert od dostawców niezbędnych

do przygotowania kompleksowej i rzetelnej propozycji, która będzie w pełni odpowiadać oczekiwaniom Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 85
Terminy na składanie wniosków o wyjaśnienia treści SWZ reguluje art. 135 Prawa zamówień publicznych. Po upływie wskazanych w art. 135 terminów, Zamawiający nadal może udzielić wyjaśnień SWZ, jednak w takim przypadku nie jest to obligatoryjne.

Pytanie nr 86:
W SWZ część I w pkt. IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ppkt. 8 znajduje się informacja: Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SWZ część II. Prosimy o potwierdzenie, że SWZ część II stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, w przeciwnym wypadku prosimy o udostepnienie w\w dokumentu.

Odpowiedź na pytanie nr 86
Zamawiający informuje, że SWZ część II to Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zamawiający dokona modyfikacji SWZ część I, ujednolicając terminologię.

Pytanie nr 87:
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza modyfikację w załączniku nr II do części I SWZ – Formularz rzeczowo-finansowy - „Wartość Kamienia Milowego % Wynagrodzenia Całkowitego netto" wyrażoną w procentach według własnych wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 87
Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji załącznika nr II do części I SWZ – Formularz rzeczowo-finansowy - „Wartość Kamienia Milowego % Wynagrodzenia Całkowitego netto" wyrażoną w procentach według własnych wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 88:
Prosimy o doprecyzowanie, gdzie przewidziano stanowisko operatora nadzorującego proces poboru próbek – w budynku próbopobierni czy w kontenerze typu „stróżówka"?

Odpowiedź na pytanie nr 88
Stanowisko operatora nadzorującego proces poboru próbek przewidziano w budynku próbopobierni.

Pytanie nr 89:
Prosimy o informację, czy w zakresie wykonawcy znajduje się wykonanie planowanej bramy wyjazdowej nr 4.

Odpowiedź na pytanie nr 89
Brama wyjazdowa nr 4 nie znajduje się w zakresie wykonawcy.

Pytanie nr 90:
Prosimy o informację czy pomiar objętości oraz masy materiału ma być wykonywany na tym samym stanowisku pomiarowym?

Odpowiedź na pytanie nr 90
Pomiar objętości oraz masy materiału ma być wykonywany na osobnym stanowisku pomiarowym.

Pytanie nr 91:
Prosimy o informację czy na każdym stanowisku do pomiaru wagi ma znajdować się układ do pomiaru objętości (2 wjazdowe+2 wyjazdowe)?

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający wymaga minimum 3 pomiarów objętości (jeden przed dwiema wagami wjazdowymi (brutto) i po jednym pomiarze objętości przed wagami wyjazdowymi (netto)).

Pytanie nr 92:
Prosimy o informację czy istniejąca próbopobiernia, po uruchomieniu nowej próbopobierni będzie nadal użytkowana, czy należy przewidzieć ją do rozbiórki?

Odpowiedź na pytanie nr 92
Istniejąca próbopobiernia nie jest przewidziana do rozbiórki.

Pytanie nr 93:
Czy istniejącą próbopobiernię należy dostosować do dostarczanego systemu, który będzie zintegrowany z wdrażanym przez Zamawiającego systemem awizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 93
Istniejącą próbopobiernię nie należy dostosować do dostarczanego systemu.

Pytanie nr 94:
Prosimy o informację czy parking dla samochodów oczekujących ma zostać oświetlony, jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 94
Zgodnie z zapisami PFU pkt 3.8.

Pytanie nr 95:
Prosimy o informację czy plac przy próbopobierni ma zostać oświetlony, jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 95
Zgodnie z zapisami PFU pkt 3.8.

Pytanie nr 96:
Prosimy o informację czy stanowiska wagowe mają zostać oświetlone, jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 96
Obiekty i tereny oświetlone zgodnie z zapisami PFU pkt 3.8.

Pytanie nr 97:
Prosimy o informację jaki zakres obejmuje rozbudowa wjazdu na wagi i pomiar objętości, wjazd na stanowiska do pobierania próbek pierwotnych oraz dróg wjazdowych i wyjazdowych w rejonie tych wag, aż do połączenia ich z istniejącymi drogami wewnątrz zakładowymi (zgodnie z zapisem pkt. 2.3.19. l) PFU)?

Odpowiedź na pytanie nr 97
Zakres jest podany w przywołanym punkcie PFU i wynika z prac przeprowadzonych przez wykonawcę.

Pytanie nr 98:
Prosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia z 15 miesięcy na 24 miesiące, ze względu na czasochłonne pozyskiwanie decyzji i zezwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/pozwolenia zamiennego na budowę. Okres 15 miesięcy jest niewystarczającym okresem do realizacji podmiotowego zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia z 15 miesięcy na 24 miesiące. Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę, obejmującym przedmiotową inwestycję. Zamawiający zwraca uwagę, ze zgodnie z PFU, w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania pozwolenia zamiennego/decyzji zmieniających jest to po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 99:
Prosimy o informację czy działki, na których planowane jest wykonanie podmiotowej inwestycji objęte są czynnymi decyzjami administracyjnymi kolidującymi z procedowaniem pozwolenia na budowę/zamiennego pozwolenia na budowę?

Odpowiedź na pytanie nr 99
Tak, działki są objęte czynną decyzją pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 100:
Prosimy o informację czy w rozdzielnicach są przewidziane miejsca rezerwowe na podłączenie zasilania dla próbopobierni, wag oraz skanera objętości?

Odpowiedź na pytanie nr 100
Tak, we wskazanych rozdzielnicach są przewidziane miejsca na podłączenie projektowanych obwodów. Wyposażenie obwodów w aparaturę i stosowne zabezpieczenia przystosowane do projektowanego obciążenia po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 101:
Prosimy o określenie lokalizacja zasilania konteneru typu „stróżówka".

Odpowiedź na pytanie nr 101
Kontener typu „stróżówka"
- zasilanie nr 1 (WLZ nr 1) z projektowanej rozdzielnicy 0,4kV próbopobierni samochodowej.
- zasilanie nr 2 (WLZ nr 2) z rozdzielni 04kV OBPD zlokalizowanej w budynku IOS część polska budynek K10-1.

Pytanie nr 102:
Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor dopuszcza możliwość wykonania więcej niż dwóch stanowisk do pobierania próbek, ze względu na utrzymanie zakładanej przepustowości (250 samochodów na dobę). Co wiąże się ze zwiększeniem powierzchni zabudowy.

Odpowiedź na pytanie nr 102
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania więcej niż dwóch stanowisk do pobierania próbek, jeżeli zmieszczą się w obrębie działki przeznaczonej na budowę próbopobierni.

Pytanie nr 103:
Prosimy o informację czy w budynku próbopobierni ma znajdować się laboratorium do badania próbek? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnych wytycznych co do zakresu jaki ma zostać uwzględniony w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 103
W budynku próbopobierni nie ma znajdować się laboratorium do badania próbek.

Pytanie nr 104:
Prosimy o informację czy w budynku próbopobierni ma znajdować się pomieszczenie do wstępnego przygotowania próbek?

Odpowiedź na pytanie nr 104
Tak, w budynku próbopobierni ma znajdować się pomieszczenie do wstępnego przygotowania próbek.

Pytanie nr 105:
Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza zastosowanie alternatywnego systemu niż laserowy pomiar objętości?

Odpowiedź na pytanie nr 105
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania alternatywnego systemu niż laserowy pomiar objętości.

Pytanie nr 106:
Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza, aby część parametrów próbek była badana manualnie przez obsługę, z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, jakich parametrów to dotyczy.

Odpowiedź na pytanie nr 106
Zamawiający nie dopuszcza, aby część parametrów próbek była badana manualnie przez obsługę, z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych.

Pytanie nr 107:
Prosimy o informację czy stanowiska wagowe mają być obsługowe, z udziałem pracownika, czy przewiduje się ich bezobsługowe działanie?

Odpowiedź na pytanie nr 107
Stanowiska wagowe mają być obsługiwane bez udziału pracownika.

Pytanie nr 108:
Prosimy o wskazanie planowanej trasy przejazdu samochodów w trakcie procesu ważenia i poboru próbek oraz o określenie zakresu i lokalizacji prac, które należy uwzględnić w ramach realizacji niniejszego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 108
Uzgadniane na etapie realizacji z zamawiającym.

Pytanie nr 109:
Prosimy o informację, czy w obrębie istniejącego placu betonowego oraz planowanej trasy przejazdu przewiduje się wykonanie jakichkolwiek prac dotyczących nawierzchni, takich jak rozbiórka lub wymiana? Jeżeli tak prosimy o określenie istniejących warstw drogowych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie nr 109
Zamawiający nie przewiduje takich prac lecz w zależności od zaproponowanego rozwiązania technologicznego przez wykonawcę dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 110:
Prosimy o informację czy bramy w hali próbopobierni mają otwierać i zamykać się automatycznie za pomocą mechanizmu napędowego, czy przewiduje się ich ręczne sterowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 110
Bramy w hali próbopobierni mają otwierać i zamykać się automatycznie.

Pytanie nr 111:

Prosimy o informację czy próbopobiernia ma zostać wykonana jako zamknięty budynek czy Inwestor dopuszcza wykonanie w technologii wolonostojącej (brak przekrycia dachem)/otwartej (wiata)?

Odpowiedź na pytanie nr 111
Budynek zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Pytanie nr 112:
W przypadku zastosowania napędu automatycznego w bramach próbopobierni, prosimy o doprecyzowanie czy otwieranie i zamykanie bram ma być realizowane przez pracownika obsługującego próbopobiernię, czy też ma odbywać się automatycznie – np. po zakończeniu procesu poboru próbek lub w oparciu o system sterowania?

Odpowiedź na pytanie nr 112
Otwieranie i zamykanie bram ma odbywać się automatycznie.

Pytanie nr 113:
Prosimy o doprecyzowanie szczegółowych wymagań dotyczących betoniarki do mieszania próbek, z pominięciem parametrów objętościowych. Prosimy również o wskazanie, do jakiego celu ma być wykorzystywana, biorąc pod uwagę, że zgodnie z zapisami PFU próbki pobierane są z naczepy i automatycznie transportowane do pakowarki.

Odpowiedź na pytanie nr 113
Betoniarka wolnospadowa 200l, 230V, 3 mieszadłowa. Betoniarka ma służyć do przygotowania próbek (mieszania próbek).

Pytanie nr 114:
Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących tacy ze stali nierdzewnej, z pominięciem danych wymiarowych. Prosimy również o wskazanie, do jakiego celu ma być przeznaczona i w jakim etapie procesu ma być wykorzystywana?

Odpowiedź na pytanie nr 114
Taca ze stali nierdzewnej zgodnie ze zdjęciem poglądowym w Załączniku nr 6 do PFU. Taca będzie wykorzystywana do przygotowywania próbek.

Pytanie nr 115:
W PFU, w punkcie 3.1.1.1, wskazano, że „W ramach hali potrzebne jest wydzielone pomieszczenie przechowywania i przygotowania próbek dobowych/cyklicznych oraz obsługi próbek", a także, że „ściany wewnętrzne mają być wykonane jako murowane lub żelbetowe". W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że ściany wydzielające te pomieszczenia należy wykonać w technologii murowanej lub żelbetowej.

Odpowiedź na pytanie nr 115
Potwierdzamy, że ściany wydzielające pomieszczenia próbopobierni należy wykonać w technologii murowanej lub żelbetowej..

Pytanie nr 116:
Prosimy o informację czy Inwestor posiada wytyczne dotyczące pomieszczenia do przechowywania próbek (powierzchnia, instalacje, poziom wilgotności, temperatura, sposób przechowywania próbek)?

Odpowiedź na pytanie nr 116
Próbki pobrane z pojedynczych dostaw i zapakowane w foliowe worki mają być przechowywane na regałach (tył i boki z zabezpieczeniem zapobiegającym wypadaniu worków; proponowane wymiary: dł. 200 wys. 200 szer. 90 z

podziałem na półki). Poziom wilgotności w pomieszczeniu do 50% i temperatury do 18 °C (klimatyzowane pomieszczenie).

Pytanie nr 117:
Prosimy o informację, czy nawierzchnia utwardzona oznaczona ciemnoszarym kolorem na załączniku nr 5 do PFU, zlokalizowana w rejonie parkingu buforowego, jest objęta zakresem prac przewidzianych w niniejszym zadaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 117
Nawierzchnia utwardzona oznaczona ciemnoszarym kolorem na załączniku nr 5 do PFU, zlokalizowana w rejonie parkingu buforowego, nie jest objęta zakresem prac przewidzianych w niniejszym zadaniu.

Pytanie nr 118:
Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z wykonaniem, modernizacją lub rozbiórką nawierzchni przewidzianych w ramach zadania oraz o wskazanie trasy przejazdu samochodów, na której prace te mają być realizowane?

Odpowiedź na pytanie nr 118
Zakres opisany w PFU. Zamawiający nie wie co budzi wątpliwości wykonawcy.

Pytanie nr 119:
Prosimy o informację czy pomieszczenia hali powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź na pytanie nr 119
PFU nie przewiduje dostosowania hali dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 120:
Prosimy o informację czy pomieszczenie „stróżówka" ma zapewnić dostęp do sanitariatu oraz dostęp dla osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź na pytanie nr 120
Dla pomieszczenia „stróżówka" sanitariaty będą udostępnione w istniejącym posterunku ochrony przy bramie nr 5.

Pytanie nr 121:
Zwracam się z prośbą, aby gwarancja, której wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy przewidywała datę kalendarzową jako okres obowiązywania Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz okres redukcji. Obecna treść gwarancji określająca daty końcowe poprzez zdarzenie może okazać się niemożliwa do wystawienia przez banki lub zakłady ubezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 121
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie. Termin obowiązywania umowy liczony jest od momentu jej podpisania i nie można przewidzieć konkretnej daty.

Pytanie nr 122:
Zwracam się z prośbą o usunięcie z wzoru gwarancji zwrotu zaliczki stanowiącego załącznik nr 6 sformułowania jak poniżej:

Gwaranta każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] [waluta] (słownie: [•]) w zakresie roszczeń z tytułu braku zwrotu zaliczki oraz roszczeń z tytułu nieprzedłużenia lub niezapewnienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki zgodnie z Umową.

Odpowiedź na pytanie nr 122
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 123:
W nawiązaniu do pkt 6.41 projektu umowy zwracam się z prośbą o możliwość zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Odpowiedź na pytanie nr 123
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 124:
W nawiązaniu do pkt 6.46.1 projektu umowy zwracam się z prośbą, aby treść gwarancji przewidywała możliwość redukcji kwoty gwarancji w miarę rozliczania zaliczki z zastrzeżeniem, że każda redukcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 124
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 125:
W nawiązaniu do pkt 6.46.1 projektu umowy zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że treść gwarancji może odbiegać od treści załącznika nr 6 o ile treść gwarancji zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 125
Treść gwarancji ma spełniać wymagania określone w Umowie.

Pytanie nr 126:
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że treść gwarancji należytego wykonania może odbiegać od wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy o ile treść gwarancji zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 126
Treść zabezpieczenia ma spełniać wymagania określone w Umowie.

Pytanie nr 127:
Zwracam się z prośbą o usuniecie pkt 11.14 projektu umowy. Umowa stanowi podstawę zabezpieczenia należytego wykonania, więc rozwiązanie umowy czy odstąpienie od umowy powinno z automatu powodować wygaśnięcie gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 127
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 128:
Wykonawca zwraca się o wprowadzenie do pkt 9 preambuły zd. 3 o następującej treści:
„Powyższe potwierdzenia i oświadczenia nie wyłączają prawa Wykonawcy do zgłaszania w toku realizacji Umowy dostrzeżonych braków, nieprawidłowości i nieścisłości dokumentacji i projektów, których pomimo zachowania należytej staranności nie był on w stanie zweryfikować przed rozpoczęciem robót".

Odpowiedź na pytanie nr 128
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis. **Pytanie nr 129:**
Wykonawca zwraca się o wprowadzenie do pkt 10 lit. d. Umowy po zd. 1 następującego uzupełnienia:

„Zamawiający zawrze w treści umów/ zamówień z takimi podmiotami trzecimi postanowienia zobowiązujące takie podmioty trzecie do odpowiedniego zabezpieczenia prac wykonanych przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac/dostaw przez taki podmiot trzeci. W celu uchylenia wszelkich nieporozumień co do odpowiedzialności Wykonawcy i podmiotów trzecich za ewentualne szkody, straty lub uszkodzenia na terenie budowy to Wykonawca każdorazowo sporządzi z takim podmiotem trzecim protokół przejęcia stosownego obszaru terenu budowy, a także wykona dokumentację fotograficzną przekazywanego frontu robót przed udostępnieniem takiemu podmiotowi trzeciemu jakiejkolwiek części terenu budowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podmiotu trzeciego, o którym mowa powyżej, co jednakże nie wyłącza żadnego z uprawnień Kierownika Budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz prawa Wykonawcy do zatrzymania robót tego podmiotu trzeciego jeśli stanowią one zagrożenie dla robót Wykonawcy lub negatywnie wpływają na roboty Wykonawcy".

Odpowiedź na pytanie nr 129
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 130:
Wykonawca zwraca się o nadanie lit. p. w wykazie Definicji zawartym w pkt 1 Umowy następującego brzmienia:
*„**Teren Budowy** - oznacza przestrzeń, w której mają być realizowane Prace i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Terenu Budowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wolną od jakichkolwiek elementów +kolidujących z wykonywanym Przedmiotem Umowy. W przypadku stwierdzenia ewentualnej kolizji z infrastrukturą Zamawiającego, Strony uzgodnioną w drodze odpowiedniego aneksu do Umowy warunki jej usunięcia oraz wysokość dodatkowego należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu".*

Odpowiedź na pytanie nr 130
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 131:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wykazu Definicji zawartego w pkt 1 Umowy definicję „Wady Limitującej" o następującym brzmieniu:
„Wada Limitująca/Usterka Limitująca – Wada, która uniemożliwia korzystanie z Przedmiotu Umowy"?

Odpowiedź na pytanie nr 131
Zamawiający podał definicję Usterki limitującej w PFU w "Tabeli 3 Definicje"

Pytanie nr 132:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wykazu Definicji definicję „Wady Nielimitującej" o następującym brzmieniu:
„Wada Nielimitująca/ Usterka Nielimitująca – Wada, która nie uniemożliwia korzystania z Przedmiotu Umowy"?

Odpowiedź na pytanie nr 132
Zamawiający podał definicję Usterki nielimitującej w PFU w "Tabeli 3 Definicje"

Pytanie nr 133:
Wykonawca zwraca uwagę, iż co do pkt 4.3 Tabela – Kamienie Milowe oraz 6.5 Tabela - Podział płatności za poszczególne kamienie milowe. W powyższych Tabelach Zamawiający zdaje się nie uwzględniać czasu koniecznego na uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Budowę (10 tygodni). Uwzględnienie tego czasu w

harmonogramie prac powoduje wydłużenie terminu realizacji o 10 tygodni, tj. około 2,5 miesiąca. Prosimy o dostosowanie terminu realizacji Zadania do harmonogramu prac poprzez wydłużenie czasu z 15 na 18 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 133

Zamawiające posiada pozwolenie na budowę obejmujące przedmiotową inwestycję. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z PFU, w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania pozwolenia zamiennego/decyzji zmieniających jest to po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 134:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o dodanie Kamienia Milowego 1a po Kamieniu Milowym 1 w tabeli pkt 4.3. Umowy o treści *„zatwierdzenie koncepcji technicznej przez Zamawiającego"*.

Odpowiedź na pytanie nr 134

Zamawiający informuje, że zatwierdzanie dokumentacji odbywa się zgodnie z terminami podanymi w Instrukcji Przeprowadzania Odbioru Zadań Inwestycyjnych I/TT/P/17/2008.

Pytanie nr 135:

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zakresu Kamienia Milowego 2 zawartego w tabeli pkt 4.3. Umowy poprzez wskazanie jakie dokładnie decyzje, uzgodnienia i pozwolenia mają być uzyskane od organów administracji publicznej i innych podmiotów przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Jednocześnie Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o potwierdzenie, że dysponuje on odpowiednią decyzją środowiskową. W przypadku posiadania w/w decyzji Wykonawca zwraca się o jej udostepnienie oraz o jej wyłączenie
z zakresu Kamienia Milowego 2 zawartego w tabeli pkt 4.3. Umowy. W przypadku jeżeli Zamawiający nie dysponuje decyzją środowiskową to prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego kamienia milowego o czas niezbędny na uzyskanie decyzji środowiskowej.

Odpowiedź na pytanie nr 135

Po stronie wykonawcy jest pozyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i decyzji. Zamawiający udostępni posiadaną decyzję środowiskową. Zamawiający zwraca uwagę, ze zgodnie z PFU, w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania pozwolenia zamiennego/decyzji zmieniających jest to po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 136:

Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca zwraca się o wyłączenie z zakresu Kamienia Milowego 2 zawartego w tabeli pkt 4.3. Umowy „pozwolenia na budowę".

Odpowiedź na pytanie nr 136

Zamawiający podtrzymuje treść Kamienia Milowego 2.

Pytanie nr 137:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji w wersie 3 znajdującym się w tabeli pkt 4.3. w kolumnie pn. „Termin Realizacji Kamienia Milowego (dni kalendarzowe)" nadając mu następujące brzmienie:
„16 tygodni od opracowania i zatwierdzenia koncepcji technicznej".

Odpowiedź na pytanie nr 137

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 138:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji w wersie 4 znajdującym się w tabeli pkt 4.3. w kolumnie pn. „Termin Realizacji Kamienia Milowego (dni kalendarzowe)" nadając mu następujące brzmienie:
„30 tygodni od opracowania i zatwierdzenia koncepcji technicznej".

Odpowiedź na pytanie nr 138
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 139:
Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy określona w treści wersu 5 tabeli pkt 4.3. Umowy „dokumentacja techniczna" (opisana w kolumnie pn. „Termin Realizacji Kamienia Milowego (dni kalendarzowe)") oznacza „wielobranżową dokumentację wykonawczą oraz montażową" określoną jako Kamień Milowy 4?

Odpowiedź na pytanie nr 139
Zamawiający potwierdza, że „dokumentacja techniczna" (opisana w wersie 5 w kolumnie pn. „Termin Realizacji Kamienia Milowego (dni kalendarzowe)") oznacza „wielobranżową dokumentację wykonawczą oraz montażową" określoną jako Kamień Milowy 4.

Pytanie nr 140:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji Kamienia Milowego 6 w poz. 6 w tabeli w pkt 4.3. w kolumnie pn. „Termin Realizacji Kamienia Milowego (dni kalendarzowe)" nadając mu następujące brzmienie:
„32 tygodnie od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i przekazania Terenu Budowy (frontu robót)"

Odpowiedź na pytanie nr 140
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 141:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji Kamienia Milowego 7 w poz. 7 w tabeli w pkt 4.3. w kolumnie pn. „Termin Realizacji Kamienia Milowego (dni kalendarzowe)" nadając mu następujące brzmienie:
„3 tygodni od zakończenia prac montażowych"

Odpowiedź na pytanie nr 141
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie

Pytanie nr 142:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji Kamienia Milowego 8 w poz. 8 w tabeli w pkt 4.3. w kolumnie pn. „Termin Realizacji Kamienia Milowego (dni kalendarzowe)" nadając mu następujące brzmienie:
„6 tygodni od zakończenia prac montażowych"

Odpowiedź na pytanie nr 142
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie

Pytanie nr 143:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji Kamienia Milowego 12 w poz. 12 tabeli pkt 4.3. w kolumnie pn. „Termin Realizacji Kamienia Milowego (dni kalendarzowe)" nadając mu następujące brzmienie:
„1 tydzień od uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu"

Odpowiedź na pytanie nr 143

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 144:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji Kamienia Milowego 13 w poz. 13 tabeli pkt 4.3. w kolumnie pn. „Termin Realizacji Kamienia Milowego (dni kalendarzowe)" nadając mu następujące brzmienie:
„Do dnia dokonania odbioru końcowego"

Odpowiedź na pytanie nr 144
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 145:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji w ostatnim zdaniu znajdującym się w tabeli pkt 4.3. Umowy nadając mu następujące brzmienie:
„Odbiór przez Zamawiającego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez Usterek Limitujących. Zatwierdzenie koncepcji technicznej przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od jej prezentacji przez Wykonawcę. Wszelka dokumentacja do akceptacji Zamawiającego będzie przedkładana przez Wykonawcę w wersji elektronicznej. Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedłożonej dokumentacji w terminie do 3 dni roboczych od jej otrzymania. Brak wniesienia uwag w w/w terminie oznacza akceptację Zamawiającego. Odbiory prac zanikających dokonywane będą odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli w terminie do 1 dnia od zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru. Zamawiający dokona odbioru poszczególnych Kamieni Milowych w terminie do trzech (3) dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez przedstawiciela Wykonawcy, a Wykonawca umożliwi ich odbiór w tym terminie. Protokoły odbioru będą podpisywane w terminie do 2 dni roboczych od dokonania odbioru. Ewentualne Wady Nielimitujące nie wstrzymują odbioru i uprawniają Wykonawcę do wystawienia odpowiedniej faktury VAT.".

Odpowiedź na pytanie nr 145
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis. Zamawiający dokona modyfikacji proponowanego zapisu, nadając mu brzmienie:

" Odbiór przez Zamawiającego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Odbiorów Zadań Inwestycyjnych I/TT/P/17/2008"

Pytanie nr 146:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 4.4. Umowy następującego brzmienia:
„4.4. W przypadku stwierdzenia przez dowolną ze Stron opóźnienia w realizacji Umowy wynoszącego więcej niż 14 dni, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Plan naprawczy (opis działań jakie należy podjąć, aby nadrobić istniejące opóźnienie) wraz z wyjaśnieniem powodów opóźnienia terminów realizacji poszczególnych Kamieni Milowych."

Odpowiedź na pytanie nr 146
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 147:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 6.4.2 (b). Umowy następującego brzmienia:
„kamienia Milowego;"

Odpowiedź na pytanie nr 147
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 148:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 6.11 Umowy następującego brzmienia:

„Urządzenia lub Materiały zakupione przez Wykonawcę zgodnie z ust. 6.9 – 6.10., stają się własnością Zamawiającego w momencie podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego obejmującej te Urządzenia lub Materiały. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Materiałów lub Urządzeń bez jakichkolwiek obciążeń. Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny za opiekę nad przedmiotowymi Urządzeniami lub Materiałami i zobowiązany jest właściwie przechowywać, zabezpieczyć przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości przedmiotowe Materiały i Urządzenia oraz objąć odpowiednią ochroną ubezpieczeniową.;"

Odpowiedź na pytanie nr 148

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 149:

Wykonawca zwraca się o wprowadzenie modyfikacji w podziale Płatności za poszczególne Kamienie Milowe opisane w pkt. 6.5. poprzez przyjęcie nowego brzmienia tabeli o treści wskazanej poniżej:

LP	Kamień Milowy	Planowana data zakończenia Realizacji Kamienia Milowego	Wartość Kamienia Milowego % wynagrodzenia netto	Wartość Kamienia Milowego Kwota	Rozliczenie zaliczki
0	zaliczka		10%		Do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy
1.	Opracowanie kompletnej koncepcji technicznej	4 tygodnie od dnia obustronnego podpisania umowy	2%		
1a.	Zatwierdzenie koncepcji technicznej przez Zamawiającego	1 tydzień od dnia przedłożenia koncepcji przez Wykonawcę	0%		
2.	Przygotowanie wymaganych prawem wniosków zgłoszeniowych i uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych decyzji,	10 tygodni od dnia obustronnego podpisania umowy	3%		

LP	Kamień Milowy	Planowana data zakończenia Realizacji Kamienia Milowego	Wartość Kamienia Milowego % wynagrodzenia netto	Wartość Kamienia Milowego Kwota	Rozliczenie zaliczki
	uzgodnień oraz pozwoleń od organów administracji publicznej i innych podmiotów				
3.	Wykonanie projektu budowlanego. Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku, w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę	16 tygodni od opracowania koncepcji technicznej.	5%		
4.	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej oraz montażowej	30 tygodni od opracowania koncepcji technicznej	2%		
5.	Opracowanie technologii realizacji robót, kolejności ich wykonywania, harmonogramu ramowego realizacji, IOR	3 tygodnie od opracowania kompletnej dokumentacji technicznej	0%		
6.	**Kompleksowe wykonanie robót budowlano – montażowych**	**32 tygodnie od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę**			
6.1.	Wykonanie	8 tygodni od	9%		

LP	Kamień Milowy	Planowana data zakończenia Realizacji Kamienia Milowego	Wartość Kamienia Milowego % wynagrodzenia netto	Wartość Kamienia Milowego Kwota	Rozliczenie zaliczki
	"stróżówki"	opracowania technologii realizacji robót			
6.2.	Wykonanie kompletnej infrastruktury sieciowej		6%		
6.3.	Dostawa wag samochodowych	4 tygodnie od opracowania technologii realizacji robót	12%		
6.4.	Instalacja wag samochodowych	2 tygodnie od dostawy wag samochodowych	8%		
6.5.	Wykonanie fragmentów dróg/ zjazdów przy wagach i przejazdu z próbopobierni	2 tygodnie od instalacji wag samochodowych	10%		
6.6.	Wykonanie fundamentów obiektu halowego próbopobierni	7 tygodni od opracowania technologii realizacji robót	5%		
6.7.	Montaż obiektu halowego próbopobierni	5 tygodni od wykonania fundamentów	5%		
6.8.	Dostawa urządzeń pobierających próbki obiektu próbopobierni	1 tydzień od zakończenia montażu obiektu halowego próbopobierni	10%		

LP	Kamień Milowy	Planowana data zakończenia Realizacji Kamienia Milowego	Wartość Kamienia Milowego % wynagrodzenia netto	Wartość Kamienia Milowego Kwota	Rozliczenie zaliczki
6.9.	Montaż mechaniczny urządzeń pobierających próbki obiektu próbopobierni	3 tygodnie od dostawy urządzeń	5%		
6.10.	Montaż elektryczny urządzeń pobierających próbki obiektu próbopobierni	3 tygodnie od zakończenia montażu mechanicznego	5%		
6.11.	Wykonanie próbopobierni oraz pozostałych prac		5%		
7.	Uruchomienie poszczególnych węzłów instalacji próbopobierni, wykonanie koniecznych regulacji oraz testów sprawdzających poprawność działania	6 tygodni od zakończenia prac montażowych	2%		
8.	Przeprowadzenie wszystkich procedur certyfikacji i legalizacji instalacjii urządzeń, uzyskanie stosownych świadectw potwierdzających	4 tygodnie od zakończenia prac rozruchowych	0%		

LP	Kamień Milowy	Planowana data zakończenia Realizacji Kamienia Milowego	Wartość Kamienia Milowego % wynagrodzenia netto	Wartość Kamienia Milowego Kwota	Rozliczenie zaliczki
9.	Opracowanie instrukcji eksploatacji, przeszkolenie obsługi	2 tygodnie od zakończenia prac montażowych	2%		
10.	Opracowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej	4 tygodni od zakończenia prac montażowych	2%		
11.	Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu	4 tygodnie od wykonania dokumentacji powykonawczej.	0%		
12.	Testy potwierdzające spełnienie Parametrów Gwarantowanych (z wyłączeniem pozycji 1 w tabeli Parametrów Gwarantowanych Grupa B	1 tydzień od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę	2%		
13.	Integracja z systemem awizacji	do Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy	0%		
14.	Odbiór końcowy zadania	4 tygodnie od uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie	0%		

Odpowiedź na pytanie nr 149
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis w Umowie.

Pytanie nr 150:
Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zdefiniowanie w oparciu o jakie procedury i dokumenty przeprowadzane będą odbiory Kamieni Milowych.

Odpowiedź na pytanie nr 150
Odbiory Kamieni Milowych przeprowadzane będą na podstawie Instrukcji przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych I/TT/P/17/2008

Pytanie nr 151:
Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozumieć zd. 2 pkt 6.6. Umowy stanowiące, iż: *„Faktury częściowe będą zawierać również osobną pozycję dotyczącą wartości niematerialnych i prawnych"*

Odpowiedź na pytanie nr 151
Zamawiający wyjaśnia, że zapis "Faktury częściowe będą zawierać również osobną pozycję dotyczącą wartości niematerialnych i prawnych" dotyczy np. płatności z tytułu udzielenia licencji na Utwory.

Pytanie nr 152:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 6.15. Umowy następującego brzmienia:
„W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty bezspornego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy"?

Odpowiedź na pytanie nr 152
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 153:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 6.16. Umowy następującego brzmienia:
„Każda z płatności określonych powyżej będzie realizowana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym (tj. bez Usterek Limitujących). Ewentualne Usterek Nielimitujące nie wstrzymują odbioru i uprawniają Wykonawcę do wystawienia odpowiedniej faktury VAT"?

Odpowiedź na pytanie nr 153
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 154:
Wykonawca zwraca się o nadanie pkt 6.18. Umowy następującego brzmienia:

*„Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, tj. bez Usterek Limitujących (dalej **„Termin Zapłaty Wynagrodzenia"**)".*

Odpowiedź na pytanie nr 154
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 155:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wykreślenie pkt 6.26. Umowy, albowiem stanowi on powtórzenie treści pkt 6.18 i 6.23 Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 155
Zamawiający zwraca uwagę, że każdy z przywołanych punktów różni się zapisami od siebie. Zamawiający dokona modyfikacji punktu 6.23 Umowy, nadając mu brzmienie:
" 6.23. Zamawiający oświadcza, że znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT", o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zamawiający dokona płatności w split payment również za wystawione faktury proforma."

Pytanie nr 156:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wykreślenie pkt 6.31. Umowy, albowiem jest on niezgodny z treścią pkt 6.26 Umowy, który stanowi o wskazywaniu numeru rachunku bankowego w treści faktury VAT.

Odpowiedź na pytanie nr 156
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie przywołanego punktu. Zamawiający pozostawi pusty punkt 6.31 celem zachowania numeracji.

Pytanie nr 157:
Wykonawca zwraca się o nadanie pkt 6.32.2. Umowy następującego brzmienia:
„6.32.2. Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu."

Odpowiedź na pytanie nr 157
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany powyżej zapis. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu.

Pytanie nr 158:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o nadanie pkt 6.39. Umowy następującego brzmienia:
„6.39. Wykonawca, w terminie 14 dni od wykorzystania zaliczki, lub też na żądanie Zamawiającego, każdorazowo zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających, że wypłacona zaliczka lub jej część wykorzystana została w sposób należyty na realizację przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez przedłożenie kopii umów, faktur oraz potwierdzeń dokonania przelewów."

Odpowiedź na pytanie nr 158
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 159:
Wykonawca zwraca się o nadanie pkt 6.41. Umowy następującego brzmienia:
„Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki może być wniesione wyłącznie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie z wzorem gwarancji bankowej stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy".

Odpowiedź na pytanie nr 159
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 160:
Wykonawca wnosi o usunięcie pkt 6.49.3 lit. c) Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 160
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 161:
Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści pkt 6.42 Umowy następującego zapisu: *„którego działalność jest prowadzona w sposób prawidłowy, ostrożny oraz stabilny"*

Odpowiedź na pytanie nr 161
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie proponowanego zapisu. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu.

Pytanie nr 162:
Wykonawca wnosi o nadanie pkt 6.41. Umowy następującego brzmienia: *„Wypłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zaliczenie zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować będzie w taki sposób, że wartość wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy, wskazanego na wystawionej fakturze częściowej, będzie pomniejszana o 10% wartości netto faktury częściowej (kompensata umowna)."*

Odpowiedź na pytanie nr 162
Pytanie dotyczy pkt 6.48. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany powyżej zapis. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu.

Pytanie nr 163:
Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści pkt 8.8. Umowy następującego fragmentu zapisu: *„za realizację Kamienia Milowego nr 6".*

Odpowiedź na pytanie nr 163
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 164:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o nadanie pkt. 8.9.7. Umowy następującego brzmienia:
„Każda ze Stron może wnioskować o uruchomienie procedury Waloryzacji indeksowanej. Każda ze Stron może złożyć wniosek tylko dwa razy, to jest do zakończenia Kamienia Milowego nr 14, przy czym wniosek może dotyczyć tylko tych części Przedmiotu Umowy, które w tej dacie nie podlegały zakończeniu zgodnie z pierwszą zatwierdzoną wersją HRF. Wniosek złożony po tym terminie będzie uwzględniony, jednak powinien uwzględniać wskaźniki indeksowe opublikowane do daty wskazanej w zdaniu poprzednim".

Odpowiedź na pytanie nr 164

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis. Zamawiający dokona modyfikacji pkt 8.9.7 Umowy, nadając mu brzmienie:
"8.9.7. Każda ze Stron może wnioskować o uruchomienie procedury Waloryzacji indeksowanej. Każda ze Stron może złożyć wniosek tylko jeden raz, to jest do zakończenia Kamienia Milowego nr 6, przy czym wniosek może dotyczyć tylko tych części Przedmiotu Umowy, które w tej dacie nie podlegały zakończeniu zgodnie z Umową w brzmieniu z dnia jej podpisania. Wniosek złożony po tym terminie będzie uwzględniony, jednak powinien uwzględniać wskaźniki indeksowe opublikowane do daty wskazanej w zdaniu poprzednim."

Pytanie nr 165:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 9.3. Umowy następującego brzmienia:
„W przypadku niespełnienia Gwarantowanych Parametrów Grupy A, Zamawiający dopuszcza możliwość dwukrotnego doprowadzenia instalacji do wymaganych parametrów poprzez dokonanie niezbędnych napraw i regulacji. W tym celu Wykonawca opracuje program naprawczy. Program naprawczy musi przewidywać osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Grupy A w terminie do 4 miesięcy. Koszt programu naprawczego pokrywa Wykonawca. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo, według swego wyboru, do: (...)"?

Odpowiedź na pytanie nr 165
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 166:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 9.3.2. Umowy następującego brzmienia:
„wykonawstwa zastępczego na średniorynkowy i udokumentowany koszt i ryzyko Wykonawcy"?

Odpowiedź na pytanie nr 166
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 167:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji w wersie 1, kolumna 6 pn. „Uwagi" zestawienia zawartego w pkt 9.4.1. Umowy poprzez usunięcie kary umownej z tytułu niedotrzymania parametru przepustowości z grupy A mając na uwadze, iż niedotrzymanie parametru daje Zamawiającemu możliwość odstąpienia od Umowy lub wdrożenia wykonawstwa zastępczego, czyli parametr ma być zapewniony bezwzględnie bez żadnych wielkości tolerancji.

Odpowiedź na pytanie nr 167
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 168:
Wykonawca zwraca się o wprowadzenie modyfikacji w L.p. 1 tabeli w pkt 9.4.2. Umowy kolumna 6 pn „Kary umowne" poprzez nadanie mu następującego brzmienia co do pierwszego i drugiego roku dyspozycyjności:
„Za każdy pełny 1% obniżenia rocznej dyspozycyjności w stosunku do dyspozycyjności gwarantowanej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia Całkowitego.

Maksymalny limit kar 3% Wynagrodzenia Całkowitego."

Odpowiedź na pytanie nr 168
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 169:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji treści pkt 10.2.2. Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Okres gwarancji rękojmi wynosi 2 lata i liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Przejęcia Instalacji do eksploatacji."

Odpowiedź na pytanie nr 169
Zamawiający dokona modyfikacji pkt 10.2.2., nadając mu brzmienie:

„Okres rękojmi wynosi 2 lata i liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Przejęcia Instalacji do eksploatacji."

Pytanie nr 170:
Wykonawca zwraca się o wykreślenie z treści Umowy pkt. 10.2.3. lit. (e);

Odpowiedź na pytanie nr 170
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 171:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji pkt 10.2.11 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„10.2.11. Po wykryciu wad w Okresie Gwarancyjnym elementów, których dotyczy Wydłużony Okres Gwarancji, wymienionych powyżej Wykonawca na własny koszt w terminie ustalonym przez Strony naprawi element zgodnie z technologią naprawy."

Odpowiedź na pytanie nr 171
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 172:
Wykonawca wnosi o zmianę lit. (b) w pkt 10.2.3. Umowy poprzez nadanie mu nowego, następująco brzmienia:
„(b) obniżenie funkcjonalności budynku (np. przecieki wody deszczowej, awarie instalacji wewnętrznych - z wyłączeniem urządzeń i bram),"

Odpowiedź na pytanie nr 172
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 173:
Wykonawca wnosi o zmianę lit. (g) w pkt 10.2.3. Umowy poprzez nadanie mu nowego, następująco brzmienia:
„(g) odpryski, odspojenia"

Odpowiedź na pytanie nr 173
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 174:
Wykonawca wnosi o zmianę pkt 10.2.8. Umowy poprzez nadanie mu nowego, następująco brzmienia:
„10.2.8. Na pokrycie dachowe – 5 lat"

Odpowiedź na pytanie nr 174
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 175:
Wykonawca wnosi o nadanie pkt. 10.2.12. Umowy następującego brzmienia:
„Okres Gwarancyjny dla obszarów lub części poddanych naprawie ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego wady do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru po zakończonej naprawie/wymianie".

Odpowiedź na pytanie nr 175
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany powyżej zapis. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu.

Pytanie nr 176:
Wykonawca wnosi o nadanie treści pkt 10.2.13. lit. (b) Umowy następującego brzmienia:
„wszystkie elementy Instalacji będą kompatybilne wzajemnie względem siebie".

Odpowiedź na pytanie nr 176
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 177:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji pkt 10.2.13 lit (g) poprzez nadanie mu brzmienia:
„(g) będzie zapewniona dyspozycyjność roczna w pierwszym i drugim roku eksploatacji określona w pkt 9.4.2. Umowy oraz bezusterkowa eksploatacja Instalacji poza planowanymi okresami remontowymi,"

Odpowiedź na pytanie nr 177
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany powyżej zapis. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu.

Pytanie nr 178:
Wykonawca wnosi o nadanie treści pkt 10.2.13. lit. (k) Umowy następującego brzmienia:
„materiały, maszyny i urządzenia użyte podczas realizacji Umowy, będą posiadały świadectwa pochodzenia, będą nowe (tj. Wyprodukowane nie wcześniej jak 2 lata przed wejściem w życie Umowy), wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawstwa z gwarancją ich poprawnej pracy w Okresie Gwarancji oraz w czasie całej eksploatacji Instalacji pod warunkiem, że będą obsługiwane i konserwowane zgodnie z instrukcjami. Maszyny i urządzenia będą posiadały certyfikaty, atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe dopuszczające do eksploatacji w polskiej energetyce i wymagane polskimi przepisami"

Odpowiedź na pytanie nr 178
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 179:
Wykonawca wnosi o nadanie treści pkt 10.2.13. lit. (l) Umowy następującego brzmienia:
„każdy element Dostawy będzie zgodny z projektem i skoordynowany z resztą dostawy Wykonawcy i dostaw jego podwykonawców".

Odpowiedź na pytanie nr 179
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 180:
Wykonawca wnosi o nadanie treści pkt 10.2.13. lit. (n) Umowy następującego brzmienia:
„dostarczone części zamienne, szybkozużywające się będą w miarę możliwości identyczne z wbudowanymi".

Odpowiedź na pytanie nr 180
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 181:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie na końcu treści pkt 10.2.13. lit. (o) Umowy następującego uzupełnienia:
„(...) które zostały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia Umowy".

Odpowiedź na pytanie nr 181
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 182:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 10.6.1. Umowy następującego brzmienia:
„niezwłocznie, czyli najpóźniej w okresie (48) godzin od momentu zgłoszenia usterki/wady przez Zamawiającego, zaś w przypadku dni świątecznych (24) godzin po rozpoczęciu pierwszego dnia roboczego po dniu świątecznym - dla Usterek Limitujących"?

Odpowiedź na pytanie nr 182
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 183:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 10.6.2. Umowy następującego brzmienia:
„w okresie (96) godzin od momentu zgłoszenia usterki/wady przez Zamawiającego, zaś w przypadku dni świątecznych (120) godzin / w terminach uzgodnionych z Zamawiającym dla Usterek Nielimitujących"?

Odpowiedź na pytanie nr 183
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 184:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 10.9. Umowy następującego brzmienia:
„Usterki/wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego mogą – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych - zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę, jak również bez utraty prawa do skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę."?

Odpowiedź na pytanie nr 184
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany powyżej zapis. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu.

Pytanie nr 185:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wykreślenie pkt 10.12. Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 185
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 186:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę w treści pkt 10.13 Umowy zwrotu *„2-krotnie"* na zwrot *„3-krotnie"*.

Odpowiedź na pytanie nr 186
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 187:
Wykonawca zwraca się o zastąpienie w treści pkt 11.2. Umowy wartości *„brutto"* wartością *„netto"*.

Odpowiedź na pytanie nr 187
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis. Art. 452 Prawa zamówień publicznych reguluje przywołaną powyżej kwestię.

Pytanie nr 188:
Wykonawca zwraca się o zastąpienie w treści pkt 11.6.2. Umowy terminu *„14 dni kalendarzowych"* terminem *„30 dni kalendarzowych"*.

Odpowiedź na pytanie nr 188
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 189:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zastąpienie w treści pkt 11.6.8. Umowy terminu „na piśmie" terminem *„w formie pisemnej"*.

Odpowiedź na pytanie nr 189
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany powyżej zapis. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu

Pytanie nr 190:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 11.10. Umowy następującego brzmienia:
„Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy termin, na jaki zostało wniesione Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy nie wystarczy na zabezpieczenie pełnego Okresu Obowiązywania Umowy (w szczególności w przypadku, gdy ulega wydłużeniu Okres Obowiązywania Umowy lub ulega wydłużeniu okres rękojmi i gwarancji na zasadach wynikających z niniejszej Umowy), to Wykonawca zobowiązany jest do wydłużenia dotychczasowego lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy z uwzględnieniem nowego Okresu Obowiązywania Umowy, z zachowaniem zasady utrzymania ciągłości zabezpieczenia (w szczególności, jeśli Umowa zakłada zawarcie aneksu, to Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno być wniesione w terminie do 21 dni od dnia jego podpisania). W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniężna, Zamawiający jest uprawniony zmienić formę na Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia"?

Odpowiedź na pytanie nr 190
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 191:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 11.11.1. Umowy następującego brzmienia:
„w wysokości 70% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego".

Odpowiedź na pytanie nr 191
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 192:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 11.16. Umowy następującego brzmienia:
„Wszelkie koszty związane z ustanowieniem Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, w tym koszty jego ustanowienia, wniesienia, przedłużenia, ponosi wyłącznie Wykonawca, z zastrzeżeniem zd. 2. Jeżeli konieczność przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, przedłużenie tego Zabezpieczenia nastąpi na koszt Zamawiającego".

Odpowiedź na pytanie nr 192
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 193:
Wykonawca zwraca się o wprowadzenie następującej zmiany w treści pkt 13.1.2. tiret pierwsze Umowy:
„Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże każdorazowo przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji".

Odpowiedź na pytanie nr 193
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 194:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 13.2.2. litn (c) Umowy następującego brzmienia:
„stosowania się do przepisów, instrukcji, procedur i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego, o których Wykonawca został poinformowany najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz ogólnie obwiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa w tym przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej"?

Odpowiedź na pytanie nr 194
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 195:
Wykonawca zwraca się o zastąpienie w treści pkt 14.9.5. Umowy terminu „30 Dni" terminem „14 Dni".

Odpowiedź na pytanie nr 195
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 196:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt. 14.18. Umowy następującego brzemienia:
„Wraz z każdą fakturą, wystawioną za daną część Prac, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

14.18.1. oświadczenie Podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy, za które wystawione zostały faktury przez Podwykonawców, i/albo dowody potwierdzające uregulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców z tytułu należnego im wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy, stwierdzonych fakturami wymienionymi w pkt 14.18.2 poniżej, w szczególności kopie dokonanych przelewów bankowych na rachunki Podwykonawcy,

14.18.2. kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za roboty budowlane, usługi i dostawy,

- co stanowi warunek wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy. Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w pkt 14.18.1 -14.18.2 uprawnia Zamawiającego do dokonania płatności bezpośredniej na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, z wyłączeniem należnych odsetek"?

Odpowiedź na pytanie nr 196
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 197:
Wykonawca zwraca się o wykreślenie z treści pkt 14.20. Umowy następującego fragmentu zapisu: *„lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o której mowa w ust. 14.11.".*

Odpowiedź na pytanie nr 197
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 198:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt. 14.24. Umowy następującego brzmienia:
„W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 k.c., Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne udokumentowane i bezsporne koszty: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. Postanowienia powyższego zdania stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na podstawie Ustawy lub Umowy, a jednocześnie w takich okolicznościach Zamawiający nie będzie miał możliwości potrącenia tak wypłaconej kwoty z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego".

Odpowiedź na pytanie nr 198
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 199:
Wykonawca zwraca się o nadanie treści pkt 15.3.1. Umowy następującego brzmienia:
„zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub działań/zaniechań Zamawiającego lub innych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy".

Odpowiedź na pytanie nr 199
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany powyżej zapis. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu Umowy.

Pytanie nr 200:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wykreślenie z treści pkt 15.3.11 zapisu „z tym że zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia".

Odpowiedź na pytanie nr 200
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 201:
Wykonawca zwraca się o nadanie treści pkt 15.5.9. Umowy następującego brzmienia:
„15.5.9. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w ust. 15.3, 15.4 i 15.5. możliwa jest zmiana zakresu Prac, sposobu wykonania, Materiałów, technologii wykonania Prac i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiana lokalizacji obiektów budowlanych i Urządzeń, zmiana terminów realizacji Umowy oraz zmiana Wynagrodzenia Całkowitego."

Odpowiedź na pytanie nr 201
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 202:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 15.6.6. Umowy następującego brzmienia:
„zmiana wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów dotyczących Wykonawców i Dostawców, zamieszczonych na stronie: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec (zakładka „Dokumenty do pobrania" → „Pozostałe dokumenty dla Wykonawców" → „Inne dokumenty i pliki do pobrania") - jeżeli zmiany te nie prowadzą do powstania dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy":

Odpowiedź na pytanie nr 202
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 203:
Wykonawca wnosi o nadanie treści pkt 16.2. Umowy następującego brzmienia:
„Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Wykonawcy, jeżeli wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności:"

Odpowiedź na pytanie nr 203
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 204:
Wykonawca zwraca się o dodanie na końcu pkt 16.2.3. Umowy następującego zapisu:
„nie krótszy niż 14 dni".

Odpowiedź na pytanie nr 204
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 205:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wskazanego w treści pkt 16.2.4. Umowy z *„30 dni"* na *„45 dni"*?

Odpowiedź na pytanie nr 205
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 206:
Wykonawca zwraca się o wykreślenie pkt 16.2.5. Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 206
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 207:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o usunięcie w pkt 16.2.6. Umowy następującego zapisu: *„w szczególności".*

Odpowiedź na pytanie nr 207
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 208:
Wykonawca zwraca się o nadanie treści 16.2.6. lit. (e) Umowy następującego brzmienia:
„Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia Wady lub też braków, Usterek, a Wykonawca bez uzasadnienia odmówił usunięcia albo nie przystąpił do usunięcia Wady, braków, Usterek na zasadach określonych w Umowie".

Odpowiedź na pytanie nr 208
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 209:
Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści 16.2.6. Umowy lit. (g), (h) i (k).

Odpowiedź na pytanie nr 209
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 210:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wykreślenie pkt 16.5 Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 210
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 211:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści zd 1 pkt 16.6.2. Umowy następującego brzemienia:
„gdy zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy frontu robót przekracza 7 dni".

Odpowiedź na pytanie nr 211
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 212:
Wykonawca zwraca się o nadanie treści pkr 16.9.3. Umowy następującego brzmienia:
„W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona obowiązków do których realizacji jest zobowiązany po Dacie Odstąpienia, Zamawiający – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu - ma prawo do ich realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy".

Odpowiedź na pytanie nr 212
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 213:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę zapisu *„otrzyma Wynagrodzenie odpowiadające wartości Prac odebranych"* na *„otrzyma Wynagrodzenie odpowiadające wartości Prac wykonanych i zinwentaryzowanych"* oraz wykreślenie z treści pkt 16.9.4. Umowy następującego fragmentu zapisu: *„po odbiorze Kamienia Milowego nr 3".*

Odpowiedź na pytanie nr 213
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 214:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę w pkt 17. 2 zwrotu *„naliczane są" na „mogą być naliczone".*

Odpowiedź na pytanie nr 214
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 215:
Wykonawca zwraca się o obniżenie kary umownej określonej w treści L.p. 1 w 2 kolumnie tabeli znajdującej się w pkt 17.4. Umowy z *„0,2% Wynagrodzenia Całkowitego"* na *„0,1% Wynagrodzenia Całkowitego".*

Odpowiedź na pytanie nr 215
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 216:
Wykonawca zwraca się o obniżenie kary umownej określonej w treści L.p. 2 w kolumnie 2 w tabeli znajdującej się w pkt 17.4. Umowy z *„5.000,00 zł z tytułu każdego dnia zwłoki w dostarczeniu któregokolwiek elementu Dokumentacji Projektowej wymaganej w ramach Kamieni Milowych nr 1, 4 i 10"* na *„1.000,00 zł z tytułu każdego dnia zwłoki w dostarczeniu Dokumentacji Projektowej wymaganej w ramach Kamieni Milowych nr 1, 4 i 10"* oraz w kolumnie 3 wskazanie następującego limitu odpowiedzialności *„2% Wynagrodzenia Całkowitego".*

Odpowiedź na pytanie nr 216
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 217:
Wykonawca zwraca się o wykreślenie z treści 3 wersu 1 kolumny tabeli znajdującej się w pkt 17.4. Umowy następującego zapisu: *„Usterek Limitujących/wad stwierdzonych podczas odbiorów lub"*

Odpowiedź na pytanie nr 217
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 218:
Wykonawca zwraca się o obniżenie kary umownej określonej w treści 3 wersu 2 kolumny tabeli znajdującej się w pkt 17.4. Umowy z „0,2% Wynagrodzenia Całkowitego" na „0,1% Wynagrodzenia Całkowitego".

Odpowiedź na pytanie nr 218
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 219:
Wykonawca zwraca się o wykreślenie treści 4 wersu w pkt 17.4. Umowy

Odpowiedź na pytanie nr 219
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 220:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę treści pkt 17.5 Umowy w zakresie wysokości kar umownych oraz limitów kar umownych poprzez nadanie tabeli znajdującej się w ww. punkcie nowego, następującego brzmienia:

Lp.	Tytuł do naliczenia kary za zwłokę	Wysokość kary Umownej należnej za każdy dzień zwłoki	Limit kar umownych
1	za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą lub umowy z Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie projektu zmiany takiej umowy przed jej podpisaniem przez strony lub podpisaniem takiej zmiany	5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego,	50 000,00 zł
2	za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie	2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niedostosowania terminu zapłaty	20000,00 zł

	dostosowania terminu zapłaty dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy – w wysokości		
3	za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z Podwykonawcą lub zmiany takiej umowy	1000,00 zł za każdy Dzień zwłoki	30 000,00 zł
4	za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę (w terminie powyżej 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT)	5 000,00 zł za każdy taki przypadek	50000,00 zł
5	za niedokonanie zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub niedoprowadzenie do zmiany wynagrodzenia Dalszego Podwykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę	10 000,00 zł za każdy taki przypadek	10% Wynagrodzenia Całkowitego

Odpowiedź na pytanie nr 220
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 221:
Wykonawca zwraca się o wykreślenie pkt 17.7. Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 221
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 222:
Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej opisanej w treści pkt 17.8.1. Umowy z *„200.000,00 zł"* na *„50.000,00 zł"*.

Odpowiedź na pytanie nr 222
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany powyżej zapis umowy. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu.

Pytanie nr 223:
Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej opisanej w treści pkt 17.8.2. Umowy z *„200.000,00 zł"* na *„50.000,00 zł"*.

Odpowiedź na pytanie nr 223

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany powyżej zapis umowy. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu.

Pytanie nr 224:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 17.10.3. Umowy następującego brzemienia:
„dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy jest ograniczona do 50% Wynagrodzenia Całkowitego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za straty rzeczywiste. Wykonawca nie odpowiada w szczególności za utracone zyski, szkody następcze i pośrednie".

Odpowiedź na pytanie nr 224
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 225:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 17.13. Umowy następującego brzemienia:
„Łączny maksymalny limit kar umownych ze wszystkich tytułów wynosi 20% Wynagrodzenia Całkowitego"?

Odpowiedź na pytanie nr 225
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 226:
Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt 17.14. Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 226
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 227:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę pkt 18.3.7. Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„18.3.7. na wniosek drugiej Strony odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony."

Odpowiedź na pytanie nr 227
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 228:
Wykonawca wnosi o zmianę pkt 21.3. Umowy poprzez nadanie m następującego brzmienia:
„21.3. Wykonawca, z dniem dokonania zapłaty za część Przedmiotu Umowy obejmującą Utwór i bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej dostarczonej w wykonaniu Umowy w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, co obejmuje w szczególności:"

Odpowiedź na pytanie nr 228
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 229:

Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt 21.4. Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 229
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 230:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 21.11. Umowy następującego brzmienia:
„Jeżeli Wykonawca nie będzie autorem programu komputerowego, o którym mowa w ust. 21.10, to Zamawiającemu zostanie udzielona licencja do w/w programu na warunkach udzielanych przez licencjodawcę".

Odpowiedź na pytanie nr 230
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 231:
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu opisanego w treści pkt 22.10. z *„1 dnia"* na *„3 dni"*.

Odpowiedź na pytanie nr 231
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 232:
Wykonawca wnosi o usunięcie z treści pkt 23.4 Umowy następującego zapisu:
„Zmiana członka Zespołu Projektantów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego."

Odpowiedź na pytanie nr 232
Zamawiający usunie treść punktu 23.4 Umowy, pozostawiając pusty punkt, celem zachowania numeracji.

Pytanie nr 233:
Wykonawca zwraca się o wykreślenie z treści pkt 23.7. Umowy słów: „a *w szczególności*".

Odpowiedź na pytanie nr 233
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 234:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie treści pkt 24.3. Umowy następującego brzmienia:
„Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób z Kierownictwa Wykonawcy (niezależnie od stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Zmiana nie będzie miała wpływu na wysokość Wynagrodzenia Całkowitego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 3 Dni przed planowanym skierowaniem którejkolwiek z osób z Kierownictwa Wykonawcy do realizacji Umowy (wskazane zastrzeżenie dot. uprzedniego przedłożenia propozycji zmiany, nie dotyczy sytuacji gdy konieczność przeprowadzenia wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy). Na czas akceptacji przez Zamawiającego przedmiotowej zmiany personelu, lecz na okres nie dłuższy niż 14 Dni, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do realizacji personel tymczasowy."?

Odpowiedź na pytanie nr 234
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 235:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie na końcu treści pkt 25.2. Umowy następującego zdania:

„Wyżej wskazany obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego nie dotyczy cesji wierzytelności Wykonawcy na rzecz banków finansujących jego działalność".

Odpowiedź na pytanie nr 235
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 236:
Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca wnosi o dokładne, enumeratywne wymienienie dokumentów, które go obowiązują podczas realizacji Umowy w ramach załącznika nr 5 wskazanego w pkt 25.6. Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 236
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 237:
Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca wnioskuje o ujednolicenie w całej treści Umowy nazewnictwa związanego z protokołem odbioru końcowego Umowy poprzez posługiwanie się w całej treści Umowy pojęciem „Protokołu Odbioru Końcowego", albowiem obecnie Umowa zawiera pojęcia „Protokołu Odbioru Końcowego", „protokołu Przejęcia Instalacji do eksploatacji", „Protokołu Odbioru Instalacji".

Odpowiedź na pytanie nr 237
Zdaniem zamawiającego nie ma tu wątpliwości interpretacyjnych.

Pytanie nr 238:
Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca wnioskuje o ujednolicenie w całej treści Umowy nazewnictwa związanego z protokołem odbioru częściowego Umowy poprzez posługiwanie się w całej treści Umowy pojęciem „protokołu odbioru częściowego", albowiem obecnie Umowa zawiera pojęcia „protokołu odbioru częściowego", „protokołem odbioru", „protokołu odbiorów wykonanych Prac".

Odpowiedź na pytanie nr 238
Zdaniem zamawiającego nie ma tu wątpliwości interpretacyjnych.

Pytanie nr 239:
Wykonawca poddaje Zamawiającemu pod rozwagę wprowadzenie spisu treści do treści Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 239
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 240:
Wykonawca zwraca uwagę, iż w treści umowy nie znajdują się odniesienia do załączników do umowy. Wykonawca poddaje pod rozwagę Zamawiającego dodanie przedmiotowych odniesień poprzez dodanie w treści Umowy przykładowych następujących zapisów „Wzór Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.".

Odpowiedź na pytanie nr 240
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 241:

Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany załącznika nr 6 do umowy poprzez dodanie możliwości złożenia gwarancji ubezpieczeniowej oraz wykreślenie zapisu *"Gwarant się zgadza, że żadna zmiana lub uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków Umowy które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Gwarancji, z wyłączeniem zmian Umowy skutkujących zwolnieniem Wykonawcy przez Beneficjenta z obowiązków, zabezpieczonych niniejszą gwarancją o czym Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty."*

Odpowiedź na pytanie nr 241
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 242:
Wykonawca celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych wnosi o dodane w treści Umowy zapisu, iż postanowienia dotyczące terminów realizacji Umowy, podziału płatności na poszczególne kamienie milowe oraz gwarancji i rękojmi ustalone w treści Umowy mają pierwszeństwo przed analogicznymi zapisami w treści załączników.

Odpowiedź na pytanie nr 242
W Umowie w pkt pierwszym zapisano reguły interpretacyjne.

Pytanie nr 243:
Celem uniknięcia wątpliwości Wykonawca zwraca uwagę, iż Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 p.z.p. nie określa w treści pkt 6 SIWZ wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, podczas gdy Umowa w swojej treści zawiera wymogi przewidziane dla art. 95 p.z.p. Wykonawca wnosi o dostosowanie treści Umowy do warunków opisanych w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 243
Odpowiednie zapisy w punkcie 24.8 Umowy.

Pytanie nr 244:
PFU:
Do punktu 2.2. Prosimy o dodanie zapisu zapewniającego, że „W przypadku gdy organy odpowiedzialne za wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, będą prowadziły postępowanie w tej sprawie przez czasu dłuższy niż 65 dni kalendarzowych, a zwłoka ta nie będzie wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to w takim przypadku terminy zakończenia poszczególnych elementów przedmiotu umowy ulegną przesunięciu o czas zwłoki".

Odpowiedź na pytanie nr 244
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 245:
Do punktu 2.3.19 h. Czy zaakceptują Państwo równoważny pod względem funkcji i działania młyn nożowy (zamiast młyna bijakowego STILER 4 KW z cyklonem), do wstępnego przygotowania próbek? Młyn nożowy spełnia wymagania normy na przygotowywanie próbek biomasy.

Odpowiedź na pytanie nr 245

Zamawiający rekomenduje młyn bijakowy 4 KW z cyklonem, ponieważ z doświadczenia, biorąc pod uwagę ilości przygotowywanych próbek, młyny nożowe są mniej praktyczne ze względu na częstotliwość wymiany noży co generuje koszty oraz przestoje urządzenia na czas demontażu i ostrzenia.

Pytanie nr 246:
Do punktu 2.3.19 j. Czy zamawiający ujął w założeniach PFU, że deklarowana przez producentów tego sprzętu dokładność skanowania metodą laserową wynosi do 5% - na każdym etapie skanowania (przy wjeździe i wyjeździe)? Sprawia to, że błąd sumaryczny, może wynieść do 10%.

Odpowiedź na pytanie nr 246
W całym procesie błąd pomiaru do 5%.

Pytanie nr 247:
Do punktu 2.3.19 o) – Bardzo prosimy o wyjaśnienie i zdefiniowanie, co Państwo rozumieją poprzez system nadzoru (czy to jest system kamer lub system kart dostępowych)?
Odpowiedź na pytanie nr 247
W kontekście punktu 2.3.19 o) Zamawiający przez „Dostawa oraz wykonanie systemu nadzoru dla układów nowej instalacji" rozumie system nadzoru przemysłowego SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), stanowiący warstwę nadrzędną wobec urządzeń sterujących, takich jak np. sterowniki PLC, systemy współpracujące (pomiar objętościowy, układy wagowe itd.)
Nie chodzi zatem o system monitoringu wizyjnego (CCTV) ani o system kontroli dostępu (KD).
Pytanie nr 248:
Do punktu 2.3.26 – Czy dla układu pomiarowego objętości paliwa na samochodach (skanowanie laserowe), zaakceptują Państwo świadectwo wzorcowania, wydane przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

Odpowiedź na pytanie nr 248
Zgodnie z pkt 2.3.27, 2.4.11. PFU

Pytanie nr 249:
Do punktu 2.3.26 – Czy dla urządzeń do wstępnego pomiaru wilgotności on-line, zaakceptują Państwo świadectwo wzorcowania wydane przez jednostkę posiadającą akredytację PCA?

Odpowiedź na pytanie nr 249
Zgodnie z pkt 2.3.27, 2.4.11. PFU

Pytanie nr 250:
Do punktu 2.4.14 – Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne polegające na odprowadzeniu nadmiaru biomasy do kontenera znajdującego się przy budynku próbobierni?

Odpowiedź na pytanie nr 250
Zamawiający nie dopuszcza odprowadzenia nadmiaru biomasy do kontenera znajdującego się przy budynku próbobierni.

Pytanie nr 251:
Do punktu 3.1.2.1 – Czy zaakceptują Państwo inne metody pomiaru objętości niż laserowe? (np. obrazowanie kamerowe)

Odpowiedź na pytanie nr 251
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania alternatywnego systemu niż laserowy pomiar objętości.

Pytanie nr 252:
Do punktu 4.5.3, tabela nr 8 – Prosimy o potwierdzenie, że do czasu braku dyspozycyjności nie będą wliczać się postoje związane z niewłaściwą eksploatacją urządzeń oraz postoje związane z dostarczaniem biomasy o złej jakości (zawierająca nadgabaryty w postaci belek lub desek czy duże elementy inne niż biomasa, np. cegły, płyty, kawałki betonu).

Odpowiedź na pytanie nr 252
Zamawiający potwierdza, że do czasu braku dyspozycyjności nie będą wliczać się postoje związane z niewłaściwą eksploatacją urządzeń oraz postoje związane z dostarczaniem biomasy o złej jakości.

Pytanie nr 253:
Do punktu 4.5.3, tabela nr 8 – Prosimy o potwierdzenie, że do czasu braku dyspozycyjności nie będą wliczać się postoje związane z przeprowadzeniem przeglądów gwarancyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 253
Zamawiający potwierdza, że do czasu braku dyspozycyjności nie będą wliczać się postoje związane z przeprowadzeniem przeglądów gwarancyjnych.

Pytanie nr 254:
Do punktu 2.3.34 – Prosimy informacje, czy wymagają Państwo części zamiennych i szybkozużywających się na okres gwarancji?

Odpowiedź na pytanie nr 254
Zamawiający wymaga części zamiennych i szybkozużywających się na okres gwarancji.

Pytanie nr 255:
Do punktu 4.2, tabela nr 4 – Prosimy o potwierdzenie, że do oceny „Gwarantowanych Parametrów Technicznych" nie będą wliczać się postoje związane z niewłaściwą eksploatacją urządzeń oraz postoje związane z dostarczaniem biomasy o złej jakości (zawierająca nadgabaryty w postaci belek lub desek czy duże elementy inne niż biomasa, np. cegły, płyty, kawałki betonu).

Odpowiedź na pytanie nr 255
Zamawiający potwierdza, że do oceny „Gwarantowanych Parametrów Technicznych" nie będą wliczać się postoje związane z niewłaściwą eksploatacją urządzeń oraz postoje związane z dostarczaniem biomasy o złej jakości.

Pytanie nr 256:
SWZ część I:
Do punktu VI, podpunkt 1. Z uwagi na rozległy zakres przedmiotu postępowania zakupowego, wymagania formalno-prawne, jak również złożoność inwestycji oraz konieczność wzajemnego połączenia wszystkich zakresów, która z kolei wymusza na wykonawcy przeprowadzanie długich testów regulacyjnych (m.in. w celu zapewnienia zdefiniowanej w PFU dyspozycyjności), prosimy o przedłużenie terminu realizacji zadania do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 256
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 257:

SWZ część III – Umowa:
Do punktu 17.8. Prosimy o dodanie zapisu, iż w przypadku przekazania przez Zamawiającego informacji chronionych i poufnych, sporządzony zostanie protokół obejmujący te informacje.

Odpowiedź na pytanie nr 257
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 258:
Do punktu 9.4.1 – Grupa A – Prosimy o obniżenie wysokości kar za każdy samochód na dobę poniżej Wartości Gwarantowanej do 0,2% Wynagrodzenia Całkowitego.

Odpowiedź na pytanie nr 258
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 259:
Do punktu 9.4.1 – Grupa A – Prosimy o obniżenie maksymalnego limitu kar do 25% Wynagrodzenia Całkowitego.

Odpowiedź na pytanie nr 259
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis.

Pytanie nr 260:
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym **Wykonanie dostaw, usług oraz robót budowlanych w formule „pod klucz" - budowa próbopobierni oraz układu pomiaru ilości paliwa z biomasy dostarczanego do Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna transportem samochodowym**, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia **18.11.2025 r.** Uzasadnieniem naszej prośby są poniższe kwestie, które w naszej ocenie mają istotny wpływ na zapewnienie konkurencyjności i jakości składanych ofert.

Zakres postępowania w formule „zaprojektuj i zbuduj"

Postępowanie prowadzone w tej formule wymaga od Wykonawców szczegółowej analizy dokumentacji, a także opracowania rozwiązań projektowych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Proces ten jest czasochłonny i wymaga skoordynowania pracy zespołów projektowych oraz specjalistów branżowych, aby zapewnić optymalne rozwiązania techniczne i kosztowe.

Złożoność zagadnień wymagających wyjaśnienia

Dotychczasowe pytania skierowane do Zamawiającego wskazują na potrzebę doprecyzowania istotnych kwestii związanych z realizacją inwestycji. Pełna i jednoznaczna interpretacja wymagań jest kluczowa dla rzetelnego sporządzenia ofert i wyceny ryzyk. Dodatkowy czas pozwoli na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji oraz dostosowanie rozwiązań technicznych do oczekiwań Zamawiającego.

Zwiększenie konkurencyjności postępowania

Wydłużenie terminu składania ofert umożliwi większej liczbie podmiotów należyte przygotowanie ofert i uzyskanie konkurencyjnych ofert cenowych. W szczególności, w przypadku konieczności angażowania podwykonawców i dostawców specjalistycznych rozwiązań, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych konsultacji oraz uzyskanie wiążących ofert, co wymaga więcej czasu.

Enea Elektrownia Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26
NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

Skomplikowany charakter inwestycji i konieczność przygotowania rzetelnej wyceny

Zakres prac objęty postępowaniem wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz kosztowych, technologicznych i logistycznych. Odpowiednia kalkulacja cenowa pozwoli na minimalizację ryzyk związanych z realizacją projektu i zapewni stabilność finansową inwestycji.

Mając na uwadze powyższe argumenty, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i wydłużenie terminu składania ofert do dnia **18.11.2025 r.** Jesteśmy przekonani, że taka decyzja przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania, umożliwi rzetelne przygotowanie ofert oraz przełoży się na lepszą jakość i optymalizację przyszłej realizacji inwestycji.

Liczymy na Państwa przychylność wobec przedstawionej prośby.

Odpowiedź na pytanie nr 260
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.11.2025 r.

Pytanie nr 261:
Prosimy o informacje czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli aluminiowych do zasilania dużych odbiorów?

Odpowiedź na pytanie nr 261
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie kabli aluminiowych. Zastosować kable zgodnie z zapisami PFU pkt 3.8.G.

Pytanie nr 262:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że osoba z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru jako Specjalista ds. AKPiA - wymieniona w SWZ rozdz. VII. pkt. 4) b) "Specjalista ds. AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa), DCS oraz urządzeń telekomunikacyjnych" - nie musi posiadać uprawnień budowlanych.

Odpowiedź na pytanie nr 262
Dla zakresu AKPiA nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie wykonawczym.

Z poważaniem

Dyrektor Biura Zakupów
Mirosław Jabłoński

Piotr Radzikowski
RADCA PRAWNY
WA 3185

Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Kabata

p.o. Kierownika
Zespołu ds. Koordynacji Zakupu
i Zagospodarowania Biomasy
Hubert Hyla

Starszy Specjalista Automatyk
Robert Kowalski
Kierownik
Wydziału Budżetowania
Edyta Szymczak
58 Specjalista ds. chemii
Magdalena Palkowska

Starszy Specjalista ds. Elektrycznych
Janusz Olierak
Kierownik Zespołu
ds. Realizacji Robót Budowlanych
Tomasz Trzcina
Starszy Specjalista ds. Zakupów
Leszek Madej

Mariusz Czosnek
Specjalista ds. BHP

Starszy Specjalista Automatyk
Michał Staniszewski